

**Climate
Control**

IMI TA

STAD-R



Balanceringsventiler
DN 15-25 med reduceret Kv

STAD-R

Manuel balanceringsventil STAD-R med reduceret Kv værdier, som er yderst velegnet til brug i vandbårne varme- og køleanlæg.

Produktegenskaber

Håndhjul

Den indstillede værdi kan let aflæses på det digitale håndhjul, som sikrer en nøjagtig indstilling. Afspærringsfunktion – kræver ikke særskilt afspærringsventil.

Selvtættende måleudtag

Sikrer enkel til- og frakobling af måleudstyr.

AMETAL®

Afzinkningsbestandig legering som giver ventilen længere levetid og mindsker risikoen for lækage.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varmer- og køleanlæg

Funktion:

Indregulering
Forindstilling
Måling (Δp , flow)
Afspærring
Aftap

Dimensioner:

DN 15-25

Trykklasse:

PN 25

Temperatur:

Max. arbejdstemperatur: 120°C
(Til max 150°C – kontakt vort salgskontor).
Min. arbejdstemperatur: -20°C

Medier:

Vand og glykolblandet vand (0-57%).

Materiale:

Ventilhus og overdel: AMETAL®
Tætning (hus/overdel): O-ring i EPDM
Kegle: AMETAL®
Sædetætning: O-ring i EPDM
Spindel: AMETAL®
Glideskiver: PTFE
Spindeltætning: O-ring i EPDM
Fjeder: Rustfast stål
Håndhjul: Polyamid og TPE

Måleudtag: AMETAL®

Tætninger: EPDM

Hætter: Polyamid og TPE

Aftapning: AMETAL®

Tætning: EPDM

Pakninger: Fiber-armerede

AMETAL® er IMI's afzinkningsbestandige legering.

Mærking:

Hus: TA, PN 20/150, DN og tommeangivelse.

Håndhjul: Ventiltype og DN

Typegodkendelse:

Godkendt af RISE (Research Institutes of Sweden) til varme- og køleanlæg (PN 10).

Måleudtag

Ved måling løsnes slutmuffen med pakning og hænger tilbage let tilgængelig i sit fæstebånd. Derefter indføres målenålen gennem det selvtættende måleudtag.

Indstilling

Indstilling af en ventil til et trykfald som eksempelvis modsvarer 2,3 omdrejninger på håndhjulet sker på følgende måde:

1. Skalakontrol: Ventilen lukkes helt skala = 0,0 (Fig. 1)
2. Ventilen åbnes 2,3 omdrejninger (Fig. 2)
3. Med 6kt nøgle skrues den indvendige spindel med uret i bund til stop.
4. Ventilen er nu forindstillet.

Aftapning

Ventiler med aftap og slutmuffe passer til G1/2 slangeforskrunding med pakning.

Hvis man skal kontrollere forindstillingen, lukker man ventilen, og indikeringen skal da stå på 0,0 (Fig. 1). Derefter åbnes ventilen indtil stop. Talskalaen angiver da forindstillingsværdien, i dette tilfælde 2,3 (Fig. 2). Hvis håndhjulet kan drejes, så tallene viser 4,0, er ventilen ikke forindstillet (Fig. 3).

Til vejledning for bestemmelse af korrekt ventildimension og forindstilling (trykfald) findes der diagram som for hver ventilstørrelse viser trykfaldet ved forskellige indstillinger og vandstrømme.

Ventilen kan åbnes til 4,0 (Fig. 3). Åbning udover 4 omdrejninger giver ikke øget kapacitet.

Fig. 1
Lukket ventil

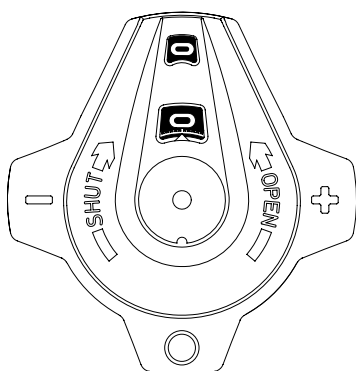


Fig. 2
Åben 2,3 omdrejninger


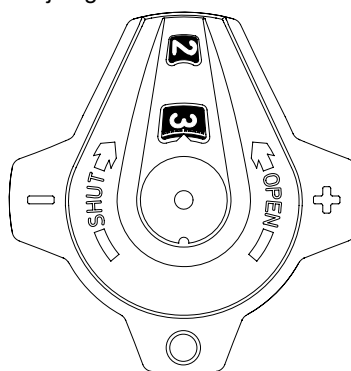


Fig. 3
Helt åben

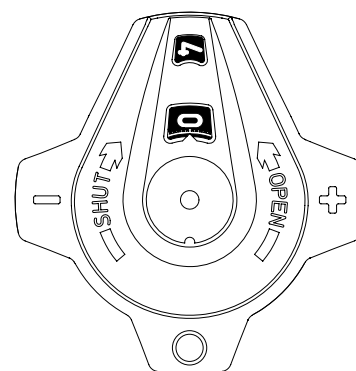


Målenøjagtighed

En ventil som arbejder med store kapacitetsmængder har naturligvis et stort gennemstrømningsareal i fuld åben stilling. IMI arbejder med høje tolerancekrav med hensyn til diameter på ventilsæde og kegle. Nøjagtigheden er størst ved åben ventil. Jo mindre fri åbning ventilen indstilles på, desto mere kommer fabrikationstolerancer til at betyde, fordi variation i mål da betyder meget mere procentuelt. **Det er vigtigt** - for at få et godt resultat af indreguleringen - at strengreguleringsventilerne er dimensioneret således, at man kommer frem til indstillinger på håndhjulet i område 2.0 og opad. Dette medfører, at man i nogle tilfælde bør vælge en ventil, der er en til to dim. mindre end rørdimensionen. Følges ovennævnte bliver nøjagtigheden på indreguleringen større. Se kurve. Kurven er gældende for ventiler monteret med vandstrømmen i anbefalet strømrøretning* med normale rørtilslutninger. Desuden bør montering af turbulensskabende armaturer og pumper undgås umiddelbart før strengreguleringsventilen. Turbulens fra f.eks. en vinkel kan forårsage en fejl i målingen, som er størst i åben position og ved små trykfald over strengreguleringsventilen. Fejlen kan blive op til 20% i de mest uheldige tilfælde.


Ventilerne kan monteres med omvendt gennemstrømning. De oplyste vandstrømme gælder også i disse tilfælde, men afvigelserne bliver større (max. 5% yderligere).

Afgivelser af vandstrømme ved forskellige forindstillinger

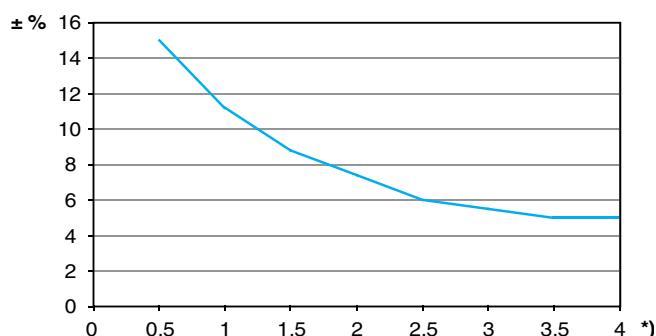

*) Forindstilling, antal omdr.

Placering af STAD-R for at undgå turbulens

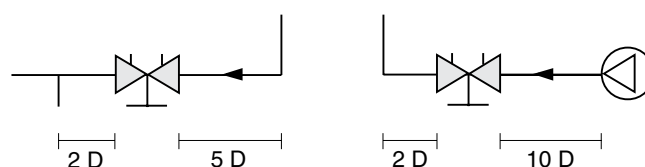

D = Ventil DN

Korrektionsfaktorer for forskellige væsker

Flowberegningerne er gældende for vand (+20°C). For andre væsker med stort set samme viskositet som vand ($\leq 20 \text{ cSt} = 3^\circ \text{E} = 100 \text{ S.U.}$) er det kun nødvendigt at korrigere for vægtfylden.

Ved lave temperaturer bliver viskositeten dog højere og laminar strømning kan optræde i ventilerne. Dette forårsager en flowafvigelse, som øges i mindre ventiler, små forindstillinger og lave differenstræk. Korrektions for disse afvigelser udføres ved hjælp af dataprogrammet HySelect eller direkte i IMI indreguleringsinstrument.

Kv-værdier

Omdr.	DN 15, 20	DN 20	DN 25
0.5	-	0,118	0,521
1	0,099	0,248	0,728
1.5	0.155	0,447	1,00
2	0,277	0,709	1.26
2.5	0,452	1,03	1,81
3	0,678	1,34	2,65
3.5	0,962	1,93	3,85
4	1,27	2,63	4,91

Dimensionering

Hvis Δp og ønsket vandstrøm er kendt, beregnes Kv ud fra formel eller diagram.

$$Kv = 0,01 \frac{q}{\sqrt{\Delta p}} \quad q \text{ l/h, } \Delta p \text{ kPa}$$


$$Kv = 36 \frac{q}{\sqrt{\Delta p}} \quad q \text{ l/s, } \Delta p \text{ kPa}$$

Eksempel


Flowet er $0,35 \text{ m}^3/\text{h}$, Δp er 10 kPa .

1. Gå til dimensioneringsdiagrammet. (Ved beregning af Kv efter formelen, gå direkte til trin 4).
2. Træk en ret linje mellem $0,35 \text{ m}^3/\text{h}$ og 10 kPa .
3. Aflæs den nødvendige Kv-værdi, hvor linjen krydser Kv-aksen. I dette tilfælde $Kv=1,1$.
4. Tegn en vandret linje fra Kv 1,1, som vil skære indstillingssøjlerne, for de værdier som er mulige at anvende. I dette tilfælde er indstillingen 3,7 for DN 15, 2,6 for DN 20 og 1,7 for DN 25.
5. Vælg den mindste dimension (med nogen sikkerhedsmargen). I dette tilfælde er DN 20 at foretrække.

Dimensioneringsdiagram

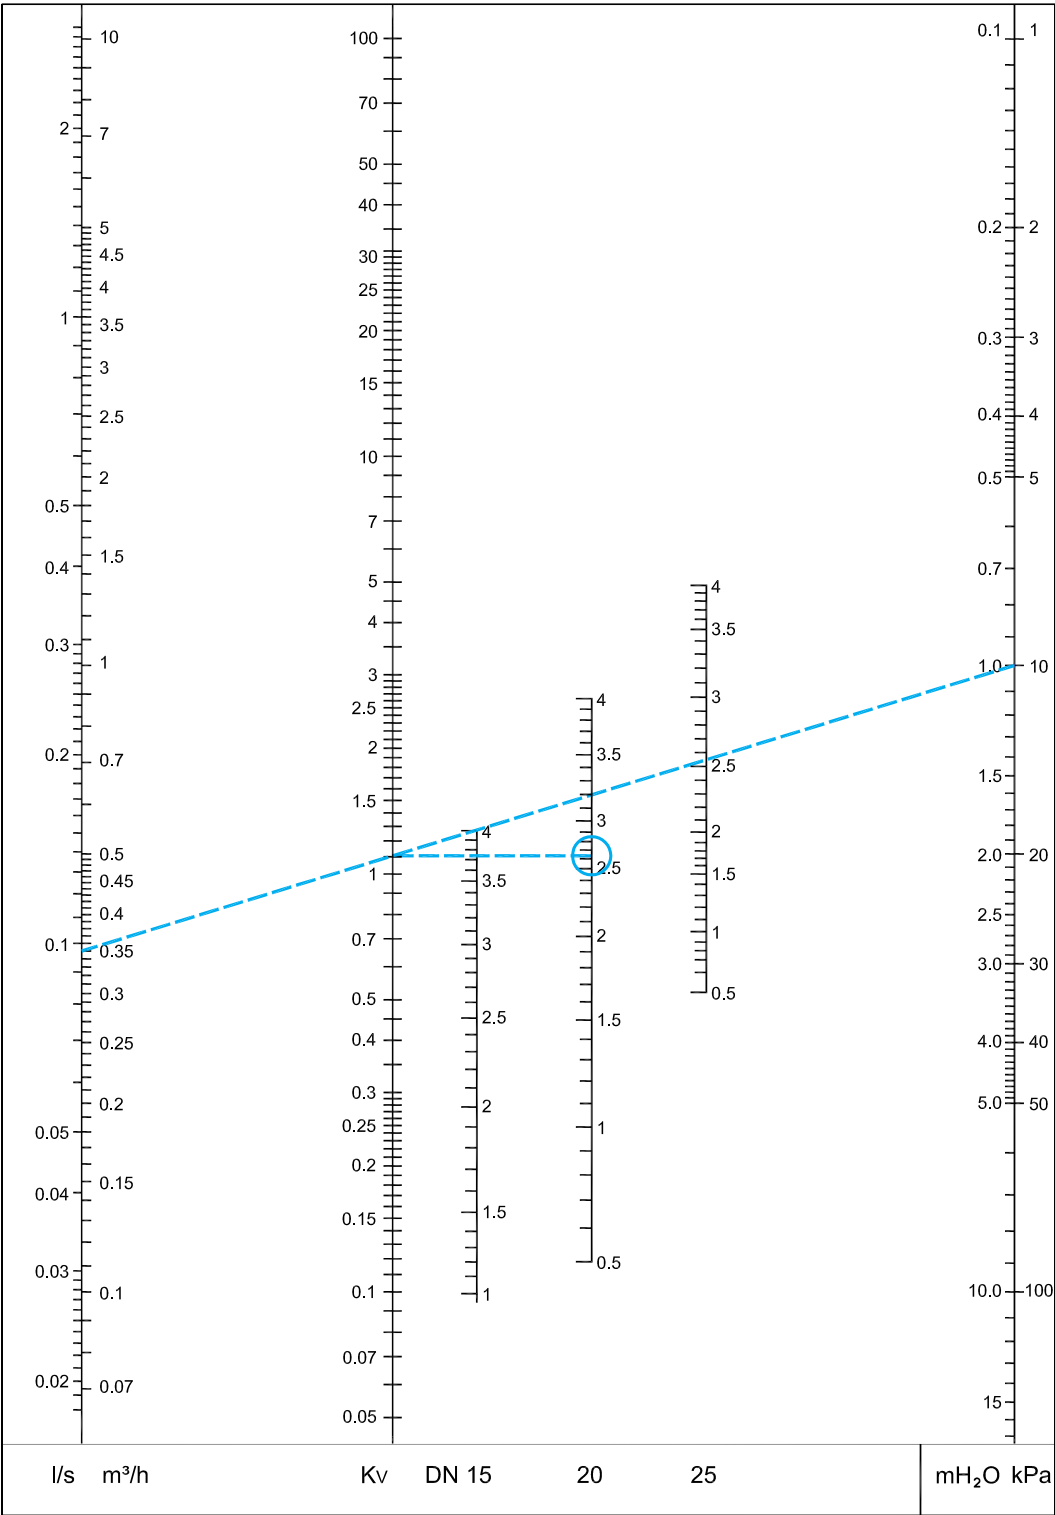

Sortiment



Med aftap

Indvendigt gevind.

Gevind efter ISO 228. Gevindlængde efter ISO 7/1.

DN	D	L	H	Kvs	Kg	Article No
d = G3/4						
15*	G1/2	84	100	1,27	0,56	52 873-615
20*	G3/4	94	100	2,63	0,64	52 873-620
25	G1	105	105	4,91	0,77	52 873-625


DN	D	L	H	Kvs	Kg	VVS nr	Varenr.
d1 = G1/2							
15*	G1/2	84	100	1,27	0,56	406967-504	52 873-215
20*	G3/4	94	100	2,63	0,64	406967-506	52 873-220
25	G1	105	105	4,91	0,77	406967-508	52 873-225

→ = Anbefalet strømretning

Kvs = m³/h ved et trykfald på 1 bar og fuldt åben ventil.

*) Kan tilsluttes glatte rør med KOMBI-koblinger = VVS nr 405188.

Tilbehør




Måleudtag

Max 120°C (Kortvarigt 150°C)

AMETAL®/EPDM

L	VVS nr	Varenr.
44	406969-504	52 179-014
103	406969-503	52 179-015




Forlængerstykke til M14x1 målenippel

Anvendes f.eks. ved gennemisolering.

AMETAL®

d	L	VVS nr	Varenr.
M14x1	71	406969-510	52 179-016




Måleudtag, forlænger 60 mm

(ikke til 52 179-000/-601)

Kan monteres uden aftapning af systemet.

AMETAL®/Rustfast stål/EPDM


L	VVS nr	Varenr.
60	406969-505	52 179-006



Håndhjul

Komplet

VVS nr	Varenr.
406969-525	52 186-007



Mærkebrik

VVS nr

Varenr.

406969-529

52 161-990



Unbraconøgle

[mm]

VVS nr

Varenr.

3

Til indregulering

406969-653


52 187-103

5

Til aftap

406969-655

52 187-105



Klemringskobling KOMBI

Max 100°C

(Mere information om KOMBI - se katalogblad KOMBI.)

Udvendigt gevind
på trykskruenFor rør
diameter

VVS nr

Varenr.

G1/2

10

405188-043

53 235-109

G1/2

12

405188-044

53 235-111

G1/2

14

405188-046

53 235-112

G1/2

15

405188-045

53 235-113

G1/2

16

405188-047

53 235-114

G3/4

15

405188-065

53 235-117

G3/4

18

405188-066


53 235-121

G3/4

22

405188-067

53 235-123



Isoleringskapper

Til varme/køle

Materiale: EPP

Brandklasse: B2 (DIN 4102)

Max arbejdstemperatur: 120°C

(kortvarigt 140°C)

Min arbejdstemperatur: 12°C, -8°C ved
tætning af samlinger.Til
DN

L

H

D

B

VVS nr

Varenr.

10-
20

155

135

90

103

406969-366

52 189-615

25

175

142

94

103

406969-368

52 189-625

32

195

156

106

103

406969-370

52 189-632

40

214

169

108

113

406969-371

52 189-640

50

245

178

108

114

406969-372

52 189-650



Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan ændres af IMI uden forudgående varsel eller angiven årsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og specifikationer bedes du besøge climatecontrol.imiplc.com eller kontakte IMI.

5-5-10 DK STAD-R (PN 25) ed.4 07.2018