Climate
Control

IMI TA

STAP

Drukverschilregelaars

DN 15-50, instelbaar set-point en afsluitbaar

Breakthrough
engineering for
a better world

STAP

De STAP is een drukverschilregelaar die het drukverschil over de gebruikers constant houdt, met als resultaat een effectieve en stabiele drukregeling, minder kans op geluid en eenvoudige inregeling en inbedrijfstelling. De STAP heeft een instelbaar drukverschil, meetpunt, aftapmogelijkheid en ook een afsluitfunctie. Vooral toepasbaar aan secundaire zijde, waar effectieve regeling vereist is bij beperkte temperatuur en drukval.

Belangrijkste kenmerken

Drukontlaste kegel
Waarborgt een nauwkeurige drukverschilregeling.

Instelbaar set-point en afsluitbaar
Voor het instellen van het gewenste drukverschil. Afsluitbaar voor eenvoudige service en onderhoud van de installatie.

Zelfdichtende meetnippels met aftapmogelijkheid
Aansluiting voor vul- en aftap optie op de STAP.

Technische beschrijving

Toepassingsgebied:
Verwarmings- of koelsystemen.

Functies:
Instellen, meten en constant houden van drukverschil.
Afsluiten, vullen & aftappen (optie).

Doorlaten:
DN 15-50

Druktrap:
PN 16

Max. drukverschil (ΔpV):
250 kPa

Instelbereik:
DN 15 LF: 5* - 25 kPa
DN 15 - 20: 5* - 25 kPa
DN 32 - 40: 10* - 40 kPa
DN 15 LF: 10* - 60 kPa
DN 15 - 25: 10* - 60 kPa
DN 32 - 50: 20* - 80 kPa

*) Fabrieksinstelling
LF = low flow

Temperatuur:
Max. werktemperatuur: 120°C
Min. werktemperatuur: -20°C

Media:
Water of andere neutrale vloeistoffen, water met glycol (0-57%).

Materiaal:
Afsluiterhuis: AMETAL®
Bovendeel: AMETAL®
Kegel: AMETAL®
Spindel: AMETAL®
O-ringen: EPDM-rubber
Membraan: HNBR-rubber
Veer: Roestvrij staal
Veersteun: AMETAL® en versterkt PPS
Handwiel: Polyamide

AMETAL®, is de ontzinkingsbestendige legering van IMI.

Markering:
Huis: IMI of TA, PN 16/150, DN, inch-benaming en debietpijl.
Bovendeel: STAP, ΔpL 5-25, 10-40, 10-60 of 20-80.

Aansluitingen:
Binnendraad conform ISO 228, draadlengte conform ISO 7-1.

Bedieningsinstructie

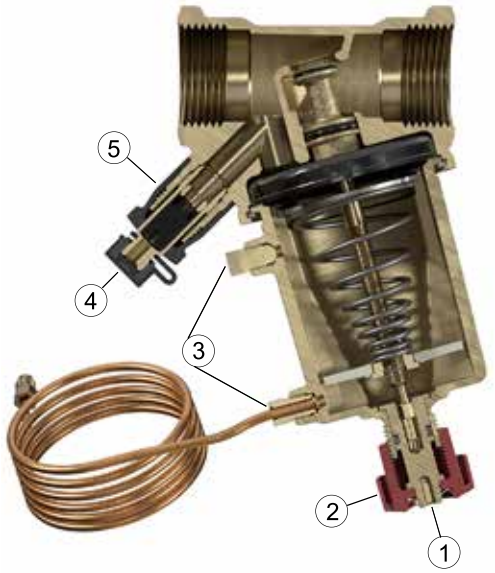

1. Instellen ΔpL (Inbussleutel 3 mm)
2. Afsluiten
3. Aansluiting van capillaire leiding
   Ontluchten
   Aansluiting voor meetnippel STAP (optie)
4. Meetnippel
5. Aansluiting voor vul/aftap (optie)

Meten
Voor het meten moet het kapje van de meetnippel worden gedraaid. Druk nu de meetnaald door de zelfdichtende meetnippel. Sluit de andere meetnaald aan op de STAD. Indien u de STAD niet kunt bereiken met de TA-SCOPE slangen, kunt u de meetnaald ook aansluiten op de ontluchting van de STAP. Hiervoor moet wel een meetnippel STAP gemonteerd worden (zie accessoires).

Aftappen
Een vul/aftap is verkrijgbaar als accessoire. Deze kan onder druk worden gemonteerd.

Installatie

Met ΔpV STAD **uitgesloten** van de belasting.
(het best geschikt voor toepassingsvoorbeelden 1, 3, 4 en 5)

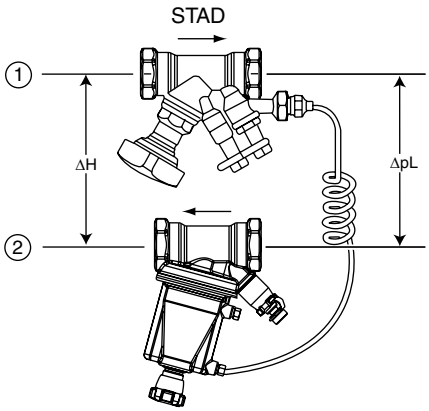

Met ΔpV STAD **opgenomen** in de belasting.
(het best geschikt voor toepassingsvoorbeeld 2)

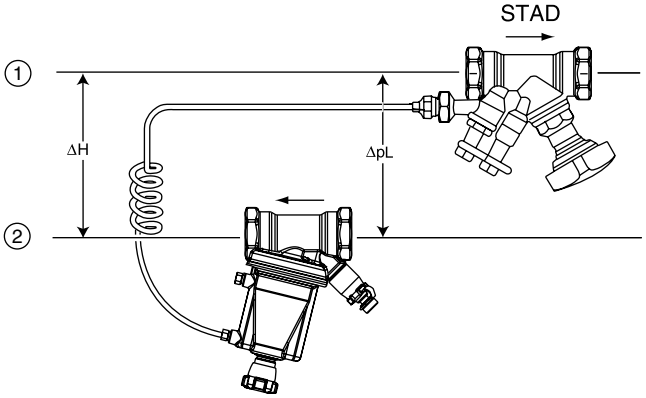

1. Aanvoer
2. Retour

Let op! De STAP moet in de retourleiding worden gemonteerd en in de juiste debietrichting.
Om de installatie in nauwe ruimtes te vergemakkelijken, kan het bovendeel verwijderd worden.

Als u de capillaire leiding wilt verlengen, gebruik dan bijvoorbeeld een 6 mm koperen leiding en een verlengingsset (optie). **Let op!** De meegeleverde capillaire leiding moet gebruikt worden.

Voor meer installatievoorbeelden, zie handboekje 4 – Hydronic balancing with differential pressure controllers.
STAD – zie datablad “STAD”.

Selecteren

Het diagram geeft het laagste vereiste drukverlies voor de STAP afsluiter weer, binnen zijn bereik bij verschillende debieten.

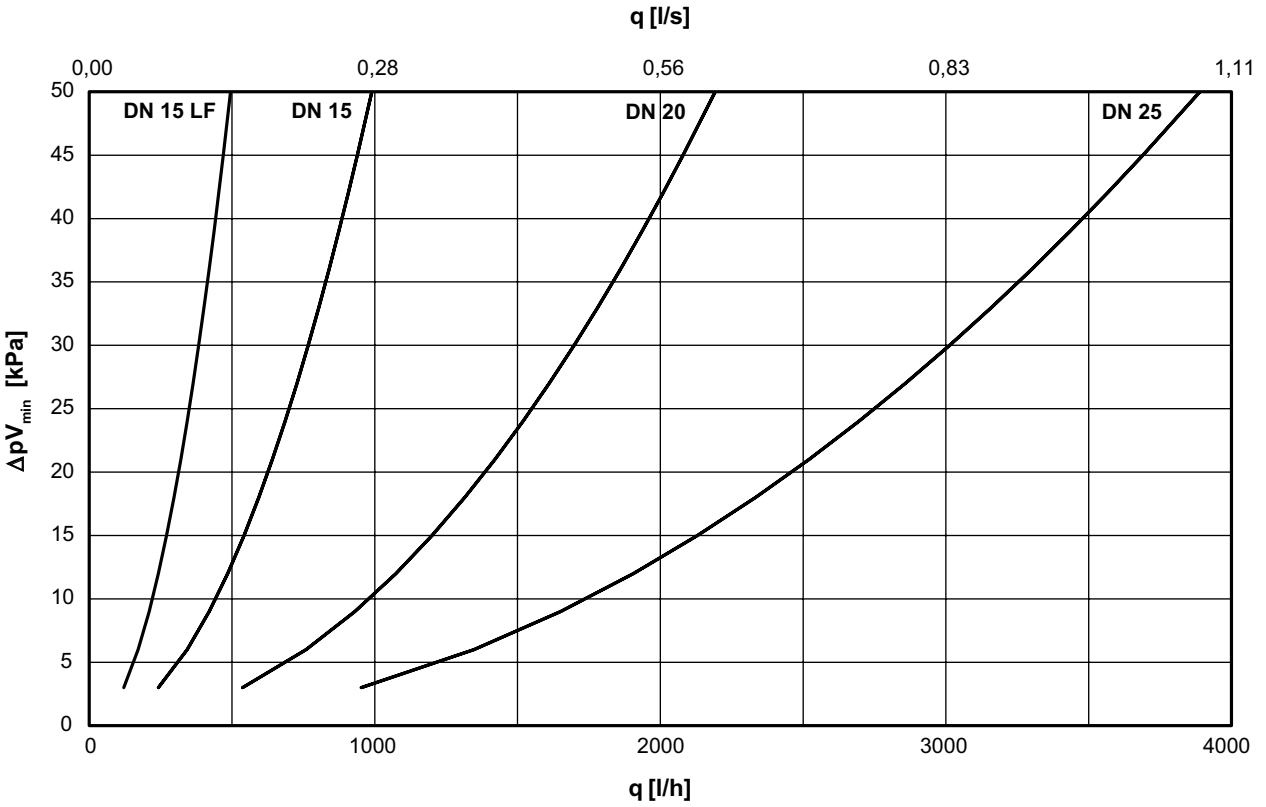

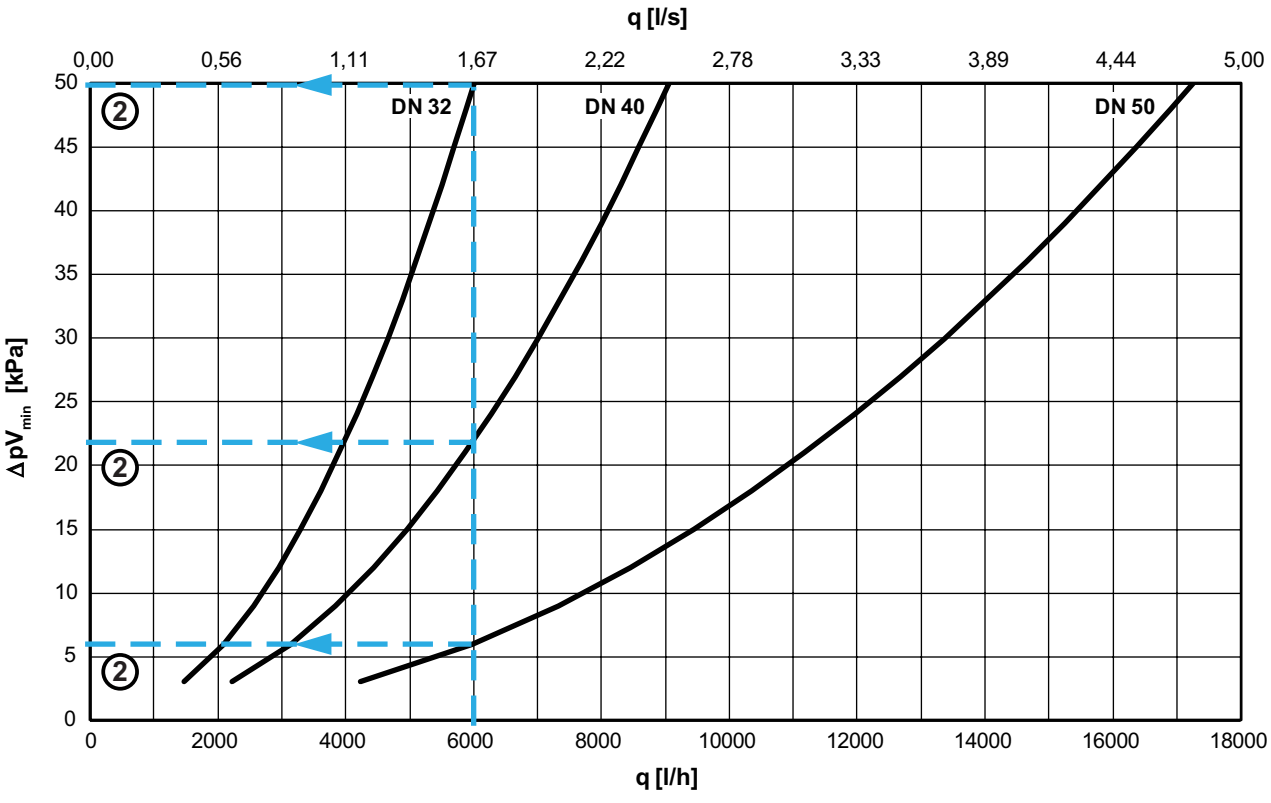

LF = low flow

Voorbeeld:
Ontwerpdebiet 6 000 l/h, ΔpL = 23 kPa en beschikbaar drukverschil is ΔH = 60 kPa.

1. Ontwerpdebiet (q) 6 000 l/h.

2. Lees het drukverlies af ΔpV_{min} in het diagram.

DN 32 ΔpV_{min} = 50 kPa
DN 40 ΔpV_{min} = 22 kPa
DN 50 ΔpV_{min} = 6 kPa

3. Controleer of de ΔpL binnen het instelbereik voor deze maten ligt.

4. Bereken het gewenste beschikbare drukverschil ΔH_{min}. Bij 6 000 l/h en volledig geopende STAD is het drukverlies bij DN 32 = 18 kPa, DN 40 = 10 kPa en bij DN 50 = 3 kPa.

$$\Delta H_{min} = \Delta pV_{STAD} + \Delta pL + \Delta pV_{min}$$

DN 32: ΔH_{min} = 18 + 23 + 50 = 91 kPa
DN 40: ΔH_{min} = 10 + 23 + 22 = 55 kPa
DN 50: ΔH_{min} = 3 + 23 + 6 = 32 kPa

5. Teneinde de regelfunctie van de STAP te optimaliseren, kiest u de kleinst mogelijke afsluiter, in dit geval DN 40. (DN 32 is niet geschikt omdat ΔHmin = 91 kPa en het beschikbare drukverschil slechts 60 kPa is).

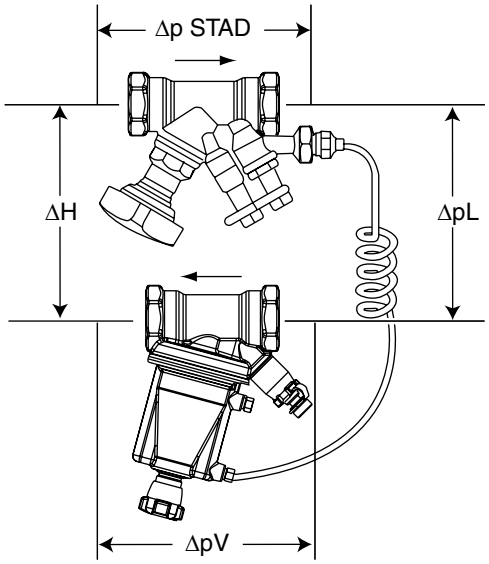

$$\Delta H = \Delta pV_{STAD} + \Delta pL + \Delta pV$$

IMI adviseert HySelect software voor de afsluiter selectie. U kunt de software downloaden van climatecontrol.imiplc.com.

Werkgebied

	Kv_{min}	Kv_{nom}	Kv_m	q_{max} [m³/h]
DN 15 LF	0,05	0,17	0,7	0,5
DN 15	0,07	1,0	1,4	1,0
DN 20	0,16	2,2	3,1	2,2
DN 25	0,28	3,8	5,5	3,9
DN 32	0,42	6,0	8,5	6,0
DN 40	0,64	9,0	12,8	9,1
DN 50	1,2	17,0	24,4	17,3

Kv_{min} = m³/h bij een drukverschil van 1 bar en een minimum opening overeenkomstig de p-band (+20% en +25%).
Kv_{nom} = m³/h bij een drukverlies van 1 bar en een opening overeenkomstig het midden van de p-band (ΔpL_{nom}).
Kv_m = m³/h bij een drukverschil van 1 bar en een maximum opening in overeenstemming met de p-band (-20% en -25%).
LF = low flow

Opmerking! Het debiet in een groep wordt bepaald door zijn drukverschil bijv.: Kv_C:

$$q_C = Kv_C \sqrt{\Delta pl}$$

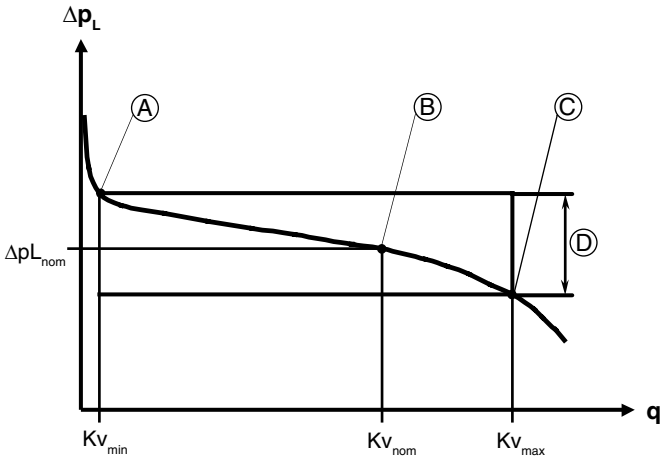

A. Kv_{min}
B. Kv_{nom} (Fabrieksinstelling)
C. Kv_m
D. Werkgebied ΔpL_{nom} ±20%. STAP 5-25 en 10-40 kPa ±25%.

Installatievoorbeelden

1. Stabiliseren van het drukverschil over een groep met voorinstelbare radiatorafsluiters
In installaties die zijn voorzien van voorinstelbare radiatorafsluiters (TRV) is het eenvoudig om goede resultaten te krijgen. De voorinstelling van de radiatorafsluiters begrenst het debiet zo, dat overdebieten niet voorkomen. De STAP begrenst het drukverschil en voorkomt geluid.

- STAP stabiliseert ΔpL.
- De voorinstelwaarde van de TRV begrenst het debiet in elke radiator.
- De STAD is toegepast voor debietmeting, afsluiten en aansluiting van de impulsleiding.

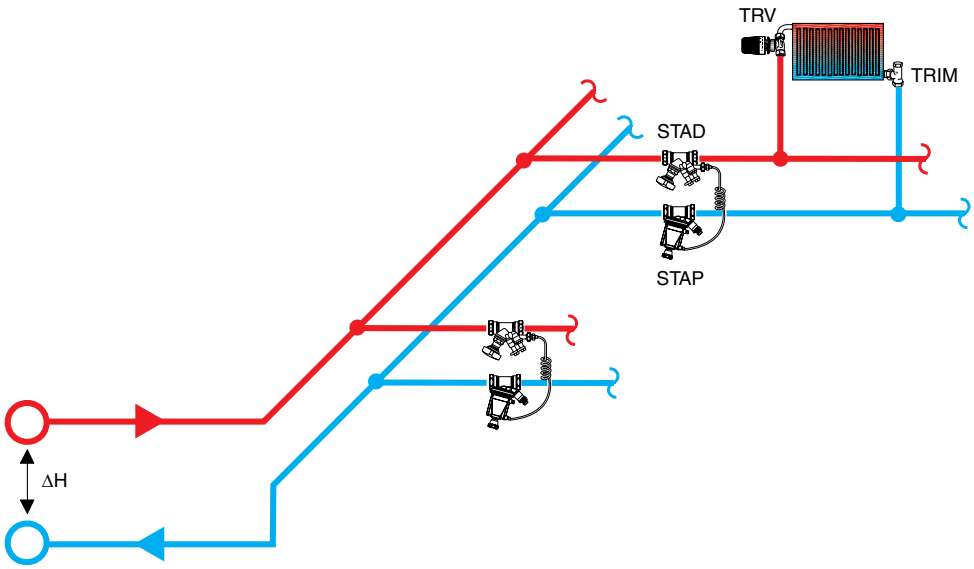

2. Stabiliseren van het drukverschil over een groep zonder voorinstelbare radiatorafsluiters
In installaties die zijn voorzien van niet-voorinstelbare radiatorafsluiters is het niet eenvoudig om optimale resultaten te krijgen. Zulke radiatorafsluiters komen veel voor in oudere installaties en begrenzen het debiet niet, waardoor het aanzienlijk te hoog kan zijn in een of meer groepen. Als gevolg hiervan is het niet voldoende dat een STAP het drukverschil over elke groep begrenst.
Door de STAD andersom te monteren en het gewenste debiet in te stellen los je het probleem op. De STAD begrenst het debiet tot de ontwerpwaarde (gebruik het inregelinstrument om de juiste instelwaarde te vinden). De juiste verdeling van het totale debiet tussen de radiatoren, wordt evenwel niet bereikt, maar deze oplossing kan een installatie uitgevoerd zonder voorinstelbare radiatorafsluiters aanzienlijk verbeteren.

- STAP stabiliseert ΔpL.
- Er is geen voorinstelbare Kv-waarde op de RVT teneinde het debiet in elke radiator te begrenzen.
- De STAD begrenst het totale debiet in de groep.

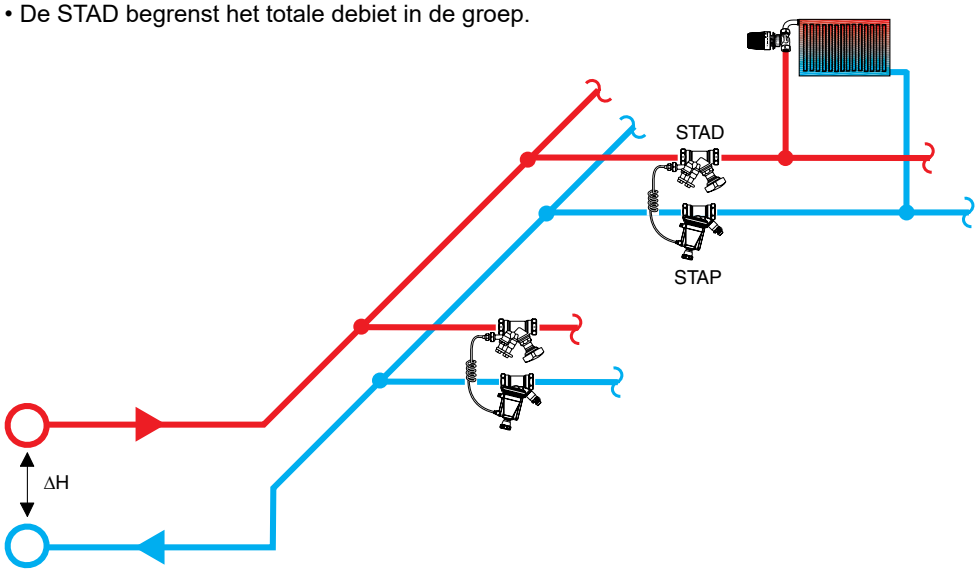

3. Stabiliseren van het drukverschil over een groep met regelafsluiters en inregelafsluiters
Als verschillende kleine eindunits dicht bij elkaar zitten, kan het drukverschil worden gestabiliseerd door gebruik te maken van een STAP in combinatie met een STAD-1 over elke groep. Om het debiet onderling te meten en in te stellen wordt een STAD-2 bij elke eindunit toegepast.

• STAP stabiliseert ΔpL.
• De op de STAD-2 ingestelde Kv-waarde begrenst het debiet in elke eindunit.
• De STAD-1 is toegepast voor debietmeting, afsluiten en aansluiting van de impulsleiding.

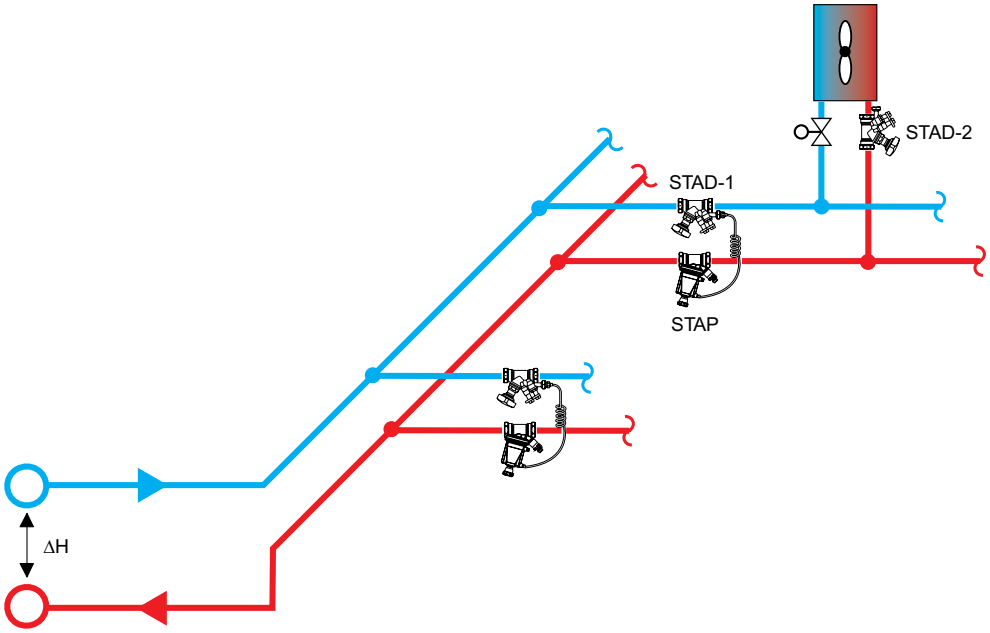

4. Stabiliseren van het drukverschil over een stijgstrang met inregelafsluiters (“Module methode”)
De “Module methode” is geschikt als een installatie stap voor stap in bedrijf wordt gesteld. Installeer één drukverschilregelaar in elke stijgstrang, zodat elke STAP een module regelt.
De STAP houdt het drukverschil van de hoofdleiding naar de stijgstrangen en groepen op een stabiele waarde. De STAD-2 stroomafwaarts in de groepen, garandeert dat overdebieten niet voorkomen. Met de STAP die werkt als een moduleafsluiter, hoeft de installatie niet opnieuw ingeregeld te worden als er een nieuwe module in bedrijf wordt gesteld.

• De STAP vermindert een hoge en variabele ΔH tot een geschikte en stabiele ΔH.
• De in de STAD-2 ingestelde Kv-waarde begrenst het debiet in elke groep.
• De STAD-1 is toegepast voor debietmeting, afsluiten en aansluiting van de impulsleiding.

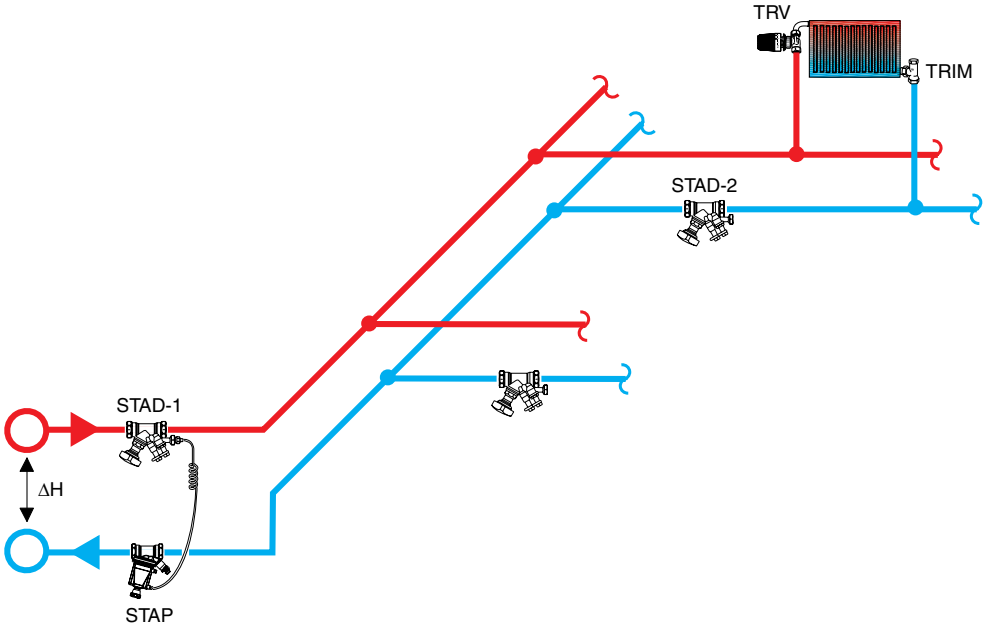

5. Het constant houden van het drukverschil over een regelafsluiter
Afhankelijk van het ontwerp van de installatie, kan het beschikbare drukverschil over sommige groepen aanzienlijk variëren met de belasting. Om in zo'n geval de juiste regelafsluiter karakteristiek te behouden, kan het drukverschil over de regelafsluiters bijna constant gehouden worden door een STAP direct over elke regelafsluiter aan te sluiten. De regelafsluiter zal niet overbemeten zijn en de autoriteit is en blijft dicht bij 1.
Als alle regelafsluiters gecombineerd worden met een STAP, zijn er geen andere inregelafsluiters nodig, behalve voor diagnose doeleinden.

• De STAP houdt de Δp over de regelafsluiter constant en zorgt voor een afsluiterautoriteit van ~1.
• De Kvs van de regelafsluiter en de gekozen Δp geeft het ontwerpdebiet.
• De STAD-1 is toegepast voor debietmeting, afsluiten en aansluiting van de impulsleiding.

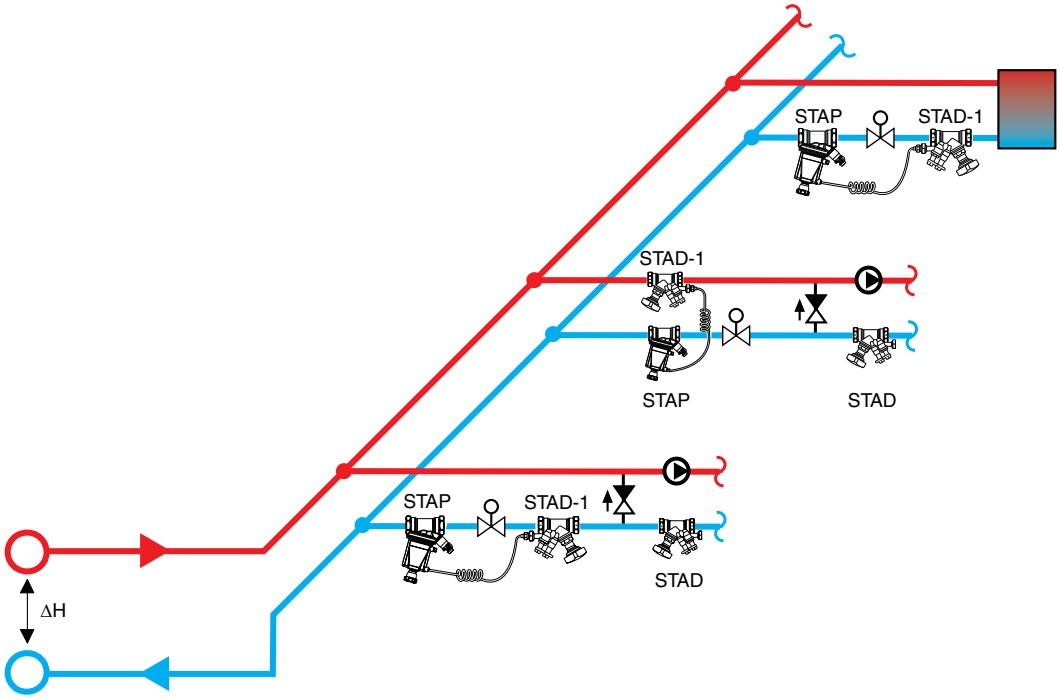

Dimensionering van een regelafsluiter
Een regelafsluiter moet een debiet geven van 1000 l/h bij een ΔH variërend tussen 55 en 160 kPa.

• Met een drukverschil van 10 kPa over de regelafsluiter zal de Kvs 3,16 zijn.

• Regelafsluiters zijn over het algemeen beschikbaar met Kvs-waarden overeenkomend met de serie 0,25 - 0,4 - 0,63 - 1,0 - 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,3 .....

• Kies Kvs = 2,5 dit geeft een Δp van 16 kPa. Omdat de STAP een hoge autoriteit op de regelafsluiter garandeert, kan er gekozen worden voor een laag drukverschil over de regeling. Kies daarom de hoogste Kvs-waarde die een Δp geeft boven het minimum setpoint van de STAP (bijv. 5, 10 of 20 kPa afhankelijk van de doorlaat en het type).

• Stel de STAP in zodat hij geeft ΔpL = 16 kPa. Controleer het debiet met een TA-SCOPE aangesloten op de STAD-1 en met de regelafsluiter volledig open.

Artikel



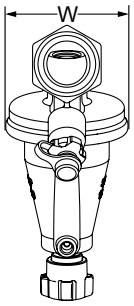

Binnendraad
1 m capillaire leiding en overgangsnippel G1/2 en G3/4 is inbegrepen

DN	D	L	H	W	Kv_m	q_{max} [m³/h]	Kg	Artikelnr.
5-25 kPa								
15* LF	G1/2	83	137	72	0,7	0,5	1,1	52 264-115
15*	G1/2	83	137	72	1,4	1,0	1,1	52 265-115
20*	G3/4	90	139	72	3,1	2,2	1,2	52 265-120
10-40 kPa								
32	G1 1/4	133	179	110	8,5	6,0	2,6	52 265-132
40	G1 1/2	135	181	110	12,8	9,1	2,9	52 265-140
10-60 kPa								
15* LF	G1/2	83	137	72	0,7	0,5	1,1	52 264-015
15*	G1/2	83	137	72	1,4	1,0	1,1	52 265-015
20*	G3/4	90	139	72	3,1	2,2	1,2	52 265-020
25	G1	92	141	72	5,5	3,9	1,3	52 265-025
20-80 kPa								
32	G1 1/4	133	179	110	8,5	6,0	2,6	52 265-032
40	G1 1/2	135	181	110	12,8	9,1	2,9	52 265-040
50	G2	137	187	110	24,4	17,3	3,5	52 265-050

→ = Stromingsrichting
LF = low flow
Kv_m = m³/h bij een drukverschil van 1 bar en een maximum opening in overeenstemming met de p-band (-20% en -25%).
*) Kunnen met KOMBI knelkoppeling op gladde buis worden aangesloten. Zie accessoires of datablad KOMBI.
G = Draad conform ISO 228. Draadlengte conform ISO 7-1.

STAP/STAD

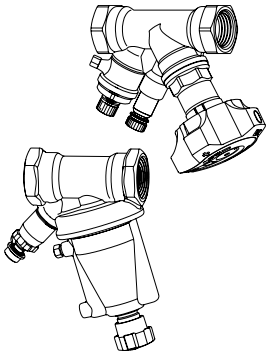

Team STAP/STAD
Voor meer informatie over de STAD zie het datablad.

STAP DN	STAD DN	Artikelnr.
5-25 kPa		
15 LF	10	52 864-301
15 LF	15	52 864-302
15	15	52 865-101
20	20	52 865-102
10-40 kPa		
32	32	52 865-103
40	40	52 865-104
10-60 kPa		
15 LF	10	52 864-111
15 LF	15	52 864-112
15	10	52 865-001
15	15	52 865-002
20	20	52 865-003
25	25	52 865-004
20-80 kPa		
32	32	52 865-005
40	40	52 865-006
50	50	52 865-007

LF = low flow

Toebehoren



Vul/Aftap STAP

d	Artikelnr.
G1/2	52 265-201
G3/4	52 265-202



Meetnippel STAP

	Artikelnr.
	52 265-205



Meetnippel, twee-weg

Voor aansluiting van capillaire leiding terwijl gelijktijdig het electronische inregelinstrument gebruikt kan worden.

	Artikelnr.
	52 179-200



Capillaire leiding verbindingshuls kit

Voor gebruik op STAD of STS.
Vervanging van bestaande aftap.

	Artikelnr.
	52 265-216



Verlengingsset voor capillaire leiding

Compleet met aansluitkoppelingen voor 6 mm leiding

	Artikelnr.
	52 265-212



KOMBI knelkoppelingen

Zie datablad KOMBI.

D	Buis Ø	Artikelnr.
G1/2	10	53 235-109
G1/2	12	53 235-111
G1/2	14	53 235-112
G1/2	15	53 235-113
G1/2	16	53 235-114
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123





Isolatie STAP

Verwarming/koeling
Materiaal: EPP
Brandwerendheid: B2 (DIN 4102)
Max. werktemperatuur: 120°C (intermitterend 140°C)
Min. werktemperatuur: 12°C, -8°C op de afdichting.

t.b.v. DN	L	H	W	Artikelnr.
15-25	145	172	116	52 265-225
32-50	191	234	154	52 265-250

Reserveonderdelen



Capillaire leiding

L	Artikelnr.
1 m	52 265-301



Stop
Ontluchting

	Artikelnr.
	52 265-302



Verloopnippel
Voor capillaire leiding met G1/16 aansluiting.

d	Artikelnr.
G1/2	52 179-981
G3/4	52 179-986

De producten, teksten, foto’s, grafieken en schema’s in deze brochure kunnen door IMI zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over onze producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI per email: info.nl@imi-hydronic.com, info.be@imi-hydronic.com of climatecontrol.imiplc.com.

6-5-5 BE_NL STAP ed.9 10.2025