

Climate
Control

IMI Heimeier

Retro AGA – Set



Termostathode

Ettermonteringsinnsats med forinnstilling og
termostathode for 2-rørs anlegg

Retro AGA – Set

Med ettermonteringsinnsatsen for AGA TP kan innsatsen i et 2-rørs radiatoranlegg, type AGA Thermopanel 1970-1988, skiftes ut og utstyres med termostat.

Nøkkelfunksjoner

Væskefylt følerэлемент
med høy reguleringsevne og presisjonskontroll

Forinnstilling med en vri
for enkel innstilling

Verifisering av innstilling
ved hjelp av tall i fronten

Innsats med dobbel O-ringstetning
for pålitelig og vedlikeholdsfri drift



Beskrivelse


Med ettermonteringsinnsatsen for AGA TP kan innsatsen i et 2-rørs radiatoranlegg, type AGA Thermopanel 1970-1988, skiftes ut og utstyres med termostat. Radiatoranleggets fordelerrør må være merket med blå tape. For radiatoranlegg merket med rød tape, bruk artikkel 50 543-001.

Forinnstilling av innsatsen skjer ved hjelp av skiftenøkkel. Innsatsen er utstyrt med O-ringer for tetning mot fordeler.

MERK: Retro AGA-innsatsen passer ikke til AGA Thermopanel med luftenippel.




Artikler



Termostat TRV Nordic med innsats 2-rør


Temp område, termostathode	Artikkelnr.
6-22°C	9691-00.229
6-28°C	9691-00.230



Termostatinnsets

Artikkelnr.
4367-00.301

Diagram

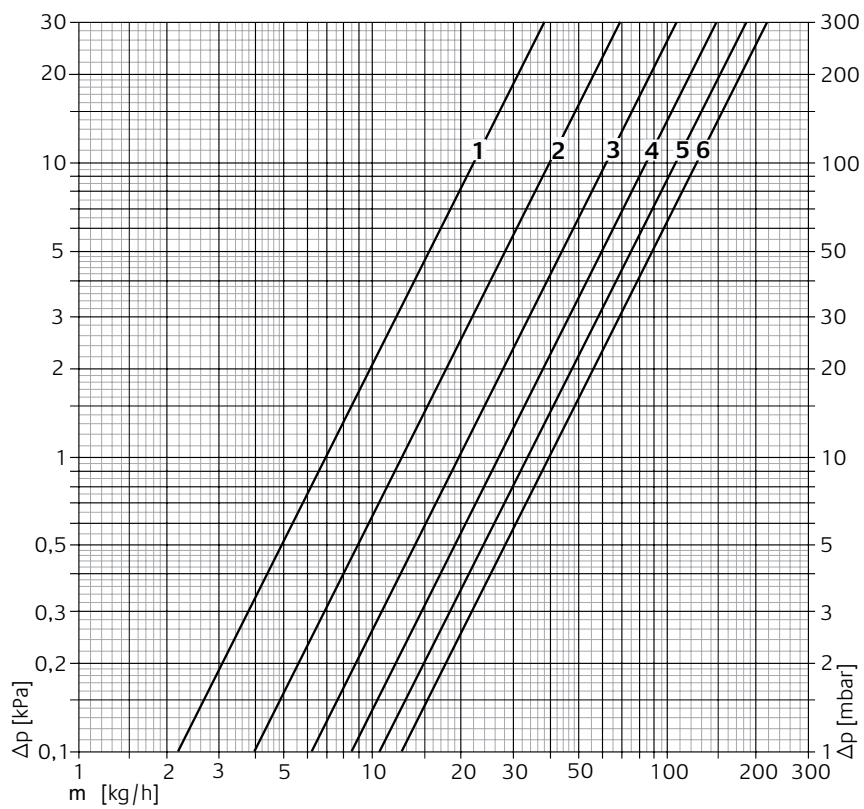

Posisjon	1	2	3	4	5	6
Kv (P-band 2 K)	0,069	0,125	0,198	0,263	0,335	0,398
Helt åpen ventilkjegle*	0,069	0,138	0,292	0,335	0,508	0,602

*) Verdiene gjelder ved on/off regulering med for eks. motor EMO T.



Produkter, tekster, bilder, grafikk og diagrammer i denne brosjyren kan til enhver tid endres av IMI uten forutgående varsel eller forklaring. For den aller siste informasjonen om våre produkter, samt spesifikasjoner, gå inn på climatecontrol.imiplc.com.

Climate Control, en sektor af IMI plc. (Juridisk registreret som IMI Hydronic Engineering A/S)
IMI Hydronic Engineering AS, Glynitveien 7, 1400 Ski. Tel: 64 91 16 10 .

1150-14.483 NO Retro AGA – Set ed.3 04.2021