

Calypso F-exact



Termostatski radiatorski ventili

Z natančno brezstopenjsko prednastavljivo –
za nizke pretoke in visoke temperaturne razlike

Calypso F-exact

Calypso F-exact termostatski ventili se uporabljajo v dvocevnih ogrevalnih sistemih z obtočno črpalko z normalnim do visokim temperaturnim območjem. Natančna brezstopenjska prednastavitev omogoča natančno hidravlično uravnovešenje in s tem zagotavlja toplo vodo za potrošnike glede na njihove potrebe po ogrevanju. Ventil ima optimalno raven hrupa.



Glavne značilnosti

Nizek nivo hrupa

S pomočjo posebej zasnovanih nastavitev

Dvojno O-tesnilo

Trajno delovanje brez vzdrževanja.

Zelo nizek pretok

Za sisteme daljinskega ogrevanja z visokimi temperaturnimi razlikami.

Tehnični opis

Uporaba:

Sistem ogrevanja

Površinska obdelava:

Telo ventila in priključki so ponikljani.

Funkcije:

Regulacija
Brezstopenjska prednastavitev
Zaporna funkcija

Oznake:

THE, koda države, smer pretoka, DN in KEYMARK-označba. II+ označba.
Rdeča zaščitna kapa.

Dimenzijs:

DN 10-15

Standardi:

Ventili ustrezajo naslednjim zahtevam:
– KEYMARK izjava in test skladno s DIN EN 215, serija F.
– “zelo razširjena verzija” in “standardna verzija” iz FW 507 specifikacijem ki ga je pripravila Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (AGFW) (Delovna skupina za daljinsko ogrevanje).

Nazivni tlak:

PN 10



Temperatura:

Maks. delovna temperatura: 120°C,
zaščitno kabo ali pogonom 100°C.
Min. delovna temperatura: 2°C



Material:

Telo ventila: Medenina
O-tesnilo: EPDM guma
Sedež ventila: EPDM guma
Povratna vzmet: Nerjavno jeklo
Ventilski vložek: Medenina, PPS
(polyphenylsulphide) in SPS
(sindiotaktični polistiren)
Celotni termostatski vložek lahko
zamenjamo s IMI Heimeier orodjem za
zamenjavo brez praznjenja sistema.
Vreteno: Niro-jeklo vretena z dvojnim
O-tesnilom.

Cevni spoji:


Telo iz brona omogoča priključitev navojnih cevi ali s pomočjo zateznega spoja priključitev bakrenih in preciznih jeklenih cevi.

Z dvojno spojko za uporabo s stisljivimi spoji za večplastne cevi.

Priključek termostatske glave ali pogona:

IMI Heimeier M30x1,5

Sestava

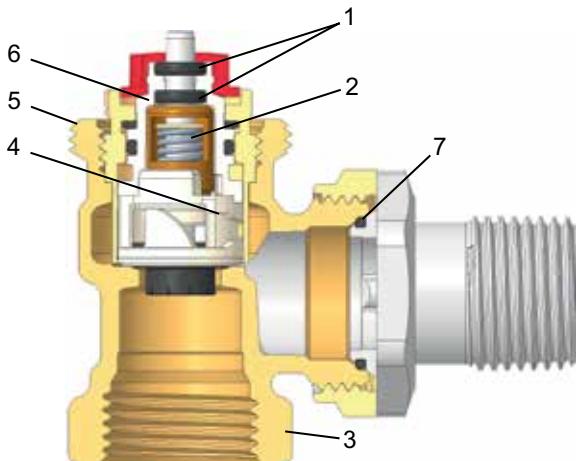

1. Dvojno O-tesnilo z dolgo življensko dobo.
2. Močna povratna vzmet v kombinaciji z visoko lokalno silo zagotavlja, da ventil v daljšem obdobju ne oslabi.
3. Telo ventila: Medenina.
4. Natančen regulacijski del za natančno brezstopenjsko nastavitev.
5. IMI Heimeier M30x1,5 tehnologija priključkov.
6. S pomočjo IMI Heimeier montažne naprave možna zamenjava zgornjega dela brez izpraznitve sistema.
7. EPDM O-tesnilo


Uporaba

Calypso F-exact termostatski ventili se uporabljajo v dvocevnem ogrevalnem sistemu z obtočno črpalko za normalno do visokega temperturnega območja, kakor tudi za sistema hlajenja. Ventil ima širok razpon pretokov, nizek nivo hrupa in zelo ozke tolerance pretokov.


Da se izognemo premajhni oz. preveliki dobavi v posameznih delih sistema, je potrebna pravilna distribucija vode, ne le ko sistem deluje po projektu, ampak tudi ko pride do padca temperature v prostoru ali do motenj med obratovanjem, posebej pri velikih sistemih. S tem je zagotovljeno, da tudi pri prednastavitevi 8 in popolnoma odprttem ventilu, nazivni pretok na radiatorju ne bo presegel 1,3 kratne vrednosti.

Odgovarjajoč standardu EnEV in DIN V 4701-10 so Calypso F-exact ventili oblikovani z regulacijsko variacijo do maks. 1K ali maks. 3K.

Optimalna omejitev pretoka

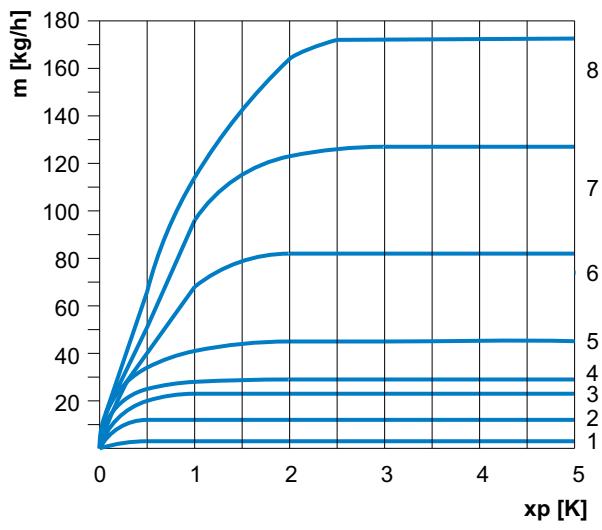

Najnižja toleranca pretoka

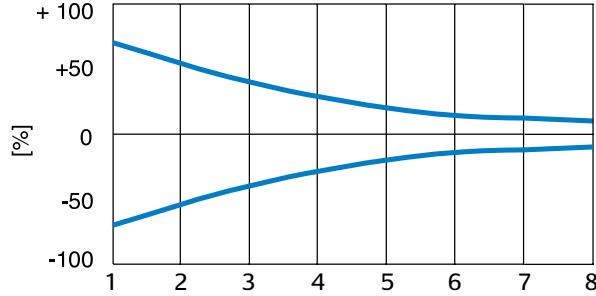


Hrup

Da bi zagotovili nizek nivo hrupa, morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:

- Izkušnje kažejo, da tlačna razlika na termostatskih ventilih ne sme preseči približno 20 kPa = 200 mbar = 0.2 bar. Če je v času projektiranja sistema razvidno, da bo na določenih uporabnikih visoka tlačna razlika, je priporočljiva uporaba naprav za regulacijo tlačne razlike, npr. STAP regulatorja tlačne razlike ali pretočnega ventila Hydrolux (glej diagram karakteristične krivulje hrupa).
- Pretoki morajo biti pravilno nastavljeni.
- Sistem mora biti v celoti odzračen.

Primer uporabe

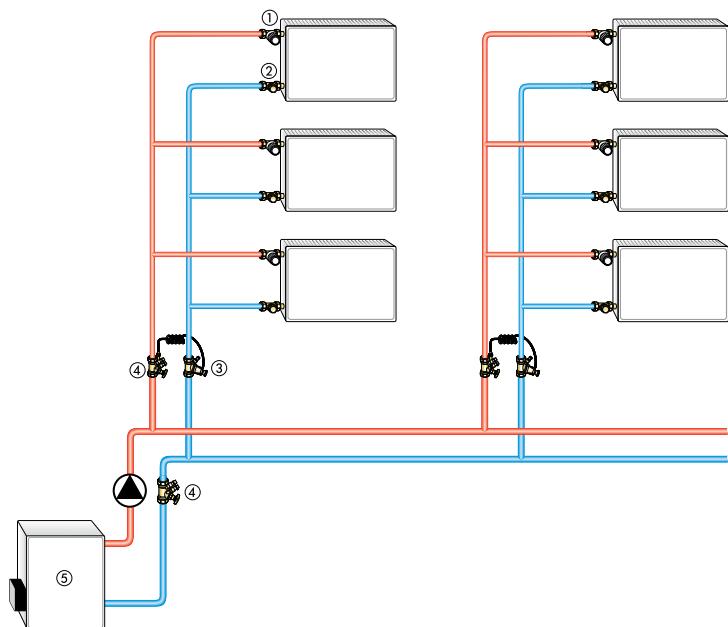

1. Calypso F-exact termostatski ventil
2. Zapiralo Regutec
3. STAP regulator tlačne razlike
4. STAD ventil za hidravlično uravnovešenje
5. Kotel

Opomba

- Da bi preprečili poškodbe in nastanek vodnega kamna v napeljavi ogrevalnega sistema, pri sestavi medija upoštevajte smernico VDI 2035. Za industrijske sisteme in za sisteme z zelo dolgimi razvodi, glej ustrezeno kodo VdTÜV in 1466/AGFW FW 510. Medij za prenos toplove, ki vsebuje mineralna olja ali mazivo z mineralnimi olji, lahko skrajno negativno vpliva na opremo in navadno vodi do razkroja EPDM tesnila. Pri uporabi na zmrzal (brez nitritov) in korozijo odpornih raztopin na osnovi etilen glikola, pozorno preberite in sledite navodilu proizvajalca, predvsem v poglavju o koncentraciji in posebnih dodatkih.
- Izperite sistem pred menjavo termostatskih ventilov na močno onesnaženih obstoječih sistemih.
- Termostatski ventili so primerni za vse IMI termostatske glave in termične ali motorizirane pogone. Optimalna nastavitev zagotavlja maksimalno varnost. Pri uporabi pogonov drugih proizvajalcev je potrebno zagotoviti primerno tlačno moč za termostatske ventile z mehkim tesnjenjem.

Uporaba


Prednastavitev

Pri prednastavitevi lahko izbiramo med 1 in 8. 7 dodatnih oznak med vrednostmi prednastavitev omogoča natančno nastavitev.

Nastavitev 8 odgovarja normalni nastavitevi (tovarniško nastavljeno). Za nastavitev prednastavitev uporabimo nastavitevni ključ ali viličasti ključ (13 mm). To zagotavlja, da nepooblaščene osebe ne morejo spremenjati nastavitev.

- Nastavi nastavitevni ali viličasti ključ na vložek ventila tako, da se zaskoči.
- Obrnite indeksno želeno nastavitevno vrednost na indeksno številko vložka ventila.
- Odstranite ključ. Nastavitev vložka ventila je vidna iz sprednje strani (glej sliko).

Čelna stran z označbami za nastavitev

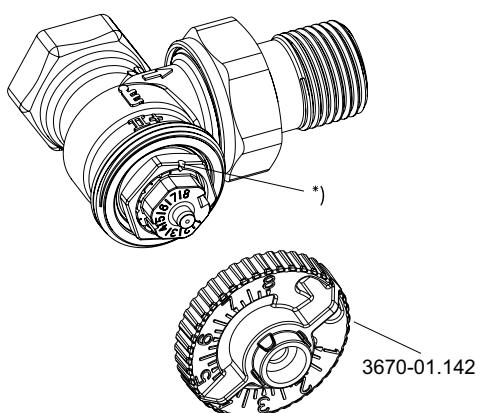


*) Oznaka položaja


Tehnični podatki

Diagram, ventil s termostatsko glavo

P-območje [xp] 1,0 K

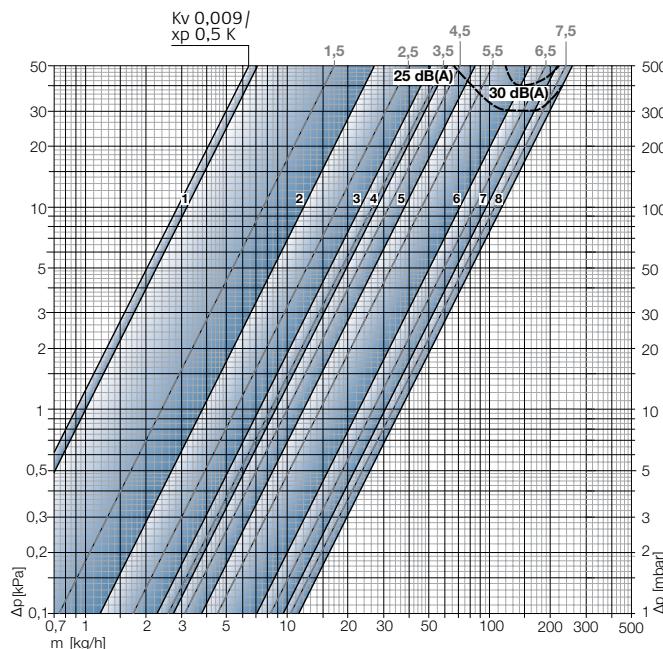

P-območje [xp] 2,0 K

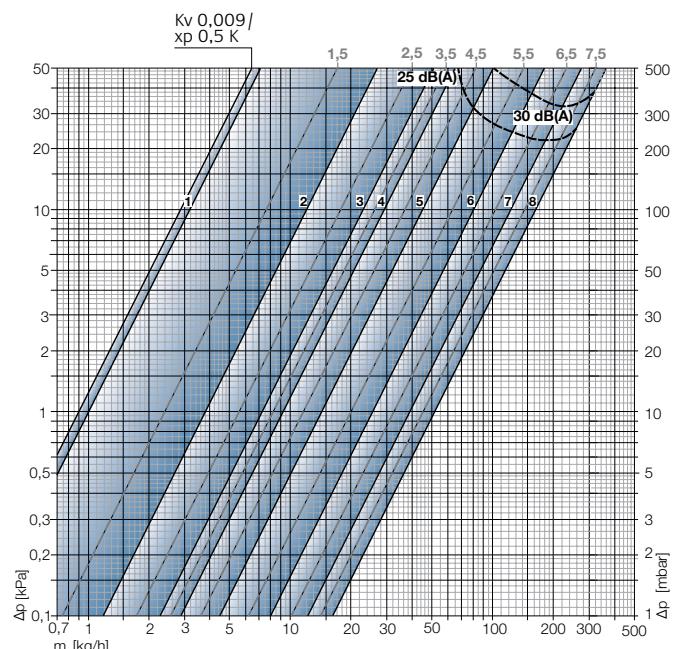

		Prednastavitev												Dovoljena tlačna razlika, pri kateri je ventil še zaprt				
		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	Δp [bar]	
P-območje [xp]	kv-vrednost	0,010	0,024	0,038	0,056	0,073	0,083	0,087	0,101	0,120	0,144	0,225	0,262	0,304	0,334	0,361 <th>Term. glava</th>	Term. glava	
P-območje [xp] 2,0 K	kv-vrednost	0,010	0,024	0,038	0,056	0,073	0,083	0,092	0,117	0,142	0,201	0,259	0,324	0,389	0,455	0,520	EMO T/TM EMOtec TA-TRI TA-Slider 160	
Popolnoma odprt disk ventila*		0,010	0,024	0,038	0,056	0,073	0,083	0,092	0,117	0,142	0,224	0,261	0,345	0,398	0,486	0,544**	1,0	3,5
Toleranca pretoka ± [%]		70	70	55	55	40	40	30	30	20	20	15	15	12	12	10		

*) Vrednosti veljajo za on/off regulacijo, na primer s termo pogonom EMO T.

**) Popolnoma odprt ventil.

Kv/Kvs = m^3/h pri tlačnem padcu 1 bar.

Računski primer

Iščemo:

Nastavljeno območje

Poznamo:

Toplotni tok $Q = 1308 \text{ W}$

Temperaturna razlika $\Delta t = 15 \text{ K}$ ($65/50^\circ\text{C}$)

Padec tlaka, termostatski ventil $\Delta p_V = 110 \text{ mbar}$

Rešitev:

$$\text{Masni pretok } m = Q / (c \cdot \Delta t) = 1308 / (1,163 \cdot 15) = 75 \text{ kg/h}$$

Nastavljeno območje iz diagrama:

S P-območjem maks. 1,0 K: 6

S P-območjem maks. 2,0 K: 5,5

Tabela prednastavitev

Nastavitevne vrednosti za različne topotne moči radiatorjev, tlačne padce in temperaturne režime

Q [W]		100 150 200 250 300 400 500	600 700 800 900 1000	1200 1400 1600 1800 2000	2200 2400 2600 2800 3000	3200 3400 3600 3800 4000	4800 5300 6500 6800 8400 9000 9300
ΔT [K]	Δp [kPa]						
10	5	2 3 3 5 5 6 6	6 7 7 7 7	8			
	10	2 3 3 3 4 5 5	6 6 6 6 7	7 7 8 8			
	15	2 2 3 3 3 4 5	5 6 6 6 6	7 7 7 8 8	8		
15	5	2 3 3 3 4 5 5	6 6 6 6 6	7 7 8 8 8			
	10	2 2 2 3 3 3 4	5 5 6 6 6	6 6 7 7 7	8 8 8 8		
	15	2 2 2 2 3 3 4	4 5 5 5 6	6 6 6 7 7	7 7 7 8 8	8 8	
20	5	2 2 2 3 3 4 5	5 5 6 6 6	6 7 7 7 7	8 8 8		
	10	2 2 2 2 3 3 3	4 5 5 5 5	6 6 6 6 7	7 7 7 7 8	8 8 8 8	
	15	2 2 2 2 2 3 3	3 4 4 5 5	5 6 6 6 6	6 7 7 7 7	7 7 8 8 8	
30	5	2 2 2 2 3 3 3	4 4 5 5 5	6 6 6 6 6	7 7 7 7 7	8 8 8 8 8	
	10	1 2 2 2 2 2 3	3 3 3 4 4	5 5 6 6 6	6 6 6 6 7	7 7 7 7 7	8 8
	15	2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 4	4 5 5 5 6	6 6 6 6 6	6 6 7 7 7	7 8 8 8
40	5	1 2 2 2 2 3 3	3 3 4 4 5	5 5 6 6 6	6 6 6 7 7	7 7 7 7 7	8 8
	10	1 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	4 5 5 5 5	6 6 6 6 6	6 6 6 6 7	7 7 8 8
	15	1 1 2 2 2 2 2	2 3 3 3 3	3 4 4 5 5	5 5 6 6 6	6 6 6 6 6	7 7 7 7 8 8 8

10 kPa = 100 mbar = 1 mWS

Vrednost prednastavitev pri maks. 2 K regulacijskega območja.

Q = topotna moč radiatorja

Δt = temperaturni režim

Δp = tlačni padec

Primer:

Q = 1000 W, Δt = 15 K, Δp = 10 kPa

Vrednost prednastavitev: **6**

Nasveti:


Za približno določitev prednastaviteve določene moči radiatorja in razvejanosti sistema je priporočen tlačni padec 10 kPa.

Za sisteme, ki so široko horizontalno razvejani so potrebni sledeči tlačni padci:

npr., 15 kPa za ventile v bližini centralne enote, 10 kPa na srednje oddaljenih radiatorjih in 5 kPa za ventile na najbolj oddaljenih radiatorjih.


Natančna določitev se lahko izvede s preračunom cevne mreže z uporabo diagramov ali s programsko opremo.

Artikli




Kotni

DN	D	d2	I3	I4	I5	H1	Kv p-območje maks. 2 K	Kvs	Proizvod št.
10	Rp3/8	R3/8	24	49	20	24	0,010-0,520	0,544	3651-01.000
15	Rp1/2	R1/2	26	53	23	23,5	0,010-0,520	0,544	3651-02.000



Ravni

DN	D	d2	I1	I2	H2	Kv p-območje maks. 2 K	Kvs	Proizvod št.
10	Rp3/8	R3/8	50	76	22,5	0,010-0,520	0,544	3652-01.000
15	Rp1/2	R1/2	55	83	22,5	0,010-0,520	0,544	3652-02.000



Aksialni

DN	D	d2	I3	I4	H1	Kv p-območje maks. 2 K	Kvs	Proizvod št.
10	Rp3/8	R3/8	24,5	50	34,5	0,010-0,520	0,544	3650-01.000
15	Rp1/2	R1/2	26	53	34,5	0,010-0,520	0,544	3650-02.000

*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm
 SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm

Vrednosti H1 in H2 so na nosilni površini termostatske glave ali pogona.

Kvs = m³/h pri padcu tlaka za 1 bar pri popolnoma odprttem ventilu.
 Kv [xp] max. 2 K = m³/h pri padcu tlaka za 1 bar s termostatsko glavo.

Dodatki




Ključ za nastavitev

Za V-exact II od 2012, Calypso exact, Calypso F-exact in Vekolux.
Sive barve.

Proizvod št.


3670-01.142



Zatezni spoj

Za bakrene ali precizne jeklene cevi skladno z DIN EN 1057/10305-1/2.
Priključek notranji navoj Rp3/8 – Rp3/4.
Kovinski spoj. Ponikljana medenina.
Za cevi debeline 0,8 – 1 mm je potrebna podložna puša. Upoštevajte navodila proizvajalca cevi.


Ø Cevi	DN	Proizvod št.
12	10 (3/8")	2201-12.351
14	15 (1/2")	2201-14.351
15	15 (1/2")	2201-15.351
16	15 (1/2")	2201-16.351
18	20 (3/4")	2201-18.351



Podložna puša

Za bakrene ali jeklene cevi z 1 mm steno.
Medenina.


Ø Cevi	L	Proizvod št.
12	25,0	1300-12.170
15	26,0	1300-15.170
16	26,3	1300-16.170
18	26,8	1300-18.170



Dvojna spojka

Za povezavo plastičnih, bakrenih, preciznih jeklenih ali večplastnih cevi.
Ponikljana medenina.


L	Proizvod št.
G3/4 x R1/2	1321-12.083



Zatezni spoj

Za bakrene ali precizne jeklene cevi skladno z DIN EN 1057/10305-1/2.
Priključek zunanji navoj G3/4 skladno z DIN EN 16313 (Eurokonus).
Kovinski spoj. Ponikljana medenina.
Za cevi debeline 0,8 – 1 mm je potrebna podložna puša. Upoštevajte navodila proizvajalca cevi.


Ø Cevi	Proizvod št.
12	3831-12.351
14	3831-14.351
15	3831-15.351
16	3831-16.351
18	3831-18.351



Zatezni spoj

Za bakrene ali jeklene cevi skladno z DIN EN 1057/10305-1/2 in cevi iz nerjavnega jekla.
Priključek z zunanjim navojem G3/4 skladno z DIN EN 16313 (Eurokonus).
Mehko tesnjenje, max. 95°C.
Ponikljana medenina.

Ø Cevi	Proizvod št.
15	1313-15.351
18	1313-18.351

**Zatezni spoj**


Za plastične cevi skladno z DIN 4726, ISO 10508.
PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875;
PB: DIN 16968/16969.
Priključek z zunanjim navojem G3/4 skladno z DIN EN 16313 (Eurokonus).
Ponikljana medenina.

Ø Cevi	Proizvod št.
12x1,1	1315-12.351
14x2	1311-14.351
16x1,5	1315-16.351
16x2	1311-16.351
17x2	1311-17.351
18x2	1311-18.351
20x2	1311-20.351

**Zatezni spoj**

Za večplastne cevi skladno z DIN 16836.
Priključek z zunanjim navojem G3/4 skladno z DIN EN 16313 (Eurokonus).
Ponikljana medenina.

Ø Cevi	Proizvod št.
16x2	1331-16.351
18x2	1331-18.351

**Orodje za montažo/priključitev**

V kompletu s kovčkom, natičnim ključem in nadomestnimi tesnilci, za zamenjavo termostatskih vložkov brez praznjenja sistema za ogrevanje (za DN 10 do DN 20).

Orodje za montažo	Proizvod št.
	9721-00.000

**Nadomestni termostatski vložek**

Calypso F-exact

Proizvod št.
3650-00.300

**Nadomestni termostatski vložek za obrnjen pretok**

Za telesa termostatskih ventilov z oznako II, od 2012 in II+ oznaka, od 2015.

Proizvod št.
3700-24.300

Za druge dodatke glej katalog "Dodatki in rezervni deli".

