

Climate
Control

IMI Pneumatex

Проектирование и расчёт



Проектирование и расчёт

Подбор наиболее подходящего оборудования для поддержания давления, дегазации и подпитки

Проектирование и расчёт

Надёжное поддержание давления является основным требованием для стабильной и бесперебойной работы систем отопления и водяного охлаждения. Основной целью наших расчетов является подбор оборудования для систем любой сложности.

Содержание

Расчёт	3
Statico - Расширительные баки с постоянным газовым наполнением	8
Быстрый подбор	9
Пример использования	11
Simply Compresso - Системы поддержания давления с компрессорами	12
Быстрый подбор	13
Пример использования	14
Compresso - Системы поддержания давления с компрессорами	16
Быстрый подбор	18
Пример использования	19
Transfero TV - Системы поддержания давления с насосами	21
Быстрый подбор TV	22
Пример использования TV	24
Transfero TVI - Системы поддержания давления с насосами для требований высокого давления	26
Быстрый подбор TVI	27
Пример использования TVI	28
Aquapresso - Поддержание давления в системах водоснабжения	30
Aquapresso в системах подогрева питьевой воды	30
Допуск к эксплуатации	30
Расчёт	31
Быстрый подбор	31
Aquapresso в установках повышения давления	31
Aquapresso A...F с байпасом	31
Расчёт	32
Диаграмма	33
Пример использования	33
Zerago Cyclone - Сепаратор шлама с циклонной технологией	34
Быстрый подбор	35
Пример использования	37
Zerago G-Force - Сепаратор шлама с циклонной технологией	38
Быстрый подбор	39
Сепараторы	40
Пример использования	41
Zerago ZT turnable - Автоматические клапаны выпуска воздуха и сепараторы	42
Диаграмма	42
Пример использования	43
Zerago ZU - Автоматические клапаны выпуска воздуха и сепараторы	44
Диаграмма	45
Пример использования	46
Гидравлический разделитель с низкими потерями	47
Zerago ZIO - Автоматические клапаны выпуска воздуха и сепараторы	48
Сепараторы	49
Диаграмма	49
Пример использования	50
Simply Vento - Вакуумные системы дегазации	51
Быстрый подбор, Установка	52
Пример использования	53
Vento - Вакуумные системы дегазации	54
Быстрый подбор	55
Пример использования	56
Техника безопасности	57
Пример использования	57
Глоссарий	58

Расчёт

Для системы TAZ ≤ 100°C

Расчет в соответствии EN 12828, SWKI HE301-01 *).

Для таких систем, как геосистемы, системы централизованного теплоснабжения, системы с температурой теплоносителя выше 100°C, системы холодоснабжения с температурой ниже 5°C, пожалуйста, используйте HySelect – или свяжитесь с нашим представительством.

Общие уравнения

Vs	Объем воды в системе	Отопление	Vs = vs · Q	vs Q	Удельный объем воды, таблица 4. Установленная тепловая мощность в кВт.
		Холодоснабжение	Vs= известно Vs= известно		Проектирование, расчет Проектирование, расчет
Ve	Объем расширения	EN 12828	Ve = e · (Vs+Vhs)	e, ehs	Коэффициент расширения для ts _{max} , таблица 1
		Холодоснабжение	Ve = e · (Vs+Vhs)	e, ehs	Коэффициент расширения для ts _{max} , таблица 1 ⁷⁾
		SWKI HE301-01 Отопление	Ve = e · Vs · X¹⁾ + ehs · Vhs	e ehs	Коэффициент расширения при (ts _{max} + tr)/2, таблица 1 Коэффициент расширения при ts _{max} , таблица 1
		SWKI HE301-01 Холодоснабжение	Ve = e · Vs · X¹⁾ + ehs · Vhs	e, ehs	Коэффициент расширения для ts _{max} , таблица 1 ⁷⁾
Vwr	Запас воды	EN 12828, Холодоснабжение	Vwr ≥ 0,005 · Vs ≥ 3 L		
		SWKI HE301-01	Vwr рассм. в Ve с коэффициентом X		
p0	Минималн. давление ²⁾ Нижнее предельное значение для поддержания давления	EN 12828, Холодоснабжение	p0 = H_{ст} / 10 + pD + 0,3 бар ≥ pz	Hst pz	Статическая высота Минимально-необходимое давление для работы котлов и насосов
		SWKI HE301-01	p0 = Hst/10 + 0,3 бар ≥ pz		
pa	Начальное давление Нижнее значение для оптимального поддержания давления		pa ≥ p0 + 0,3 бар		
pe	Конечное давление			psvs dpsvs _c	Давление срабатывания предохранительного клапана Разница давления закрытия для предохранительного клапана
		EN 12828	pe ≤ psvs - dpsv_c	dpsvs _c dpsvs _c	0,5 бар при psvs ≤ 5 бар ⁴⁾ 0,1 psvs при psvs > 5 бар ⁴⁾
		Холодоснабжение	pe ≤ psvs - dpsv_c	dpsvs _c dpsvs _c	0,6 бар при psvs ≤ 3 бар ⁴⁾ 0,2 psvs при psvs > 3 бар ⁴⁾
		SWKI HE301-01 Отопление	pe ≤ psvs/1,15 и pe ≤ psvs - 0,3 бар		psvs ⁴⁾
		SWKI HE301-01 Холодоснабжение, солнечная энергия, тепловой насос	pe ≤ psvs/1,3 и pe ≤ psvs - 0,6 бар		psvs ⁴⁾

Statico

PF	Коэффициент давления		PF = (pe + 1) / (pe - p0)		
VN	Номинальный объем расширительного бака ⁵⁾	EN 12828, Холодоснабжение	VN ≥ (Ve + Vwr + 1,1 · Vgsolar⁶⁾ + 2³⁾) · PF	Vgsolar	Объем коллектора ⁶⁾
		SWKI HE301-01	VN ≥ (Ve + 2 · Vgsolar⁶⁾ + 2³⁾) · PF		

Compresso

pe	Конечное давление Верхнее значение для оптимального поддержания давления.		pe = pa + 0,2		
VN	Номинальный объем расширительного бака ⁵⁾	EN 12828, Холодоснабжение	$VN \geq (Ve + Vwr + 1,1 \cdot Vgsolar^{(6)} + 2^3) \cdot 1,1$	Vgsolar	Объем коллектора ⁶⁾
		SWKI HE301-01	$VN \geq (Ve + 2 \cdot Vgsolar^{(6)} + 2^3) \cdot 1,1$		
TecBox			Q = f(Hst)	>> Быстрый выбор Compresso	

Transfero

pe	Конечное давление Верхнее значение для оптимального поддержания давления.		pe = pa + 0,4		
VN	Номинальный объем расширительного бака ⁵⁾	EN 12828, Холодоснабжение	$VN \geq (Ve + Vwr + 1,1 \cdot Vgsolar^{(6)}) \cdot 1,1$	Vgsolar	Объем коллектора ⁶⁾
		SWKI HE301-01	$VN \geq (Ve + 2 \cdot Vgsolar^{(6)}) \cdot 1,1$		
TecBox			Q = f(Hst)	>> Быстрый выбор Transfero	

Промежуточные сосуды ⁵⁾

VN	Номинальный объем расширительного бака ⁵⁾	EN 12828, Холодоснабжение	$VN \geq Vs \cdot \Delta e + 1,1 \cdot Vgsolar^{(6)} + 2^3$	Δe Vgsolar	Δe для tr и tmin, таблица 3 Объем коллектора ⁶⁾
		SWKI HE301-01	$VN \geq Vs \cdot \Delta e + 2 \cdot Vgsolar^{(6)} + 2^3$		

1) Отопление, холодоснабжение, гелиосистемы: $Q \leq 10 \text{ kW}$: $X = 3$ | $10 \text{ kW} < Q \leq 150 \text{ kW}$: $X = (87 - 0,3 \cdot Q)/28$ | $Q > 150 \text{ kW}$: $X = 1,5$

Для систем с геотермальной скважиной: $X = 2,5$

2) Формула для вычисления минимального давления p_0 действительна для монтажа установки поддержания давления на всасывающей стороне циркуляционного насоса. При монтаже на стороне нагнетания p_0 повышается под влиянием давления насоса Δp .

3) Необходимо добавить 2 литра при применении систем дегазации Vento.

4) Используемые предохранительные клапаны должны удовлетворять этому требованию. Используйте только сертифицированные предохранительные клапаны типов H и DGH для систем теплоснабжения, типа F и DGF для систем холодоснабжения, и типа SOL и DGF для гелиосистем. Для установок согласно SWKI HE301-01 следует использовать только предохранительные клапаны с допуском типа DGF и DGH.

5) Выберите бак, имеющий равный или больший номинальный объем.

6) В солнечных установках согласно ENV12977-1: Объем коллектора, который может испариться во время простоя; в противном случае $Vgsolar = 0$.

7) Максимальная температура системы в режиме простоя, как правило составляет 40°C для систем холодоснабжения и геотермальной скважиной и регенерацией грунта, 20°C для других систем с геотермальной скважиной.

*) SWKI HE301-01: Действительно для Швейцарии

Наша программа HySelect для выполнения расчетов в интерактивном режиме разработана с учетом прогрессивных методик и современных баз данных. Однако, она не исключает незначительных отклонений.

Таблица 1: e Коэффициент расширения

t (TAZ, ts _{max} , tr, ts _{min}), °C		20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110
е Вода	= 0 °C	0,0016	0,0041	0,0077	0,0119	0,0169	0,0226	0,0288	0,0357	0,0433	0,0472	0,0513
е % вес МЭГ*												
30 %	= -14,5 °C	0,0093	0,0129	0,0169	0,0224	0,0286	0,0352	0,0422	0,0497	0,0577	0,0620	0,0663
40 %	= -23,9 °C	0,0144	0,0189	0,0240	0,0300	0,0363	0,0432	0,0505	0,0582	0,0663	0,0706	0,0750
50 %	= -35,6 °C	0,0198	0,0251	0,0307	0,0370	0,0437	0,0507	0,0581	0,0660	0,0742	0,0786	0,0830
е % вес МПГ**												
30 %	= -12,9 °C	0,0151	0,0207	0,0267	0,0333	0,0401	0,0476	0,0554	0,0639	0,0727	0,0774	0,0823
40 %	= -20,9 °C	0,0211	0,0272	0,0338	0,0408	0,0481	0,0561	0,0644	0,0731	0,0826	0,0873	0,0924
50 %	= -33,2 °C	0,0288	0,0355	0,0425	0,0500	0,0577	0,0660	0,0747	0,0839	0,0935	0,0985	0,1036

Таблица 2: PV давление насыщенного пара (бар)

TAZ, °C	105	110
pv Вода	0,1948	0,4196
pv % вес МЭГ*		
30%	0,1793	0,3864
40%	0,1671	0,3601
50%	0,1523	0,3284
pv % вес МПГ**		
30%	0,1938	0,4176
40%	0,1938	0,4175
50%	0,1938	0,4174

Таблица 3: Δe расширения (для систем холодоснабжения при tr < 5°C, для систем теплоснабжения при tr > 70 °C)

tr, °C		-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		80	90	100	105	110
Δe Вода	= 0 °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0062	0,0131	0,0207	0,0246	0,0287
Δe % вес МЭГ*															
30 %	= -14,5 °C	-	-	-	-	-	0,0032	0,0023	0,0012	-	0,0070	0,0145	0,0226	0,0269	0,0312
40 %	= -23,9 °C	-	-	-	0,0081	0,0069	0,0055	0,0038	0,0019	-	0,0073	0,0150	0,0231	0,0274	0,0318
50 %	= -35,6 °C	0,0131	0,0121	0,0109	0,0094	0,0076	0,0056	0,0038	0,0019	-	0,0075	0,0154	0,0236	0,0279	0,0324
Δe % вес МПГ**															
30 %	= -12,9 °C	-	-	-	-	-	0,0068	0,0045	0,0023	-	0,0078	0,0163	0,0252	0,0298	0,0347
40 %	= -20,9 °C	-	-	-	0,0125	0,0099	0,0077	0,0052	0,0026	-	0,0083	0,0170	0,0265	0,0313	0,0363
50 %	= -33,2 °C	-	0,0187	0,0162	0,0137	0,0111	0,0086	0,0058	0,0029	-	0,0088	0,0179	0,0276	0,0325	0,0376

Таблица 4: Прибл. объем воды *** vs в теплоснабжении здания зависит от установленной мощности поверхности нагрева Q

ts _{max} tr	°C	90 70	80 60	70 55	70 50	60 40	50 40	40 30	35 28
Радиаторы	vs л/кВт	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	-	-
Панельные радиаторы	vs л/кВт	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	-	-
Конвекторы	vs л/кВт	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	-	-
Вентиляционные установки	vs л/кВт	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	-	-
Напольное отопление	vs л/кВт	10,3	11,4	13,3	13,1	15,8	20,3	29,1	37,8

*) МЭГ = Моноэтиленгликоль

**) МПГ = Монопропиленгликоль

***) Объем воды = источник тепла + распределительные трубопроводы + отопительные приборы

Таблица 5: Ориентировочные значения DNe для соединительных труб в установках Statico и Compresso *

Длина до 30 м	DNe	20	25	32	40	50	65	80
Отопление:								
EN 12828	Q кВт	1000	1700	3000	3900	6000	11000	15000
SWKI HE301-01	Q кВт	300	600	900	1400	3000	6000	9000
Охлаждение:								
ts _{max} ≤ 50 °C	Q кВт	1600	2700	4800	6300	9600	17600	24100

*) Для корректной работы устройства необходимо придерживаться указанных размеров DNe/DNd.

Таблица 6: Требования к объему для подачи сжатого воздуха в установках Compresso CX Connect

Разница давления между входом и баком dp (p _{in} -pe) [бар]	2	4	6	8
q _{in} [Nm³/h]	9.520	14.280	19.040	23.800

Таблица 6: Ориентировочные значения DNe для соединительных трубопроводов к установкам Transero TV_ *

	DNe	Hst [m]	DNd	Hst [m]	DNe	Hst [m]	DNd	Hst [m]	DNe	Hst [m]	DNd	Hst [m]
	Длина до 5 м				Длина до 10 м				Длина до 30 м			
TV_4.1 E	25	все	25	все	25	все	25	все	32	все	32	все
TV_4.1 EH	32	все	25	все	32	все	25	все	40	все	32	все
TV_4.2 EH	32	все	25	все	50 40	<13 ≥13	25	все	50	все	32	все
TV_6.1 E	25	все	25	все	25	все	25	все	32	все	32	все
TV_6.1 EH	32	все	25	все	40 32	<23 ≥23	25	все	50 40	<26 ≥26	32	все
TV_6.2 EH	50 40	<18 ≥18	25	все	50 40	<25 ≥25	25	все	65 50	<22 ≥22	32	все
TV_8.1 E	25	все	25	все	25	все	25	все	32	все	32	все
TV_8.1 EH	32	все	25	все	40 32	<24 ≥24	25	все	50 40	<28 ≥28	32	все
TV_8.2 EH	50 40	<27 ≥27	25	все	50 40	<34 ≥34	25	все	65 50	<30 ≥30	32	все
TV_10.1 E	25	все	25	все	25	все	25	все	32	все	32	все
TV_10.1 EH	40 32	<29 ≥29	25	все	40 32	<40 ≥40	25	все	50 40	<45 ≥45	32	все
TV_10.2 EH	50 40	<44 ≥44	25	все	50 40	<52 ≥52	25	все	65 50	<48 ≥48	32	все
TV_14.1 E	25	все	25	все	25	все	25	все	32	все	32	все
TV_14.1 EH	32	все	25	все	32	все	25	все	40 32	<80 ≥80	32	все
TV_14.2 EH	50 40	<61 ≥61	25	все	50 40	<80 ≥80	25	все	65 50	<70 ≥70	32	все

*)

Для корректной работы устройства необходимо придерживаться указанных размеров DNe/DNd.

TV.1 E: 1 расширительная труба DNe, 1 соединительная труба DNd для дегазации

TV.1 EH, TV.2 EH при $t_r < 5^\circ\text{C}$ или $t_r > 70^\circ\text{C}$: 2 расширительных трубы DNe, 1 соединительная труба DNd для дегазации

TV.1 EH, TV.2 EH при $5^\circ\text{C} \leq t_r \leq 70^\circ\text{C}$: 1 расширительная труба DNe, 1 соединительная труба DNd для дегазации

Таблица 6: Ориентировочные значения DNe для соединительных трубопроводов к установкам Transero TVI_ *

		TVI_19.1 EH	TVI_19.2 EH	TVI_25.1 EH	TVI_25.2 EH
Длина до 5 м	DNe	32	50/40	32	50/40
	Hst m	все	<128 / ≥ 128	все	< 182 / ≥ 182
	DNd	25	25	25	25
	Hst m	все	все	все	все
Длина до 10 м	DNe	40/32	65/50	40/32	65/50
	Hst m	< 88 / ≥ 88	< 87 / ≥ 87	< 136 / ≥ 136	< 136 / ≥ 136
	DNd	25	25	25	25
	Hst m	все	все	все	все
Длина до 30 м	DNe	50/40	65/50	50/40	65/50
	Hst m	< 101 / ≥ 101	< 134 / ≥ 134	< 150 / ≥ 150	< 188 / ≥ 188
	DNd	32	32	32	32
	Hst m	все	все	все	все

*)

Для корректной работы устройства необходимо придерживаться указанных размеров DNe/DNd.

TVI.1 EH, TVI.2 EH при $t_r < 5^\circ\text{C}$ или $t_r > 70^\circ\text{C}$: 2 расширительных трубы DNe, 1 соединительная труба DNd для дегазации

TVI.1 EH, TVI.2 EH при $5^\circ\text{C} \leq t_r \leq 70^\circ\text{C}$: 1 расширительная труба DNe, 1 соединительная труба DNd для дегазации

Таблица 7: Размер трубы для подключения дополнительного внешнего бака к установкам Transero TV

Длина до 2 м	DNet	20
Длина до 10 м	DNet	25
Длина до 30 м	DNet	32

Ориентировочные значения DNe для соединительных трубопроводов к устройствам Simply Vento, Vento V/VI/Compact

		Simply Vento	V 2.1	V 4.1	V 6.1	V 8.1	V 10.1	V 14.1	VI 19.1	VI 25.1
Длина до 5 м	DNe	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Длина до 10 м	DNe	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Длина до 30 м	DNe	32	32	32	32	32	32	32	32	32


*) Для корректной работы устройства необходимо придерживаться указанных размеров DNe/DNd.

Точное поддержание давления

Воздушные установки Compresso и гидроустановки Transfero уменьшают колебания давления между p_a и p_e .

Compresso $\pm 0,1$ бар

Transfero $\pm 0,2$ бар

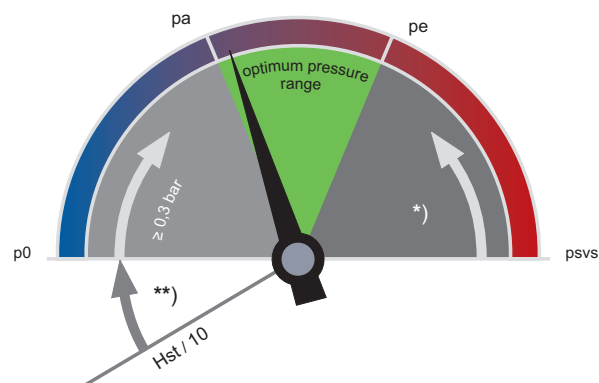

**)

EN 12828, гелиосистемы,
Охлаждение:

$\geq 0,2$ бар


*)

EN 12828:
гелиосистемы,
Охлаждение:

$\geq p_{svs} \cdot 0,1 \geq 0,5$ бар


$\geq p_{svs} \cdot 0,2 \geq 0,6$ бар

p_0 Минимальное давление




Statico

p_0 устанавливается как предустановленное давление на газовой стороне.



Compresso


Расчет p_0 и точек переключения осуществляется BrainCube.



Transfero


Расчет p_0 и точек переключения осуществляется BrainCube.

p_a Начальное давление




Statico

p_a - давление, определяемое резервом воды при заполнении:
 $p_a \geq p_0 + 0,3$ бар;
Подпитка «вкл»:
 $p_a - 0,2$ бар..



Compresso


Если давление системы $< p_a$, включается компрессор.
 $p_a = p_0 + 0,3$



Transfero


Если давление системы $< p_a$, включается насос
 $p_a = p_0 + 0,3$

p_e Конечное давление




Statico

p_e достигается при нагреве системы до $t_{s_{max}}$.



Compresso

Если при нагреве давление в баке достигает p_e , происходит открывание соленоидного клапана с воздушной стороны.
 $p_e = p_a + 0,2$



Transfero

Если давление системы $> p_e$, открывается перепускной клапан.
 $p_e = p_a + 0,4$

Statico

Statico - это баки с постоянным газовым наполнением для систем отопления, холодоснабжения и гелиосистем. Простой дизайн, прочная конструкция, не требующая напряжения питания, делает его одним из наиболее часто используемых устройств для поддержания давления в маломощных системах.

Ключевые особенности

Воздухонепроницаемая бутил-каучуковая камера airproof согласно EN 13831

Широкий диапазон размеров для различных систем
от 8 до 5000 литров

Простой дизайн и надежная конструкция
Работает без дополнительного питания

Высокая эластичность мембраны
Благодаря неподвижной газовой подушке



Технические характеристики

Область применения:

Системы отопления, гелиосистемы, системы охлаждения.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, до 50%.

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : 0 бар
Максимально допустимое давление, PS: см. артикулы

Температура:

Максимально допустимая температура камеры, t_{Bmax} : 70 °C
Минимально допустимая температура камеры, t_{Bmin} : 5 °C

В соответствии с PED:

Максимально допустимая температура, t_{Smax} : 120°C
Минимально допустимая температура, t_{Smin} : -10°C

Материал:

Сталь. Цвет „бериллий“.
Запорнорегулирующий клапан DLV: латунь
Воздухонепроницаемая бутил-каучуковая камера согласно EN 13831 и внутреннему стандарту Pneumatex.

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно PED 2014/68/EU.

Гарантия:

Statico SD, SU: гарантия на баки 5 лет.
Statico SG: гарантия на воздухонепроницаемые бутил-каучуковые камеры 5 лет.

Функции, оборудование, особенности

- Воздухонепроницаемая бутил-каучуковая камера airproof согласно EN 13831 и внутреннему стандарту IMI Pneumatex.
- Воздухонепроницаемая бутил-каучуковая камера airproof согласно EN 13831 и внутреннему стандарту IMI Pneumatex, в баках серии SG камера может быть заменена.
- Ножки для вертикальной установки (SU, SG). Настенная скоба для упрощения монтажа (SD).
- Возможность нижнего, бокового или верхнего присоединения. Для моделей от 80 литров - нижнее или боковое присоединение (SD).

Быстрый подбор

Отопительная установка TAZ ≤ 100 °C, без антифриза, EN 12828

Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

Q [кВт]	psv = 2,5 бар			psv = 3,0 бар			psv = 3,0 бар		
	Hst ≤ 7 м => p0 = 1,0 бар						Hst ≤ 12 м => p0 = 1,5 бар		
	Радиаторы	Панельные радиаторы	Панельные радиаторы	Радиаторы	Панельные радиаторы	Панельные радиаторы	Радиаторы	Панельные радиаторы	Панельные радиаторы
	90 70	90 70	70 50	90 70	90 70	70 50	90 70	90 70	70 50
	Номин. объем VN [литров]								
10	25	25	18	25	18	18	35	25	25
15	35	25	25	25	18	18	35	35	25
20	50	35	25	35	25	25	50	35	35
25	50	35	35	50	35	25	80	50	35
30	80	50	35	50	35	35	80	50	50
40	80	50	50	80	50	35	80	80	50
50	140	80	50	80	50	50	140	80	80
60	140	80	80	80	80	50	140	80	80
70	140	80	80	140	80	80	140	140	80
80	140	140	80	140	80	80	200	140	140
90	200	140	140	140	80	80	200	140	140
100	200	140	140	140	140	80	200	140	140
150	300	200	200	200	140	140	300	200	200
200	400	300	200	300	200	200	400	300	300
250	500	300	300	400	300	300	500	400	300
300	500	400	300	400	300	300	600	400	400
400	800	500	400	600	400	300	800	500	500
500	1000	600	500	800	500	400	1000	800	600
600	1000	800	600	800	500	500	1500	800	800
700	1500	800	800	1000	600	600	1500	1000	800
800	1500	1000	800	1500	800	600	1500	1000	1000
900	1500	1000	1000	1500	800	800	2000	1500	1000
1000	2000	1500	1000	1500	1000	800	2000	1500	1500
1500	3000	2000	1500	2000	1500	1500	3000	2000	2000

Пример

Q = 200 кВт
psv = 3 бар
Hst = 8 м
Радиаторы 90 | 70 °C

Выбор:
Statico SU 300.3
p0 = 1 бар
Предустановленное производителем давление P0
уменьшено с 1,5 бар до 1 бар!

В системах TAZ выше 100 °C

При температуре выше 100 °C статическая высота Hst в
таблице быстрого выбора уменьшается.
TAZ = 105 °C: Hst – 2 м
TAZ = 110 °C: Hst – 4 м

Предустановленное давление p0

$p_0 = (Hst/10 + p_v) + 0,2$ бар
Рекомендуется: $p_0 \geq 1$ бар

Давление наполнения, Начальное давление

$p_a \geq p_0 + 0,3$ в холодной системе с удаленным воздухом

Оборудование

Запорно-регулирующий клапан DLV

Надёжное отключение с дренажной функцией для расширительных сосудов согласно EN 12828, DLV 20 до VN 800 литров, заказчика DN 40 для VN 1000–5000 литров.

Соединительные трубы

Согласно таблицы 5.

Pleno

Подпитка как устройство контроля поддержания давления согласно EN 12828. Условия:

- Pleno PIX без насоса: необходимое давление водопроводной воды: $p_w \geq p_0 + 1,7$ | $p_w \leq 10$ бар,
- Pleno PI 9 с насосом: p_a Statico (: страница 4) в диапазоне рабочего давления p_{ru} Pleno.

Vento

Дегазация и централизованный выпуск воздуха. Условия:

- p_e , p_a Statico в диапазоне рабочего давления p_{ru} Vento,
- V_s Vento $\geq V_s$ Объём воды в системе.

Zeparo

Автоматический клапан выпуска воздуха Zeparo ZUT или ZUP в каждой высокой точке для выпуска воздуха при заполнении и дренировании. Сепаратор для шлама и магнетита в каждой системе на обратной магистрали перед источником тепла. Если не установлена система централизованной дегазации (Vento V Connect) сепаратор микропузырьков может быть смонтирован в основном потоке, если возможно, перед циркуляционным потоком.


Значение статической высоты системы над сепаратором, приведенное в таблице, не должно быть превышено.

$t_{s_{max}}$ °C	90	80	70	60	50	40	30	20	10
H_{st_m} m	15,0	13,4	11,7	10,0	8,4	6,7	5,0	3,3	1,7

Дополнительное оборудование и детали подбора:

Лист данных Pleno, Zeparo и Аксессуары

Установка

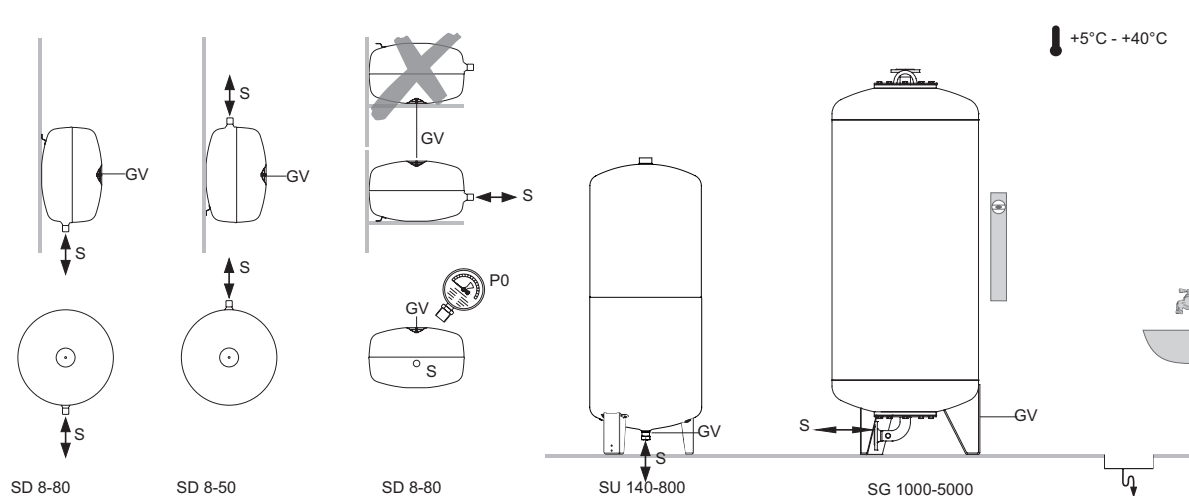


Пример использования

Statico SD

Для систем отопления мощностью около 100 кВт

схема в соответствии с VDI 2035 Bl.1

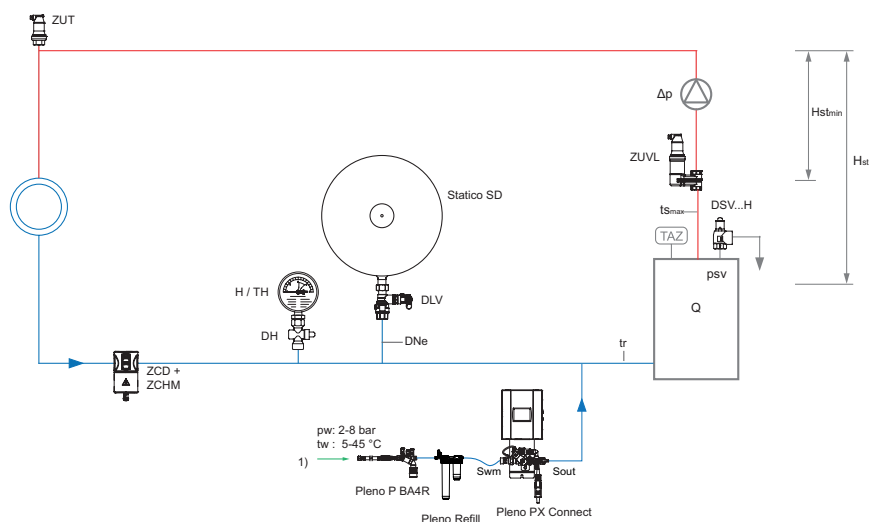

1) Подключение подпитки

Pleno PIX система подпитки с поддержанием давления и наблюдением согласно EN 12828.

Zeparo ZUV для централизованной сепарации микропузырьков.

Zeparo Cyclone ZCDM водоочистка в системе с расширительным баком Statico для поддержания давления.


Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении и дренировании.

Дополнительное оборудование и детали подбора: Лист данных Pleno, Zeparo и Аксессуары

Statico SU

Для отопительных установок мощностью около 700 кВт

схема в соответствии с VDI 2035 Bl.1

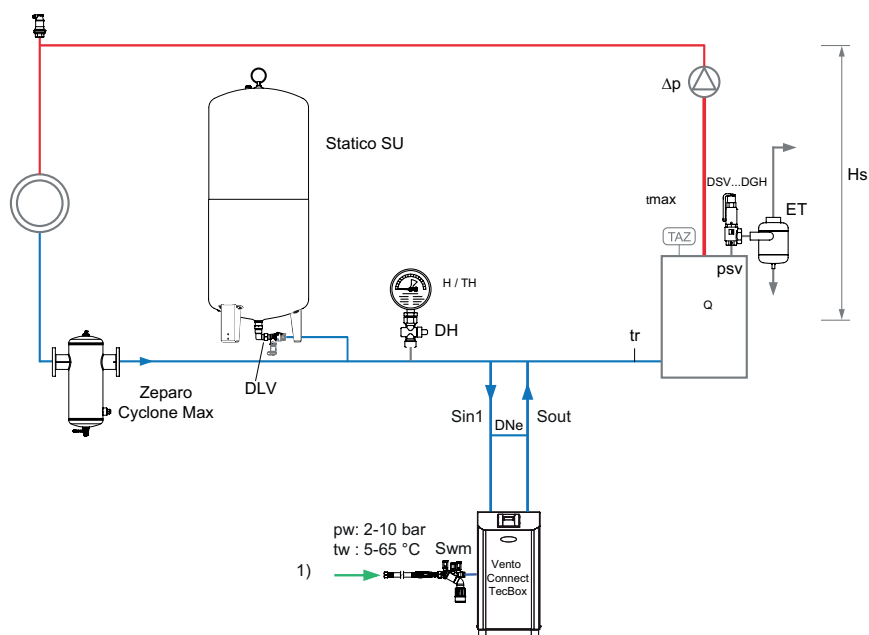

1) Подключение подпитки

Vento Connect для централизованного выпуска воздуха и дегазации, с подпиткой в качестве системы контроля поддержания давления согласно EN 12828.


Zeparo Cyclone Max для централизованной сепарации шлама.

Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении.

Дополнительное оборудование и детали подбора: см. документацию Pleno Connect, Zepago и Аксессуары

Simply Compresso

Simply Compresso – компрессорная установка поддержания давления со встроенным расширительным баком, предназначенная для систем отопления, тепло- и холодоснабжения. Она идеально подходит для ситуаций когда требуется не только простая настройка и точное поддержание давления, но и компактные габаритные размеры самой установки. Simply Compresso относится к серии установок Compresso Connect и предназначена для систем мощностью до 400 кВт и давлением срабатывания предохранительного клапана 4 бара. Новая панель управления **BrainCube Connect** обеспечивает новый уровень связи, создавая возможность подключения к системе BMS, прочим блокам управления BrainCubes, а также возможность дистанционного управления системой поддержания давления с визированием по экрану монитора.

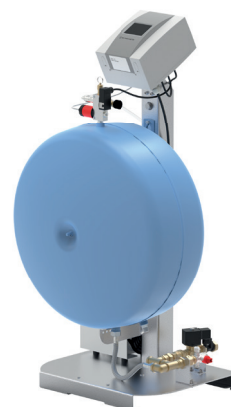

Ключевые особенности

Усовершенствованный дизайн для более легкого и удобного управления

Прочный 3,5-дюймовый на тонкопленочных транзисторах, цветной, сенсорный дисплей. Удобное для пользователя меню. Интерфейс с удаленным доступом в Интернет с дистанционным управлением и визированием по экрану монитора. Панель управления BrainCube Connect, встроенная в TecBox.

Современные возможности подключения

Типовые средства подсоединения к системе BMS и имеющимся удаленным устройствам (RS485, Ethernet, USB), позволяющие экономить время установки и обслуживания, а также управляемости блоков.

Установка и настройка Plug & Play

Для запуска Simply Compresso требуется выполнить всего 3 шага.

Ночной режим работы компрессора ECO-Night

Изменение времени работы компрессора до необходимого минимума.

Технические характеристики - TecBox

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения, геосистемы. Для систем в соответствии с EN 12828, SWKI HE301-01, солнечные системы в соответствии с EN 12976, ENV 12977 локальная температурная защита в случаях отключения питания.

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : 0 бар
Максимально допустимое давление, PS : 4 бар
Минимально рабочее давление, $p_{ri min}$: 0,5 бар
Максимально рабочее давление, $p_{ri max}$: 3,5 бар

Температура:

Макс. допустимая температура, t_{Smax} : 70°C
Мин. допустимая температура, t_{Smin} : 5°C

Температура:

Максимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amax} : 40°C
Минимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amin} : 5°C

Погрешность:

Точное поддержание давления ± 0.1 бар.

Напряжение питания:

1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

Общая потребляемая электрическая мощность:

См. артикулы.

Класс защиты:

IP 22 в соответствии с EN 60529

Уровень шума:

59 dB(A) /1бар

Mechanical connections:

System connection S: G1/2"
Water make-up inlet Swm: G3/4"

Материал:

Сталь, латунь, алюминий

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
EMC-D. 2014/30/EU

Расширительный бак:

Первичный расширительный бак встроен в TecBox. Для подробной информации см. техническое описание на расширительные баки.

Быстрый подбор

Отопительная установка TAZ ≤ 100 °C, без антифриза

Q [кВт]	Статическая высота Hst [м]	ТесВох и Расширительный бак				
		Радиаторы		Панельные радиаторы		Подогрев пола
		70 50	50 40	70 50	50 40	35 28
		Nominal volume VN [liter]				
EN12828						
< 100	28	C2.1-80	C2.1-80	C2.1-80	C2.1-80	C2.1-80
150	28	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80 + CD 80E
200	28	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80 + CD 80E
250	26	C2.1-80 + CD 80E	-	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80 + CD 80E	C2.1-80 + CD 80E
300	23	-	-	C2.1-80 + CD 80E	-	-
350	20	-	-	C2.1-80 + CD 80E	-	-
400	17	-	-	C2.1-80 + CD 80E	-	-

Пример

Q = 200 кВт

Панельные радиаторы 50 | 40 °C

Hst = 25 м

psvs = 4,0 бар

Выбор:

ТесВох С 2.1-80 S

Расширительный бак: CD 80E

Проверка предохранительный клапан psvs и статическая высота Hst:

для TAZ = 100 °C

EN 12828:

- Hst: 25 < 27 ⇒ o.k.

- psvs: 25/10 + 0,7 + 0,5 = 3,7 ≤ 4,0 ⇒ o.k.

Оборудование

Соединительные трубы

Согласно таблице 5.

Запорный клапан с дренажом DLV

Включённый в состав поставки.

Zeparo

Автоматический клапан выпуска воздуха Zeparo ZUT или ZUP в каждой высокой точке для выпуска воздуха при заполнении и дренировании. Сепаратор для шлама и магнетита в каждой системе на обратной магистрали перед источником тепла. Если не установлена система централизованной дегазации (Vento V Connect) сепаратор микропузырьков может быть смонтирован в основном потоке, если возможно, перед циркуляционным потоком.

Значение статической высоты системы над сепаратором, приведенное в таблице, не должно быть превышено.


ts _{max} °C	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Hst _m м вод. ст.	15,0	13,4	11,7	10,0	8,4	6,7	5,0	3,3	1,7

Пример использования

Simply Compresso 4 C2.1-80 S

ТесBox с 1 компрессором и первичным сосудом, точное поддержание давления $\pm 0,1$ бар.


Для систем отопления без подпитки

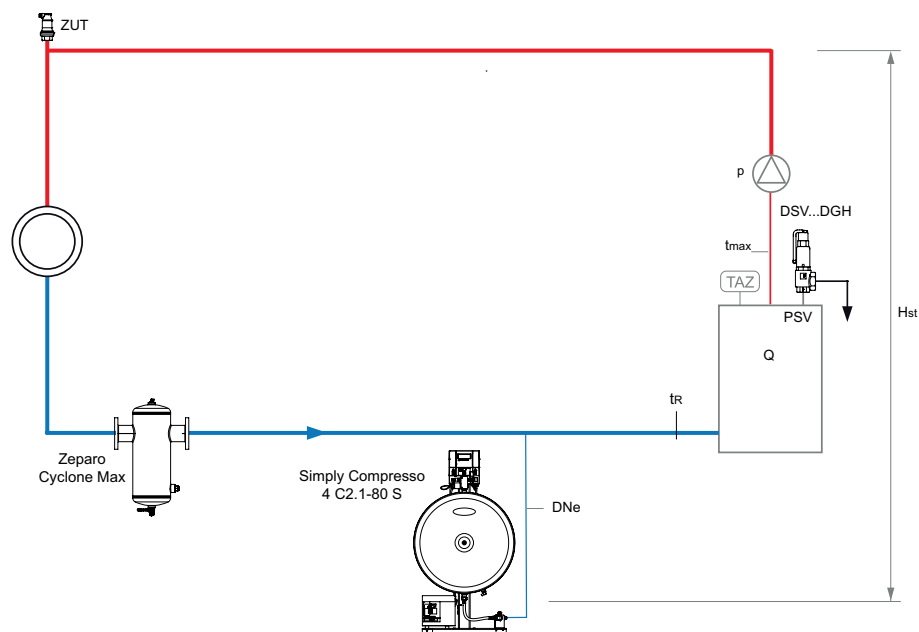

Simply Compresso 4 C2.1-80 SWM

ТесBox с 1 компрессором и **первичным сосудом**, точное поддержание давления $\pm 0,1$ бар с подпиткой Pleno P BA4R и Pleno Refill для очистки воды.

Для систем отопления с подпиткой

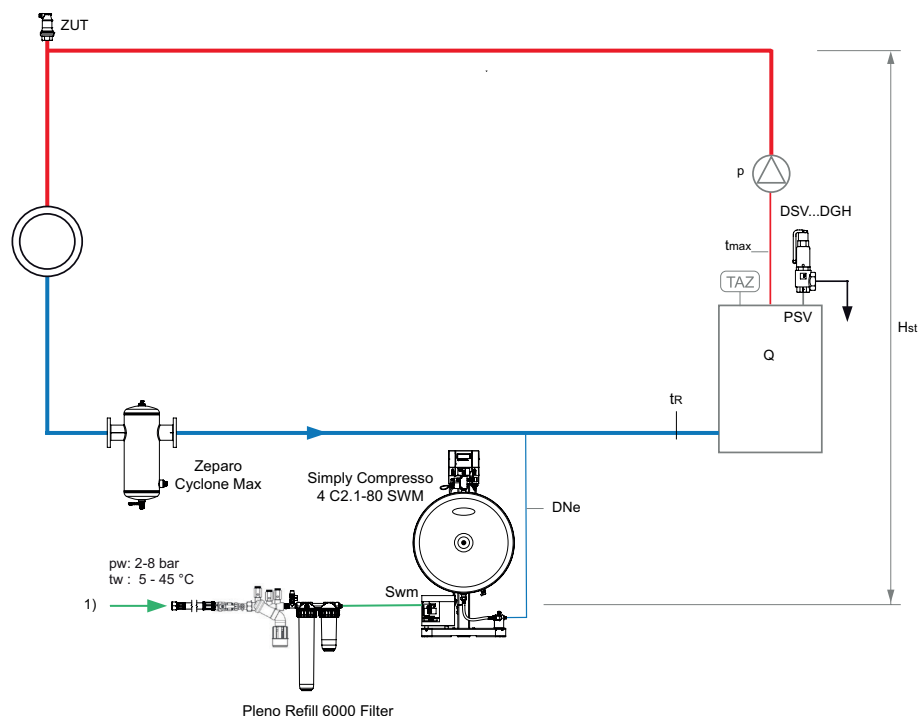


1) Подключение подпитки, $p_w \geq p_0 + 1,7$ бар, (макс. 8 бар)

Zeparo Cyclone Max циклонный сепаратор шлама с магнитным стержнем ZCXM на обратной линии.


Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении и дренировании.

Дополнительное оборудование и детали подбора: Лист данных Pleno, Zeparo и Аксессуары

Установка

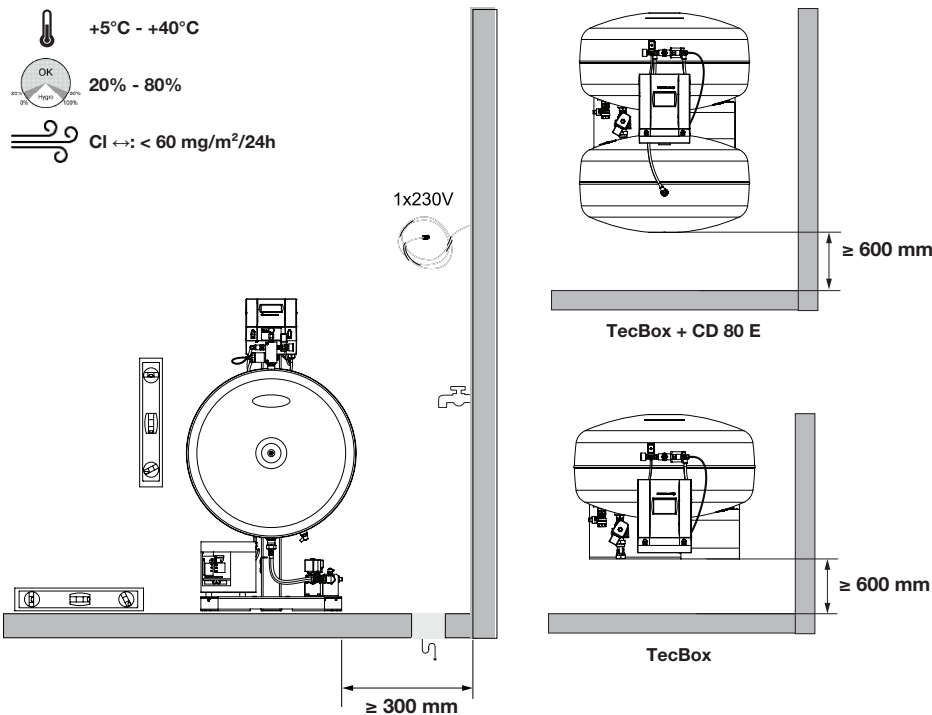


TecBox, Simply Compresso 4 C2.1-80

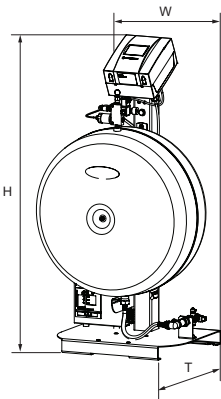

Simply Compresso 4 C2.1-80 S

Точное поддержание давления ± 0.1 бар, ECO-night режим.
1 компрессор, 1 клапан перепуска, 1 первичный бак.

Тип	PS [бар]	max. dpu [bar]	VN [l]	W	H	T		Pei [кВт]	№ изделия
4 C2.1-80 S	4	3,5	80	603	1107	481	39	0,3	301021-41011

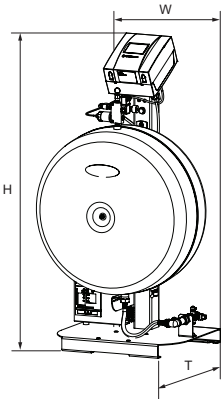

Simply Compresso 4 C2.1-80 SWM

Точное поддержание давления ± 0.1 бар, ECO-night functionality.
1 компрессор, 1 клапан перепуска, 1 первичный бак.
1 расходомер и 1 соленоидный клапан для подпитки.

Тип	PS [бар]	max. dpu [bar]	VN [l]	W	H	T		Pei [кВт]	№ изделия
4 C2.1-80-SWM	4	3,5	80	603	1107	481	41	0,3	301021-41012

VN = Номинальный объем

Compresso Connect F

Compresso – это установки поддержания давления с использованием компрессоров для систем отопления, холодоснабжения и гелиосистем. Они особенно подходят в ситуациях, когда требуется компактность и точность, применяются в системах средней мощности. Новая панель управления **BrainCube Connect** обеспечивает новый уровень связи, создавая возможность подключения к системе BMS, прочим блокам управления BrainCubes, а также возможность дистанционного управления системой поддержания давления с визированием по экрану монитора.



Ключевые особенности

Усовершенствованный дизайн для более легкого и удобного управления

Прочный 3,5-дюймовый на тонкопленочных транзисторах, цветной, сенсорный дисплей. Удобное для пользователя меню. Интерфейс с удаленным доступом в Интернет с дистанционным управлением и визированием по экрану монитора. Панель управления BrainCube Connect, встроенная в TecBox.

Удаленный доступ к сети и поиск и устранение неисправностей

Удаленный доступ к сети и поддержка операций по отладке и вводу в действие, снижающие необходимость в высококвалифицированных специалистах перед началом эксплуатации. Более короткое время отклика, снижение затрат на ремонт. Регистрация данных о проверках показателей работы системы.

Современные возможности подключения

Типовые средства подсоединения к системе BMS и имеющимся удаленным устройствам (RS485, Ethernet, USB), позволяющие экономить время установки и обслуживания, а также управляемости блоков. Связь максимум с 8 блоками BrainCubes в сети типа «ведущий – ведомый».

Технические характеристики - TecBox

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения, гелиосистемы. Для систем в соответствии с EN 12828, SWKI HE301-01, солнечные системы в соответствии с EN 12976, ENV 12977 локальная температурная защита в случаях отключения питания.

Давление:

Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
Максимально допустимое давление, PS: см. артикулы

Температура:

Максимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amax} : 40°C
Минимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amin} : 5°C

Погрешность:

Точное поддержание давления ± 0.1 бар.

Напряжение питания:

1 x 230V (-6% + 10%), 50/60 Hz

Общая потребляемая электрическая мощность:

См. артикулы.

Класс защиты:

IP 22 в соответствии с EN 60529

Уровень шума:

59 dB(A) /1бар

Материал:

Сталь, латунь, алюминий

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
EMC-D. 2014/30/EU

Compresso Connect

Compresso – это установки поддержания давления с использованием компрессоров для систем отопления, холодоснабжения и гелиосистем. Они особенно подходят в ситуациях, когда требуется компактность и точность, применяются в системах средней мощности. Новая панель управления **BrainCube Connect** обеспечивает новый уровень связи, создавая возможность подключения к системе BMS, прочим блокам управления BrainCubes, а также возможность дистанционного управления системой поддержания давления с визированием по экрану монитора.



Ключевые особенности

Усовершенствованный дизайн для более легкого и удобного управления

Прочный 3,5-дюймовый на тонкопленочных транзисторах, цветной, сенсорный дисплей. Удобное для пользователя меню. Интерфейс с удаленным доступом в Интернет с дистанционным управлением и визированием по экрану монитора. Панель управления BrainCube Connect, встроенная в TecBox.

Удаленный доступ к сети и поиск и устранение неисправностей

Удаленный доступ к сети и поддержка операций по отладке и вводу в действие, снижающие необходимость в высококвалифицированных специалистах перед началом эксплуатации. Более короткое время отклика, снижение затрат на ремонт. Регистрация данных о проверках показателей работы системы.

Современные возможности подключения

Типовые средства подсоединения к системе BMS и имеющимся удаленным устройствам (RS485, Ethernet, USB), позволяющие экономить время установки и обслуживания, а также управляемости блоков. Связь максимум с 8 блоками BrainCubes в сети типа «ведущий – ведомый».

Технические характеристики - TecBox

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения, гелиосистемы. Для систем в соответствии с EN 12828, SWKI HE301-01, солнечные системы в соответствии с EN 12976, ENV 12977 локальная температурная защита в случаях отключения питания.

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : 0 бар
Максимально допустимое давление, PS : см. артикулы

Температура:

Максимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amax} : 40°C
Минимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amin} : 5°C

Погрешность:

Точное поддержание давления ± 0.1 бар.

Напряжение питания:

Compresso C10: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50/60 Hz
Compresso C15: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50 Hz

Общая потребляемая электрическая мощность:

См. артикулы.

Класс защиты:

IP 22 в соответствии с EN 60529

Уровень шума:

53-62 dB(A) / 1-10 бар

Материал:

Сталь, латунь, алюминий

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
EMC-D. 2014/30/EU

Быстрый подбор

Отопительная установка TAZ ≤ 100 °C, без антифриза, EN 12828

Q [кВт]	ТесВох				Первичный сосуд			
	1 компрессор	2 компрессора	1 компрессор	2 компрессора	Радиаторы		Панельные радиаторы	
	С 10.1	С 10.2	С 15.1	С 15.2	90 70	70 50	90 70	70 50
	Статическая высота Hst [м]				Номин. объем VN [литров]			
≤ 300	47,1	47,1	82,4	82,4	200	200	200	200
400	47,1	47,1	82,4	82,4	300	300	200	200
500	47,1	47,1	82,4	82,4	300	300	200	200
600	46,0	47,1	81,2	82,4	400	400	300	300
700	42,0	47,1	72,8	82,4	500	500	300	300
800	38,5	47,1	66,0	82,4	500	500	400	300
900	35,6	47,1	60,4	82,4	600	600	400	400
1000	33,0	47,1	55,7	82,4	600	600	400	400
1100	30,8	46,7	51,6	82,4	800	800	500	400
1200	28,7	44,3	48,0	82,4	800	800	500	500
1300	26,9	42,1	44,8	82,4	800	800	500	500
1400	25,2	40,2	42,0	78,1	1000	1000	600	500
1500	23,7	38,4	39,5	74,1	1000	1000	600	600
2000	17,6	31,3	29,7	59,0	1500	1500	800	800
2500	13,1	26,3	23,0	48,9	1500	1500	1000	1000
3000	9,6	22,4	18,0	41,5	2000	2000	1500	1500
3500	-	19,3	14,1	35,7	3000	3000	1500	1500
4000	-	16,7	10,9	31,1	3000	3000	2000	1500
4500	-	14,5	8,2	27,3	3000	3000	2000	2000
5000	-	12,6	-	24,1	3000	3000	2000	2000
5500	-	10,9	-	21,3	4000	4000	3000	2000
6000	-	9,4	-	18,8	4000	4000	3000	3000
6500	-	8,0	-	16,7	4000	4000	3000	3000
7000	-	-	-	14,7	5000	5000	3000	3000
8000	-	-	-	11,4	5000	5000	4000	3000
9000	-	-	-	8,6			4000	4000
10000	-	-	-	6,3			4000	4000

Пример

Q = 700 кВт
 Радиаторы 90 | 70 °C
 TAZ = 100 °C
 Hst = 35 м
 psvs = 6 бар

Настройка BrainCube:

Hst = 35 м
 TAZ = 100 °C

Проверка psvs:

для TAZ = 100 °C

EN 12828: psvs: $(35/10 + 0,7) \cdot 1,11 = 4,66 < 6$ o.k.

Выбор:

ТехВох С 10.1-6

Первичный сосуд CU 500.6

Устанавливаемые значения

для TAZ, Hst и psv в меню «Параметры» BrainCube:

			TAZ = 100 °C	TAZ = 105 °C	TAZ = 110 °C
EN 12828	Проверка psv :	для psv ≤ 5 бар	psv ≥ 0,1 · Hst + 1,2	psv ≥ 0,1 · Hst + 1,4	psv ≥ 0,1 · Hst + 1,6
		для psv > 5 бар	psv ≥ (0,1 · Hst + 0,7) · 1,11	psv ≥ (0,1 · Hst + 0,9) · 1,11	psv ≥ (0,1 · Hst + 1,1) · 1,11


Пример использования

Compresso C 10.1 F Connect

ТесBox с 1 компрессором над первичным сосудом, точное поддержание давления $\pm 0,1$ бар с подпиткой Pleno P

Для отопительных установок мощностью около 2 000 кВт

схема в соответствии с VDI 2035 Bl.1

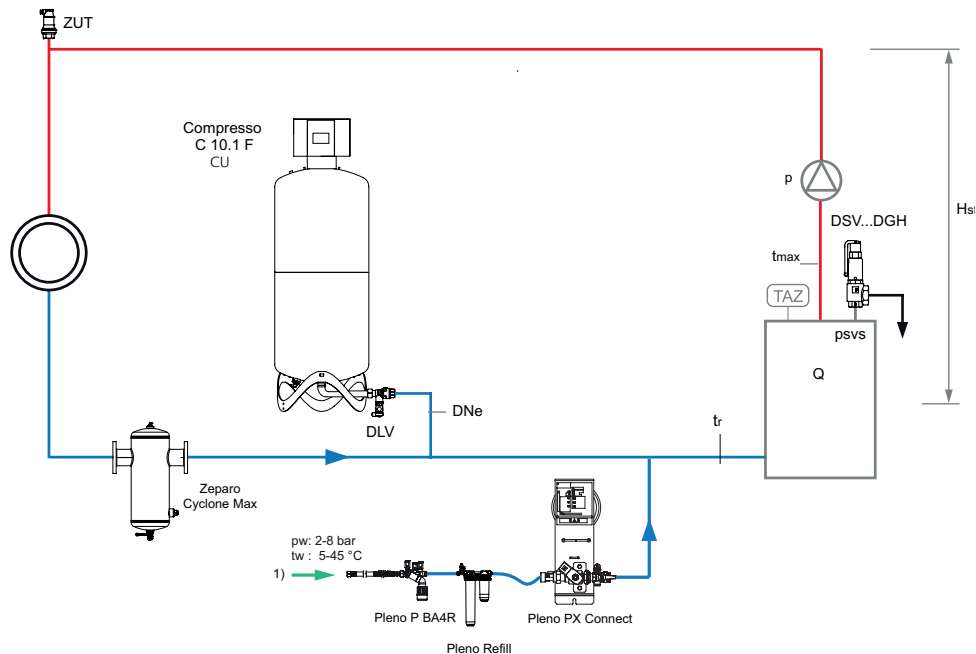

1) Подключение подпитки, $p_w \geq p_0 + 1,7$ бар, (макс. 8 бар)

Zeparo Cyclone Max циклонный сепаратор шлама с магнитным стержнем ZGM на обратной линии.

Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении и дренировании.


Пример использования

Compresso C 10.1 Connect

ТесВах с 1 компрессором устанавливается рядом с первичным сосудом, точное поддержание давления $\pm 0,1$ бар с подпиткой Pleno P

Для отопительных установок мощностью около 6 500 кВт

может требовать изменений в соответствии с местными нормами


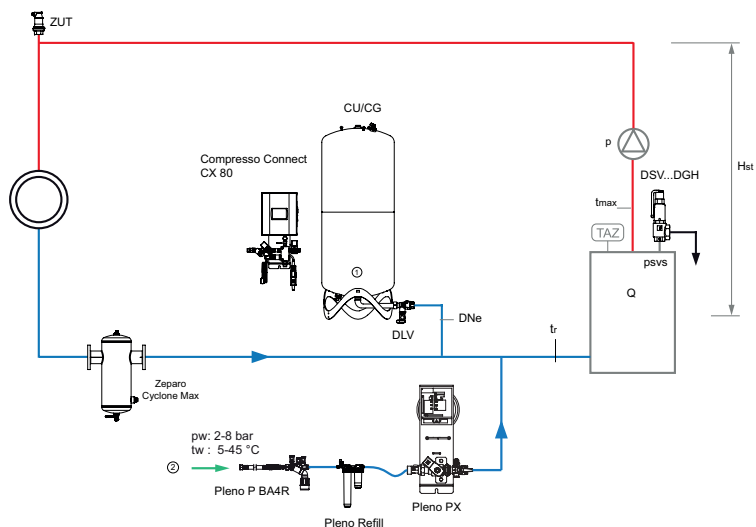


1. Compresso Первичный сосуд CU
2. Подключение подпитки, $p_w \geq p_0 + 1,7$ бар
(макс. 10 бар)

Zeparo Cyclone Max циклонный сепаратор шлама с магнитным стержнем ZGM на обратной линии.

Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении и дренировании.

Дополнительное оборудование и детали подбора: Лист данных Pleno, Zepago и Аксессуары

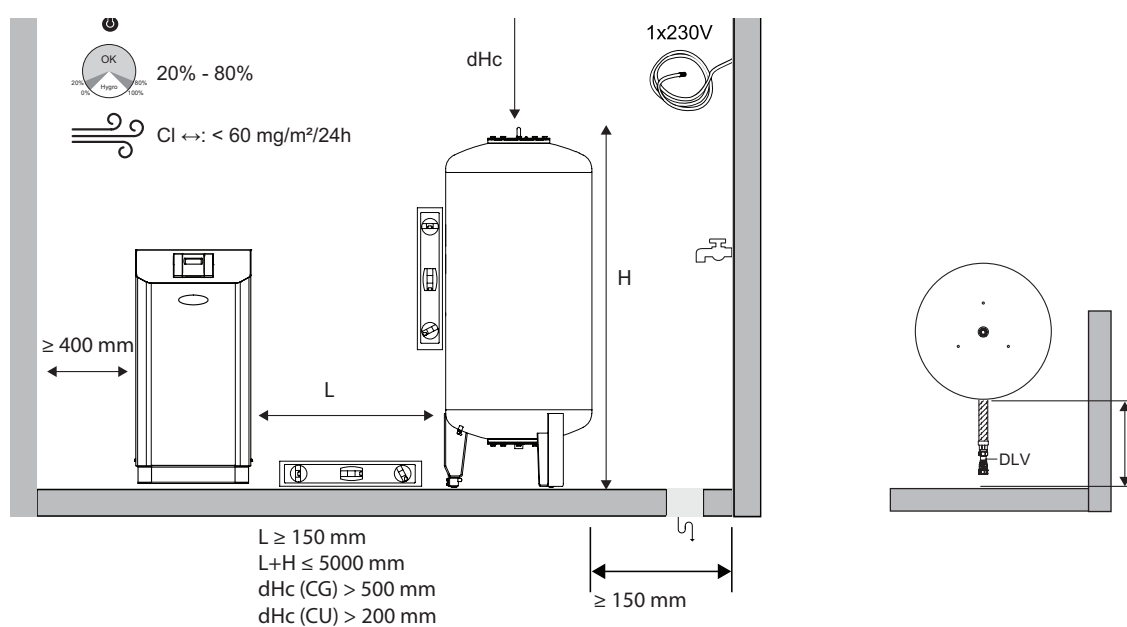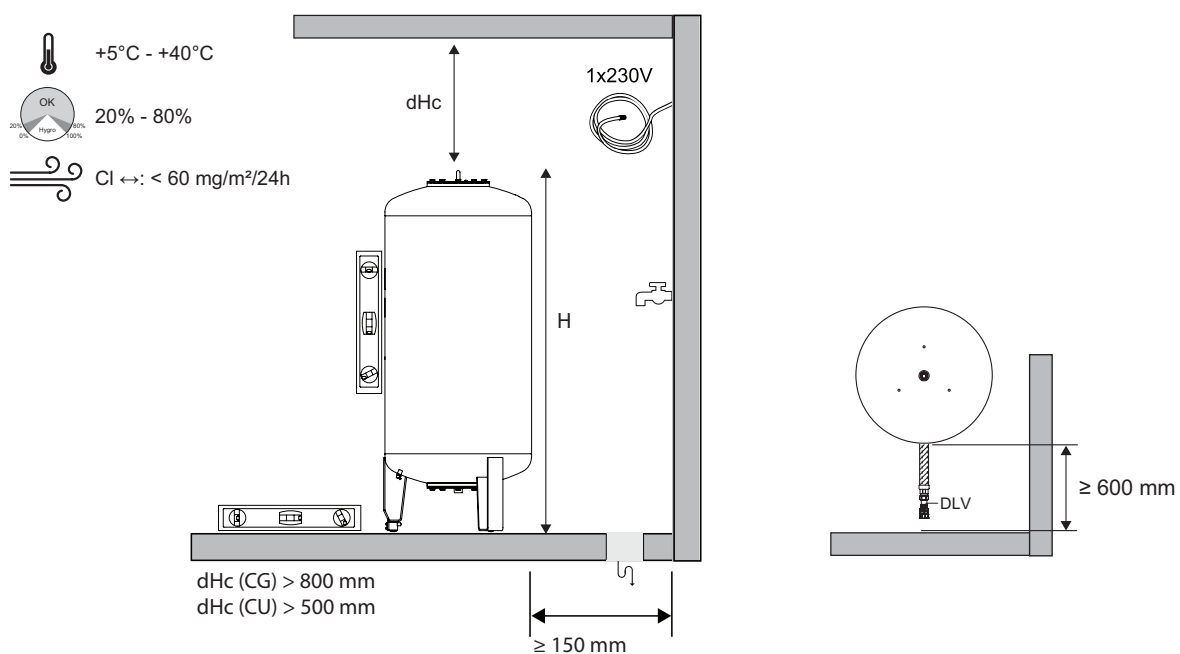

Transfero TV Connect

Transfero TV Connect –устройство для точного поддержания давления в системах отопления, гелиосистемах мощностью до 8 МВт, системах охлаждения до 13 МВт. Его применение особенно рекомендовано, когда требуются высокая производительность, точность и компактный дизайн. Новая панель управления **BrainCube Connect** обеспечивает новый уровень связи, создавая возможность подключения к системе BMS, прочим блокам управления BrainCubes, а также возможность дистанционного управления системой поддержания давления с визированием по экрану монитора.



Ключевые особенности

2 в 1

– поддержание давления со встроенной функцией циклонической вакуумной дегазации

Высокоэффективная циклоническая вакуумная дегазация

Эффективность выше на 50% по сравнению с большинством аналогичных систем дегазации.

Простой ввод в эксплуатацию, дистанционный доступ и устранение неисправностей

Автоматическая калибровка и стандартизированное, встроенное подключение к IMI веб-серверу и BMS.

Технические характеристики - ТесВох

Область применения:

Закрытые системы отопления, охлаждения воды, солнечные системы. Для систем в соответствии с EN 12828, SWKI HE301-01, солнечные системы в соответствии с EN 12976, ENV 12977 локальная температурная защита в случаях отключения питания.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, до 50%.

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : -1 бар
Максимально допустимое давление, PS: см. артикулы

Температура:

Макс. допустимая температура, t_{Smax} : 90°C
Мин. допустимая температура, t_{Smin} : 0°C
Максимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amax} : 40°C
Минимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amin} : 5°C

Погрешность:

Точное поддержание давления ± 0.2 бара

Напряжение питания:

1 x 230В (-/+ 10%), 50 Гц

Электрическое подключение:

1 штепсельный разъем для питающего напряжения 230В (внешние предохранители выбираются согласно потребляемой мощности и местным нормативам)
4 беспотенциальных выхода (NO) для внешней индикации сигналов (230В max. 2А)
1 разъем RS 485, включающий вход/выход
1 разъем RJ45 для Ethernet
1 разъем USB

Класс защиты:

IP 54 в соответствии с EN 60529

Механическое подключение:

Sin1/Sin2: вход G3/4", трубопровод из системы
Sout: выход G3/4", трубопровод в систему
Swm: вход G3/4", трубопровод подпитки
Sv: G1 1/4", трубопровод к баку

Материал:

Металлические компоненты, контактирующие с рабочей средой, выполнены из углеродистой и нержавеющей стали, чугуна, AMETAL®, латуни, бронзы.

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
EMC-D. 2014/30/EU

Быстрый подбор

Отопительная установка TAZ ≤ 100 °C, без антифриза, EN 12828

Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

Q [кВт]	TecBox															Первичный бак			
	1 насос					1 насос, высокий расход					2 насоса *, высокий расход					Радиаторы		Панельные радиаторы	
	TV 4.1 E	TV 6.1 E	TV 8.1 E	TV 10.1 E	TV 14.1 E	TV 4.1 EH	TV 6.1 EH	TV 8.1 EH	TV 10.1 EH	TV 14.1 EH	TV 4.2 EH	TV 6.2 EH	TV 8.2 EH	TV 10.2 EH	TV 14.2 EH	90 70	70 50	90 70	70 50
Статическая высота Hst [м]**																			
мин. — макс.					мин. — макс.					мин. — макс.					Номин. объем VN [литров]				
≤ 300	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-92	200	200	200	200
400	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-92	300	300	200	200
500	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-92	300	300	200	200
600	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	400	400	300	300
700	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	500	500	300	300
800	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	500	500	400	300
900	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	600	600	400	400
1000	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	600	600	400	400
1100	3-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	800	800	500	500
1200	5-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	800	800	500	500
1300	7-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	800	800	500	500
1400	10-18	10-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1000	1000	600	600
1500	12-18	12-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1000	1000	600	600
1600	15-18	15-28	15-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1000	1000	800	800
1700		18-28	18-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1500	1500	800	800
1800		21-28	21-38			2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1500	1500	800	800
1900		24-28	24-38			2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1500	1500	800	800
2000			28-38			2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1500	1500	800	800
2100			32-38			2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1500	1500	1000	1000
2200			35-38			2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1500	1500	1000	1000
2500						2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	1500	1500	1000	1000
3000						2-18	7-28	12-38	27-58	47-82	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	2000	2000	1500	1500
3500						2-15	7-26	12-35	27-52	47-62	2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	3000	3000	1500	1500
4000						2-10	7-21	12-29	27-46		2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	3000	3000	2000	2000
4500						2-4	7-14	12-21	27-37		2-18	7-28	12-38	27-58	47-93	3000	3000	2000	2000
5000								12-14	27-28		2-18	7-28	12-38	27-58	47-92	3000	3000	2000	2000
5500											2-15	7-27	12-36	27-55	47-83	4000	4000	3000	3000
6000											3-11	7-23	12-32	27-50	47-73	4000	4000	3000	3000
6500											4-7	7-19	12-28	27-45	47-61	4000	4000	3000	3000
7000												8-15	12-23	27-40	47-48	5000	5000	3000	3000
7500												8-10	12-18	27-34		5000	5000	3000	3000
8000														27-28		5000	5000	4000	4000

*) 50% мощности на насос, полное резервирование в выделенной области.

**) Значение уменьшается при

TAZ = 105 °C на 2 м

TAZ = 110 °C на 4 м

Пример

Q = 1300 kW

Панельные радиаторы 90 | 70 °C

TAZ = 105 °C

Hst = 35 м

psv = 6,5 бар

Выбор:

TecBox TV 8.1 E

Первичный сосуд TU 500

Настройка BrainCube:

Hst = 35 м

TAZ = 105 °C

Проверка psv:

для TAZ = 105 °C

EN 12828 psv: $(35/10 + 0,9 + 0,2) \cdot 1,11 = 5,11 \leq 6,5$ o.k.

Проверка Hst:

для TAZ = 105 °C

Hst: $38 - 2 = 36 \geq 35$

Transfero

= TecBox + первичный бак + вторичный бак (опция)


Расширительные баки

Номинальный объем можно разделить на несколько сосудов одинакового размера.

Принципиальные схемы


Transfero TV.1 Connect

Серая область содержит опциональное оборудование

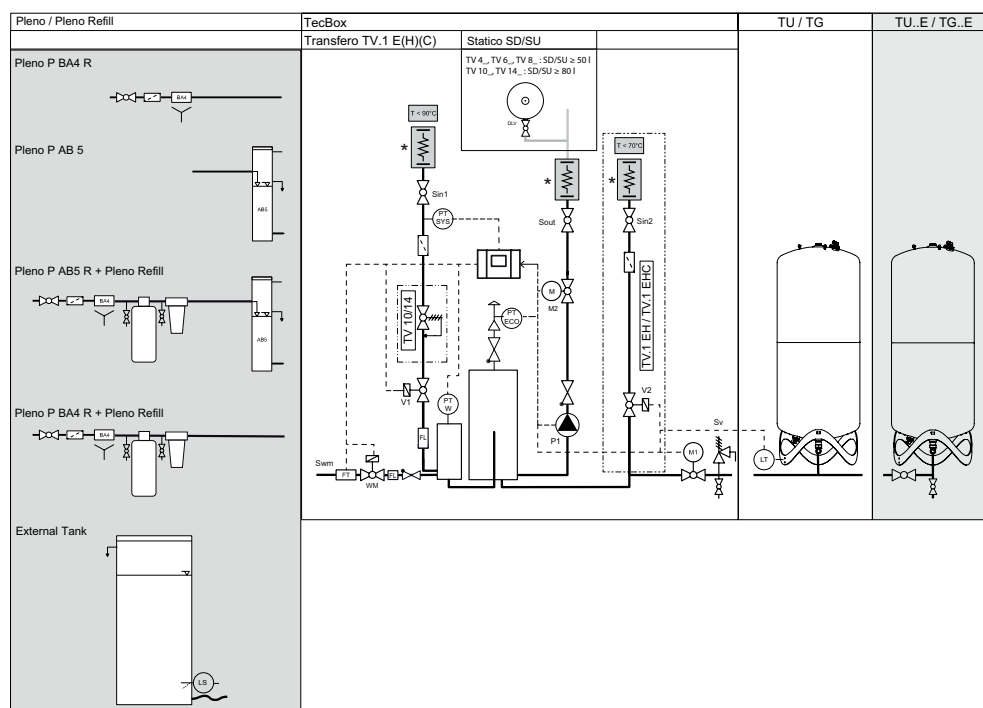

Transfero TV.2 Connect

Серая область содержит опциональное оборудование

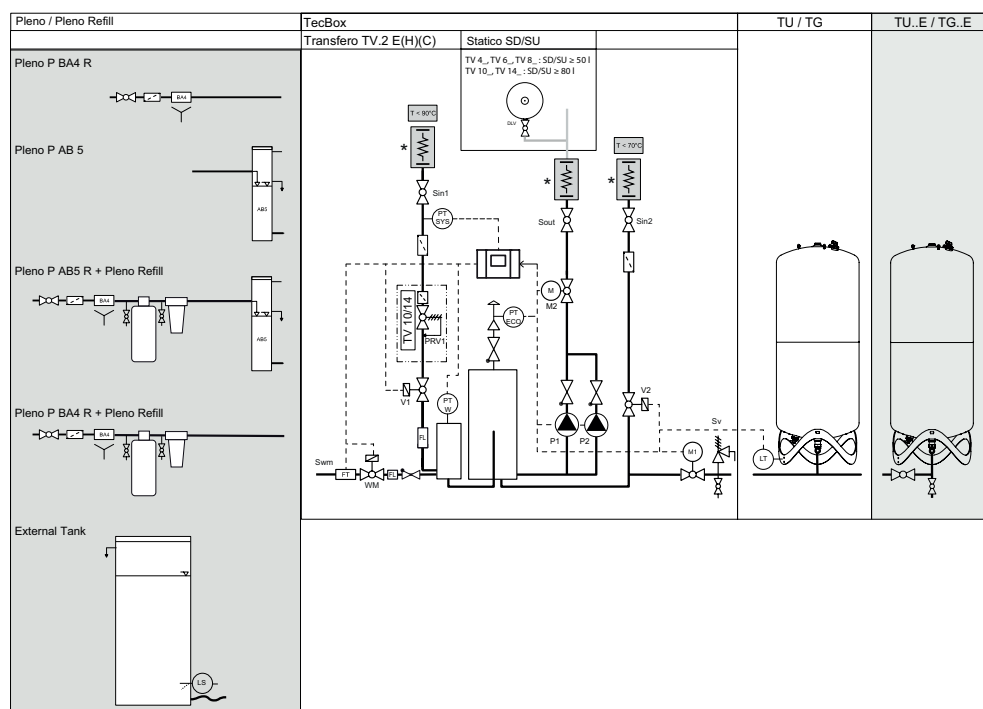


* При соединении с жесткими трубопроводами важно убедиться в отсутствии осевого, вертикального или горизонтального напряжения. Соединения не должны подвергаться никаким дополнительным нагрузкам. Там, где указано, следует соблюдать максимальные моменты затяжки. Если моменты затяжки не указаны, необходимо соблюдать уровень техники для соответствующего подключения. Гибкое соединение предпочтительнее жесткого.

Transfero TV .1 E Connect

ТесBox с 1 насосом, точное поддержание давления $\pm 0,2$ бар с циклонической вакуумной дегазацией. Pleno P BA4 R для подпитки.

Для систем отопления, температура в обратном трубопроводе $t_r \leq 70^\circ\text{C}$

может требовать изменений в соответствии с местными нормами

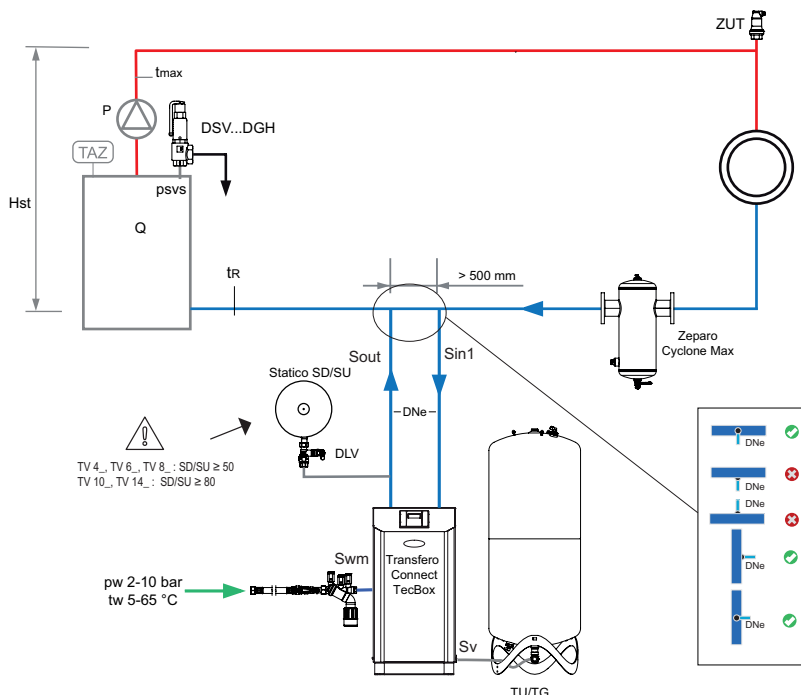


Transfero TV .2 EHC Connect

ТесBox с 2 насосом, точное поддержание давления $\pm 0,2$ бар с циклонической вакуумной дегазацией. Pleno P AB5 для подпитки.

Для систем холодоснабжения, температура в обратном трубопроводе $0^\circ\text{C} < t_r \leq 5^\circ\text{C}$

может требовать изменений в соответствии с местными нормами

Схема также справедлива для Transfero TV .1 EHC Connect.

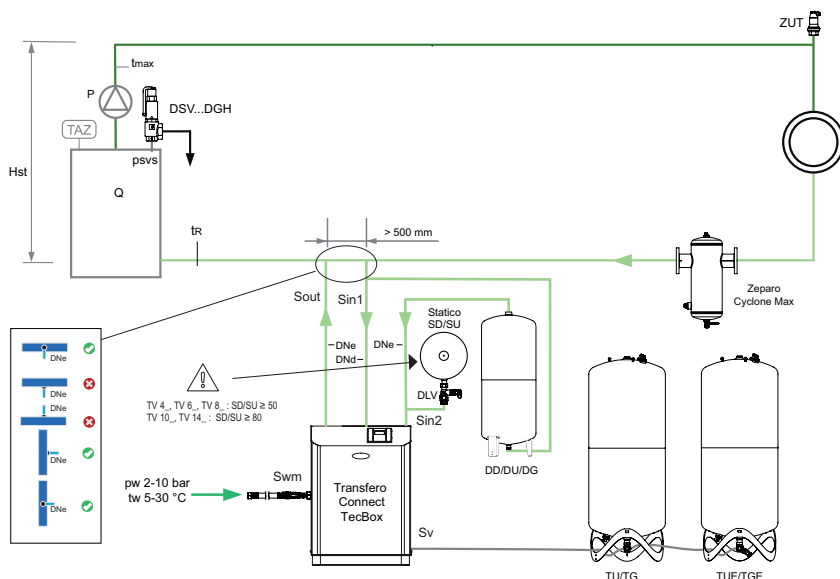

Zeparo Cyclone Max для централизованной сепарации шлама.

Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении.


Дополнительное оборудование и детали подбора: см. документацию Pleno Connect, Zeparo и Аксессуары

Управление давлением Первичный-Вторичный бак (PC/PCR) в сочетании с Transfero

ТесBox для параллельной работы (Управление давлением Главный-Вторичный бак (PC/PCR)), точное поддержание давления $\pm 0,2$ бар с циклонной вакуумной дегазацией, Pleno P AB5 R для подпитки воды и Pleno Refill для водоподготовки.


Пример комбинированной работы с контролем давления Первичный-Вторичный бак (PC/PCR) с одним основным баком и несколькими ТесBox в системах отопления, температура обратки $t_r \leq 70^\circ\text{C}$
(Может требовать изменений в соответствии с местными нормами)

Схема действительна для всех Transferos (Sin2, не для TV.1E)

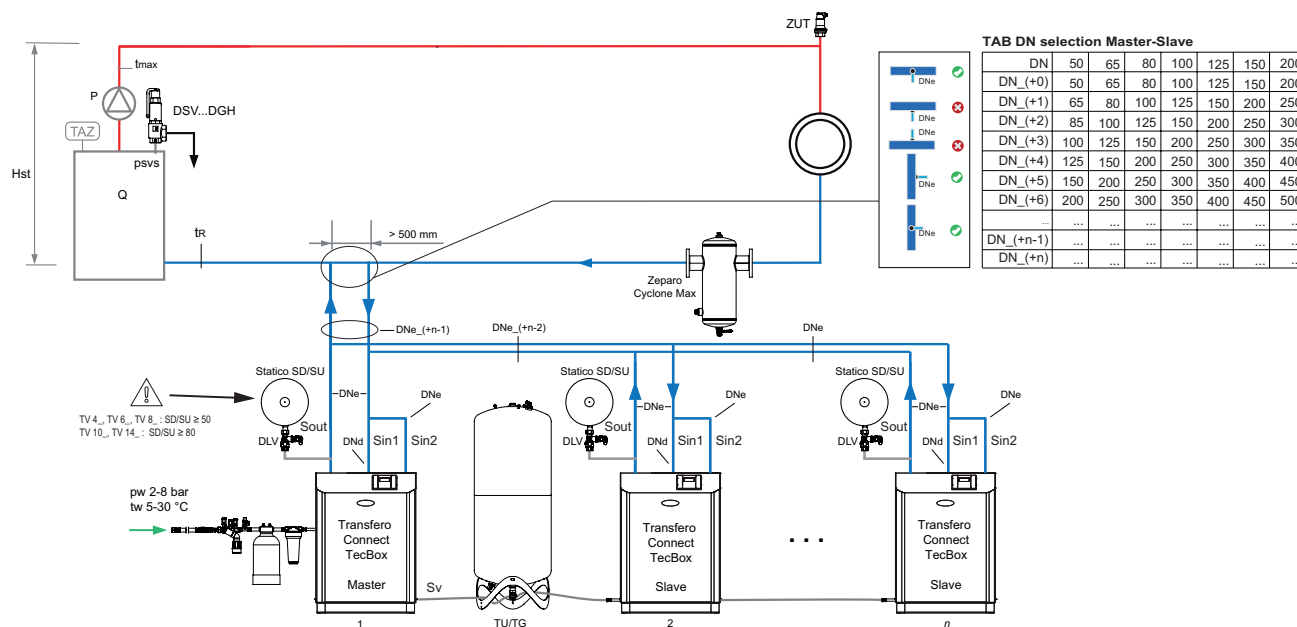

Пример комбинированной работы с контролем давления Первичный-Вторичный бак (PC/PCR) с двумя первичными баками и несколькими ТесBox в системах отопления, температура обратки $t_r \leq 70^\circ\text{C} < t_r \leq 90^\circ\text{C}$
(Может требовать изменений в соответствии с местными нормами)

Схема действительна для всех Transferos (Sin2, не для TV.1E)

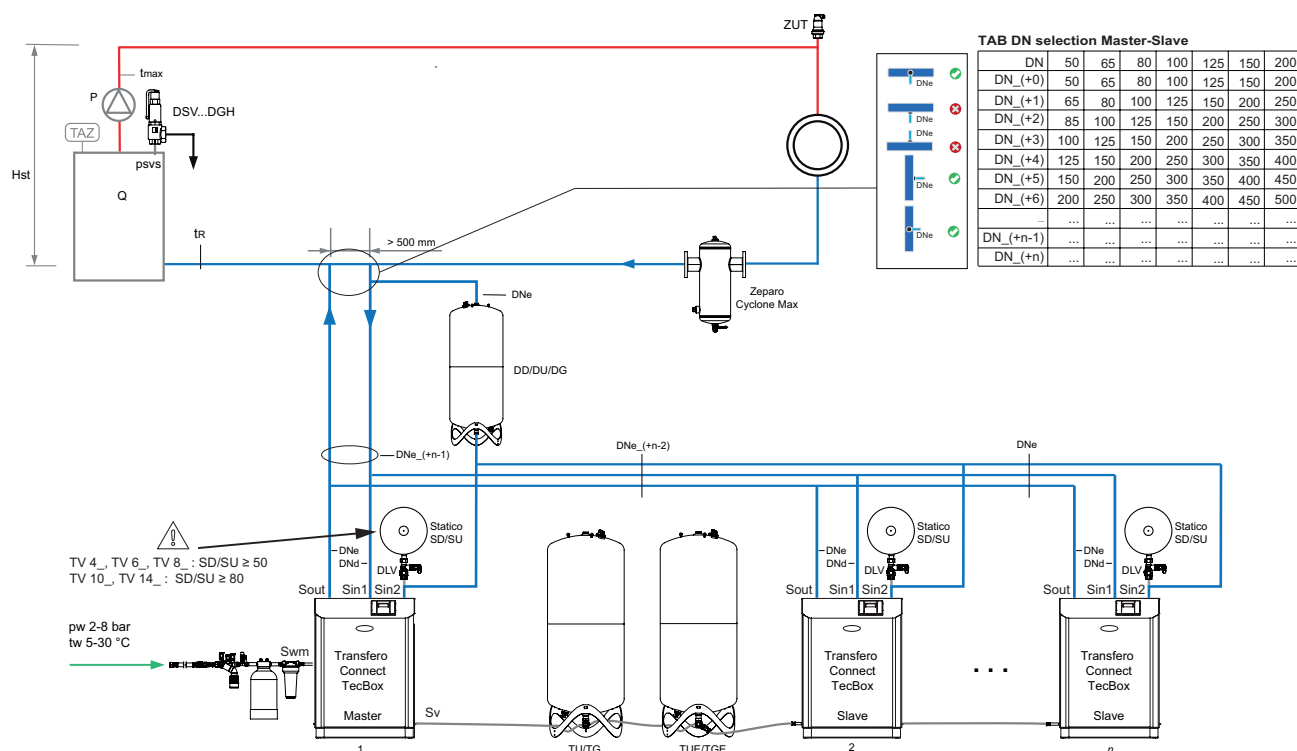

Zeparo Cyclone Max для централизованной сепарации шлама.

Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении.

Дополнительное оборудование и детали подбора: см. документацию Pleno Connect, Zeparo и Аксессуары

Transfero TVI Connect

Transfero TVI Connect –устройство для точного поддержания давления в системах отопления, гелиосистемах мощностью до 8 МВт, системах охлаждения до 13 МВт. Его применение особенно рекомендовано, когда требуются высокая производительность, точность и компактный дизайн. Новая панель управления **BrainCube Connect** обеспечивает новый уровень связи, создавая возможность подключения к системе BMS, прочим блокам управления BrainCubes, а также возможность дистанционного управления системой поддержания давления с визированием по экрану монитора.



Ключевые особенности

2 в 1

– поддержание давления со встроенной функцией циклонической вакуумной дегазации

Высокоэффективная циклоническая вакуумная дегазация

Эффективность выше на 50% по сравнению с большинством аналогичных систем дегазации.

Простой ввод в эксплуатацию, дистанционный доступ и устранение неисправностей

Автоматическая калибровка и стандартизированное, встроенное подключение к IMI веб-серверу и BMS.

Технические характеристики - ТесВох

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения, гелиосистемы. Для систем в соответствии с EN 12828, SWKI HE301-01, солнечные системы в соответствии с EN 12976, ENV 12977 локальная температурная защита в случаях отключения питания.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, до 50%.

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : -1 бар
Максимально допустимое давление, PS : 25 бар

Температура:

Макс. допустимая температура, t_{Smax} : 90°C
Мин. допустимая температура, t_{Smin} : 0°C
Максимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amax} : 40°C
Минимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amin} : 5°C

Погрешность:

Точное поддержание давления $\pm 0,2$ бара.

Напряжение питания:

Основное напряжение: 3x400В ($\pm 10\%$) / 50 Гц (3P+PE)
Управляющее напряжение: 230В ($\pm 10\%$) / 50 Гц (P+N+PE)

Электрическое подключение:

Установка предохранителей производится на месте согласно электрической мощности а также в соответствие с местными нормами и законодательством
4 беспотенциальных выхода (NO) для внешней индикации сигналов (230В max. 2А)
1 разъем RS 485, включающий вход/выход
1 разъем RJ45 для Ethernet
1 разъем USB
Для прямого подключения в BrainCube используется зажимная лента

Класс защиты:

IP 54 в соответствии с EN 60529

Механическое подключение:

Sin1/Sin2: вход G3/4", трубопровод из системы
Sout: выход G3/4", трубопровод в систему
Swtm: вход G3/4", трубопровод подпитки
Sv: G1 1/4", трубопровод к баку

Материал:

Металлические компоненты, контактирующие с рабочей средой, выполнены из углеродистой и нержавеющей стали, чугуна, AMETAL®, латуни, бронзы.

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
EMC-D. 2014/30/EU

Быстрый подбор

Отопительная установка TAZ ≤ 100 °C, без антифриза, EN 12828

Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

Q [кВт]	TecBox				Первичный бак			
	1 насос, высокий расход		2 насоса *, высокий расход		Радиаторы		Панельные радиаторы	
	TVI 19.1 EH	TVI 25.1 EH	TVI 19.2 EH	TVI 25.5 EH	90 70	70 50	90 70	70 50
	Статическая высота Hst [м]**				Номин. объем VN [литров]			
	мин. — макс.		мин. — макс.					
≤ 300	58-149	98-199	58-149	98-199	200	200	200	200
400	58-149	98-199	58-149	98-199	300	300	200	200
500	58-149	98-199	58-149	98-199	300	300	200	200
600	58-149	98-199	58-149	98-199	400	400	300	300
700	58-149	98-199	58-149	98-199	500	500	300	300
800	58-149	98-199	58-149	98-199	500	500	400	300
900	58-149	98-199	58-149	98-199	600	600	400	400
1000	58-149	98-199	58-149	98-199	600	600	400	400
1100	58-149	98-199	58-149	98-199	800	800	500	500
1200	58-149	98-199	58-149	98-199	800	800	500	500
1300	58-149	98-199	58-149	98-199	800	800	500	500
1400	58-149	98-199	58-149	98-199	1000	1000	600	600
1500	58-149	98-199	58-149	98-199	1000	1000	600	600
1600	58-149	98-199	58-149	98-199	1000	1000	800	800
1700	58-149	98-199	58-149	98-199	1500	1500	800	800
1800	58-149	98-199	58-149	98-199	1500	1500	800	800
1900	58-149	98-199	58-149	98-199	1500	1500	800	800
2000	58-149	98-199	58-149	98-199	1500	1500	800	800
2100	58-149	98-199	58-149	98-199	1500	1500	1000	1000
2200	58-149	98-199	58-149	98-199	1500	1500	1000	1000
2500	58-147	98-199	58-149	98-199	1500	1500	1000	1000
3000	58-132	98-186	58-149	98-199	2000	2000	1500	1500
3500	58-115	98-166	58-149	98-199	3000	3000	1500	1500
4000	58-94	98-143	58-149	98-199	3000	3000	2000	2000
4500	58-70	98-117	58-149	98-199	3000	3000	2000	2000
5000			58-144	98-199	3000	3000	2000	2000
5500			58-137	98-192	4000	4000	3000	3000
6000			58-128	98-183	4000	4000	3000	3000
6500			58-119	98-173	4000	4000	3000	3000
7000			58-109	98-162	5000	5000	3000	3000
7500			58-98	98-149	5000	5000	3000	3000
8000			58-86	98-136	5000	5000	4000	4000

*) 50% мощности на насос, полное резервирование в выделенной области.

**) Значение уменьшается при

TAZ = 105 °C на 2 м

TAZ = 110 °C на 4 м

Пример

Q = 3300 kW

Панельные радиаторы 90 | 70 °C

TAZ = 105 °C

Hst = 110 м

psv = 16 бар

Выбор:

TecBox TVI 19.1 EH

Первичный сосуд TG 1500

Настройка BrainCube:

Hst = 110 м

TAZ = 105 °C

Проверка psv:

для TAZ = 105 °C

EN 12828 psv: $(110/10 + 0,9 + 0,2) \cdot 1,11 = 12,32 \leq 16$
o.k.

Проверка Hst:

для TAZ = 105 °C

Hst: $115 - 2 = 113 \geq 110$

Transfero

= TecBox + первичный бак + вторичный бак (опция)

Расширительные баки


Номинальный объем можно разделить на несколько сосудов одинакового размера.

Пример использования

Transfero TVI.1 EH Connect

ТесBox с 1 насосом, точное поддержание давления $\pm 0,2$ бар с циклонической вакуумной дегазацией. Pleno P BA4 R для подпитки.

Для систем отопления, температура в обратном трубопроводе $tr \leq 70^\circ\text{C}$ может требовать изменений в соответствии с местными нормами

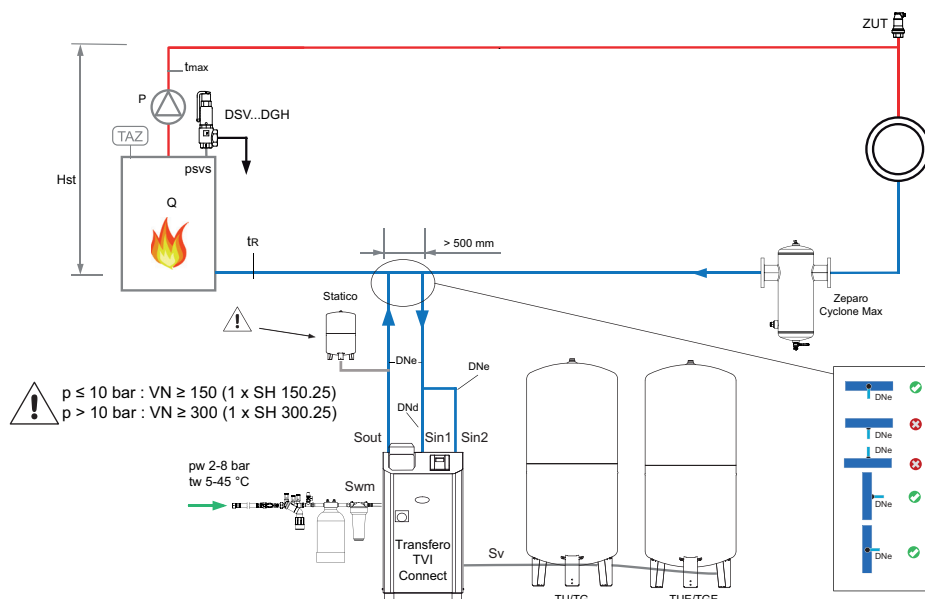


Transfero TVI.2 EHC Connect

ТесBox с 2 насосом, точное поддержание давления $\pm 0,2$ бар с циклонической вакуумной дегазацией. Pleno P AB5 для подпитки.

Для систем холодоснабжения, температура в обратном трубопроводе $0^\circ\text{C} < tr \leq 5^\circ\text{C}$ может требовать изменений в соответствии с местными нормами

Схема также справедлива для Transfero TVI.1 EHC

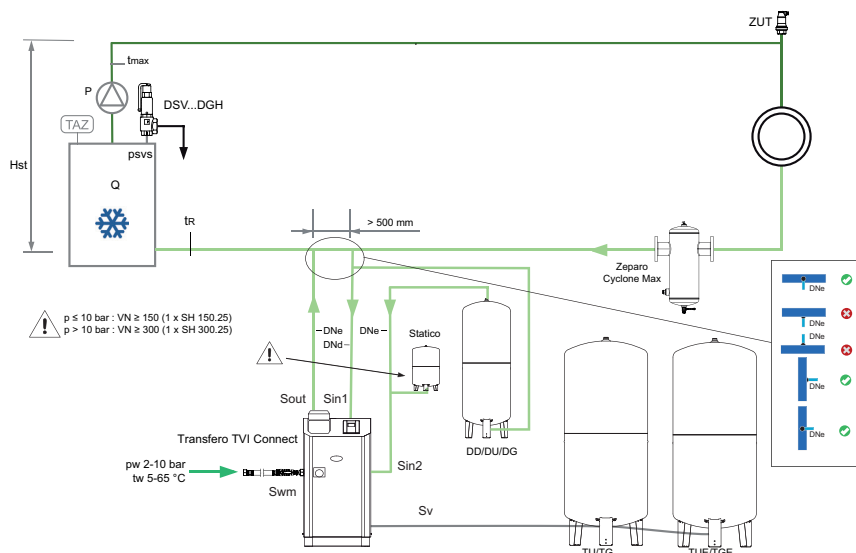

Zeparo Cyclone Max для централизованной сепарации шлама.

Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении.

Дополнительное оборудование и детали подбора: см. документацию Pleno Connect, Zeparo и Аксессуары


Transfero TVI.2 EH Connect

ТесBox с 2 насосами, точное поддержание давления $\pm 0,2$ бар с циклонической вакуумной дегазацией. Pleno P AB5 R для подпитки, Pleno Refill для водоочистки.

Для систем отопления, температура в обратном трубопроводе $t_r \leq 70^\circ\text{C}$

может требовать изменений в соответствии с местными нормами

Схема также справедлива для Transfero TVI.1 EH

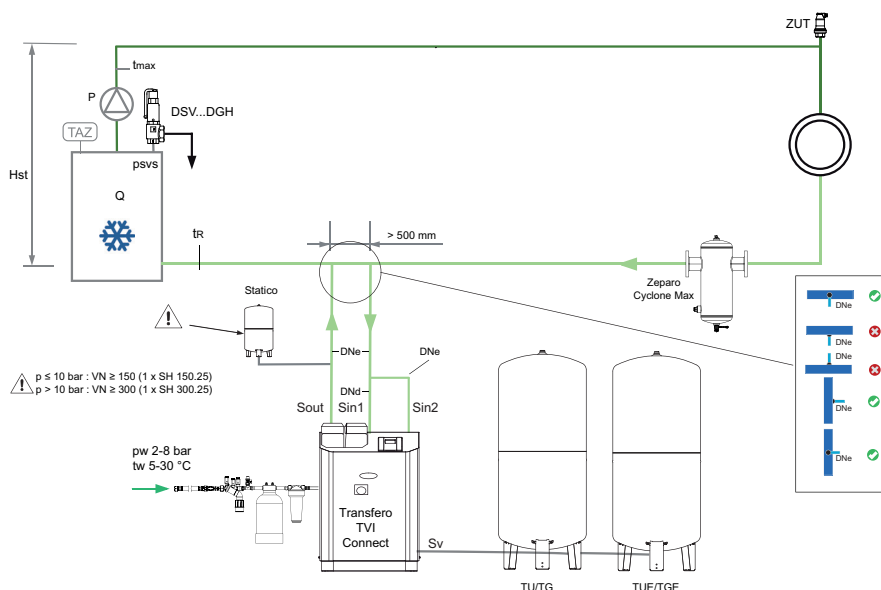


Transfero TVI.2 EH Connect

ТесВох с двумя насосами, точное поддержание давления $\pm 0,2$ бар с циклонической вакуумной дегазацией. Pleno P AB5 R для подпитки, Pleno Refill для водоочистки.

Для систем отопления, температура в обратном трубопроводе $70^{\circ}\text{C} < t_r \leq 90^{\circ}\text{C}$

может требовать изменений в соответствии с местными нормами

Схема также справедлива для Transfero TVI.1 EH

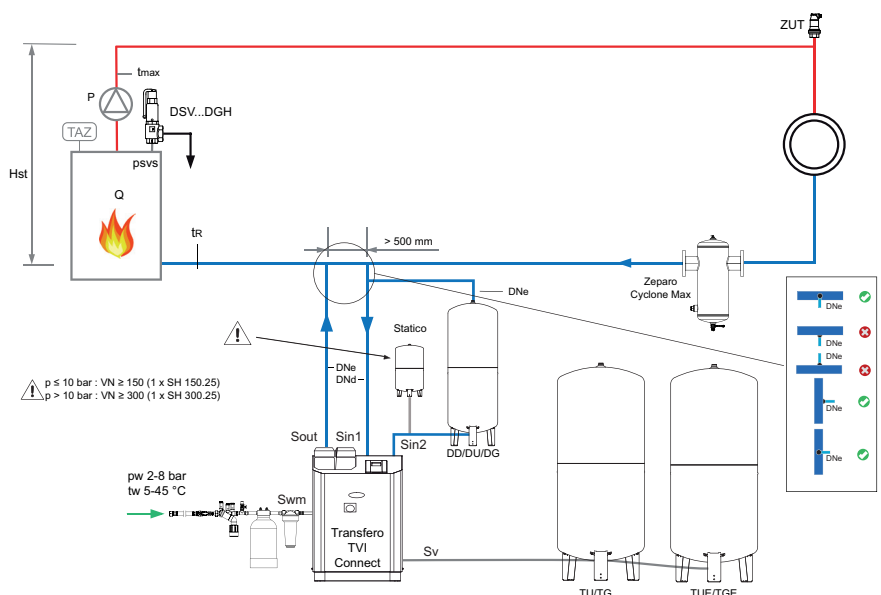

Zeparo Cyclone Max для централизованной сепарации шлама.

Zeparo ZUT для автоматического выпуска воздуха при заполнении.

Дополнительное оборудование и детали подбора: см. документацию Pleno Connect, Zeparo и Аксессуары

Aquapresso

Расширительные баки с постоянным газовым наполнением для систем питьевого водоснабжения. Герметичная бутил-каучуковая камера подходит для использования в системах питьевого водоснабжения. Технология Flowfresh обеспечивает уникальный уровень гигиены.

Ключевые особенности

Воздухонепроницаемая бутил-каучуковая камера airproof согласно EN 13831

Широкий диапазон размеров для различных систем
от 8 до 3000 литров

Простой дизайн и надежная конструкция

Работает без дополнительного питания

Высокая эластичность мембраны

Благодаря неподвижной газовой подушке



Технические характеристики

Область применения:

Системы подогрева питьевой воды, системы повышения давления, максимальное содержание хлорида 125 мг/л (70 °C), 250 мг/л (45 °C).

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : 0 бар
Максимально допустимое давление, PS : см. артикулы
Минимальное давление с воздушной стороны (p_0), заводская установка: 4 бар

Температура:

Максимально допустимая температура, TS : 120 °C
Минимально допустимая температура, TS_{min} : -10 °C
Максимально допустимая температура камеры, TB : 70 °C
Минимально допустимая температура камеры, TB_{min} : 5 °C

Материал:

Сталь. Цвет „бериллий“. Все контактирующие с водой металлические части выполнены из нержавеющей стали.

Транспортировка и хранение:


В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно PED 2014/68/EU.

Функции, оборудование, особенности

- Воздухонепроницаемая бутил-каучуковая камера airproof согласно EN 13831 и внутреннему стандарту IMI Pneumatex, сменная (AG).
- Индикатор hydrowatch для выявления утечек из камеры (ADF, AUF).
- Flowfresh - проточная модель (ADF, AUF).
- Доступ для внутренних эндоскопических проверок (AU, AUF), два фланцевых отверстия для внутренних проверок (AG).
- Ножки для вертикальной установки (AU, AUF, AG). Настенная скоба для упрощения монтажа (AD, ADF).

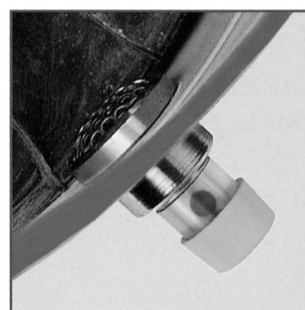

зеленый = ОК
красный = камера повреждена

Aquapresso в системах подогрева питьевой воды

Сосуды Aquapresso позволяют сохранить дорогостоящую питьевую воду в местных системах ГВС. Расширяющаяся вода больше не вытекает через предохранительный клапан, а собирается в сосудах Aquapresso. Для безостановочной и надежной эксплуатации системы большое значение имеет правильная настройка предустановленного давления.

Допуск к эксплуатации

Сосуды Aquapresso предназначены для систем питьевой воды. Так как для питьевой воды в настоящее время не существует единых европейских норм, при выборе сосудов для питьевой воды следует соблюдать требования, принятые в вашей стране. На выбор предлагаются полнопроходные сосуды Aquapresso flowfresh и неполнопроходные Aquapresso.

Расчёт

Предустановленное давление

$p_0 = p_a - 0,3$ бар

Предустановленное давление в Aquapresso составляет минимум 0,3 бар при начальном давлении p_a .

Начальное давление

$p_a = p_{FL}$

Начальное давление соответствует давлению жидкости p_{FL} . При встроенном редукционном клапане в трубопроводе холодной воды оно должно поддерживаться на одном уровне.

Предохранительный клапан

Статическое давление p_R в системе питьевой воды не должно быть выше 80 % давления срабатывания предохранительного клапана.

$$p_{sv} = \frac{p_R}{0,8}$$

Номинальный объем

V_{hs} – это номинальный объем водоподогревателя. e (60 °C, таблица 1)

$$VN = V_{hs} \cdot e \cdot \frac{(p_{sv} + 0,5) \cdot (p_0 + 1,3)}{(p_0 + 1) \cdot (p_{sv} - p_0 - 0,8)}$$

Таблица 1: e Коэффициент расширения

t (TAZ, $t_{s_{max}}$, t_r , $t_{s_{min}}$), °C	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110
e Вода без добавок = 0 °C	0,0016	0,0041	0,0077	0,0119	0,0169	0,0226	0,0288	0,0357	0,0433	0,0472	0,0513

Быстрый подбор

Нагрев от 10 °C до 60 °C

	p_0 4,0 бар p_a 4,3 бар				p_0 3,0 бар p_a 3,3 бар			
PSV [бар]	6	7	8	10	6	7	8	10
V_{hs} [л]	Номинальный объем VN [литров]							
50	8	8	8	8	8	8	8	8
80	8	8	8	8	8	8	8	8
100	12	8	8	8	8	8	8	8
150	18	12	8	8	8	8	8	8
180	18	12	12	8	8	8	8	8
200	25	12	12	8	12	8	8	8
250	25	18	12	12	12	12	8	8
300	35	18	18	12	18	12	12	12
400	50	25	25	18	18	18	12	18
500	50	35	25	25	25	18	18	25
600	80	50	35	25	35	25	18	25
700	80	50	35	35	35	25	25	25
800	80	50	50	35	35	35	25	25
900	140	80	50	35	50	35	35	35
1000	140	80	50	50	50	35	35	35

Пример

$V_{hs} = 200$ литров

$p_a = 3,3$ бар

$p_{sv} = 10$ бар

Выбор:

Aquapresso ADF 8.10 полнопроточный

$p_0 = 3$ бар

Предустановленное производителем давление P_0 уменьшено с 4 бар до 3 бар!

Aquapresso в установках повышения давления

Aquapresso в установке повышения давления стабилизируют систему водоснабжения и уменьшает частоту включения насоса. Они могут устанавливаться как со стороны низкого, так и со стороны высокого давления повысительной установки. Предустановленное давление всегда следует согласовывать с предприятиями водоснабжения.

Aquapresso A...F с байпасом

Если максимальный объемный расход q_{max} больше номинального расхода q_N для Aquapresso A...F, следует предусмотреть установку байпаса. Байпас следует рассчитать на разницу расходов при скорости потока 2 м/с. См. пример в приложении или инструкцию.

Расчёт

Aquapresso со стороны низкого давления

Расчет согласно DIN 1988 T5

$q_{\max}$ м³/ч	VN литров	qN Номинальный расход
≤ 7	≥ 300	согласно листа данных
$< 7 \leq 15$	≥ 500	
> 15	≥ 800	

Aquapresso для демпфирования

Этот расчет представляет собой комплекс сложных вычислений. Для его выполнения мы рекомендуем обратиться в специализированное инженерно-техническое бюро.

Aquapresso со стороны высокого давления

Расчет VN согласно DIN 1988 T5 для ограничения частоты включения насоса

$$VN = 0,33 \cdot q_{\max} \cdot \frac{p_a + 1}{(p_a - p_e) \cdot s \cdot n}$$

s Частота включения 1/ч	Производительность насоса кВт
20	$\leq 4,0$
15	$\leq 7,5$
10	$> 7,5$

Расчет VN согласно накопительному объему V между рабочим давлением и давлением отключения

$$VN = q \cdot \frac{(p_e + 1) \cdot (p_a + 1)}{(p_0 + 1) \cdot (p_a - p_e)}$$

n = Количество насосов


p_e = Рабочее давление

p_a = Давление отключения


q_{max} = Макс. объемный расход насоса

Диаграмма

Потери давления Δp для Aquapresso ADF

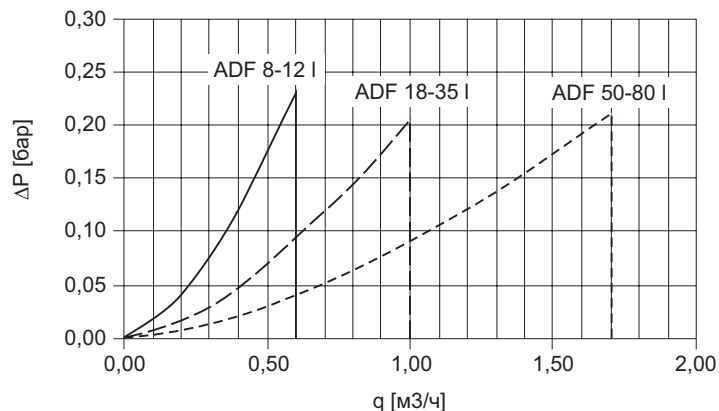


Потери давления Δp для Aquapresso AUF

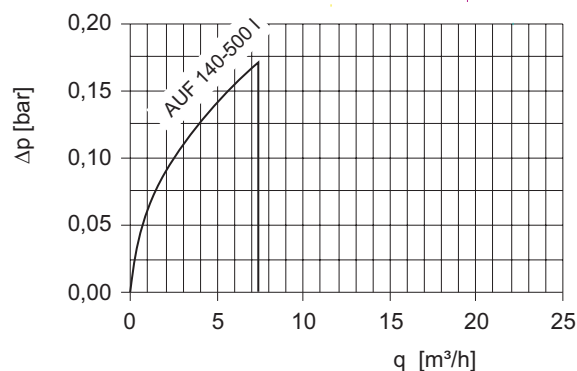

Пример использования

Aquapresso ADF

Полнопроточные flowfresh Aquapresso ADF в системе ГВС может требовать изменений в соответствии с местными нормами

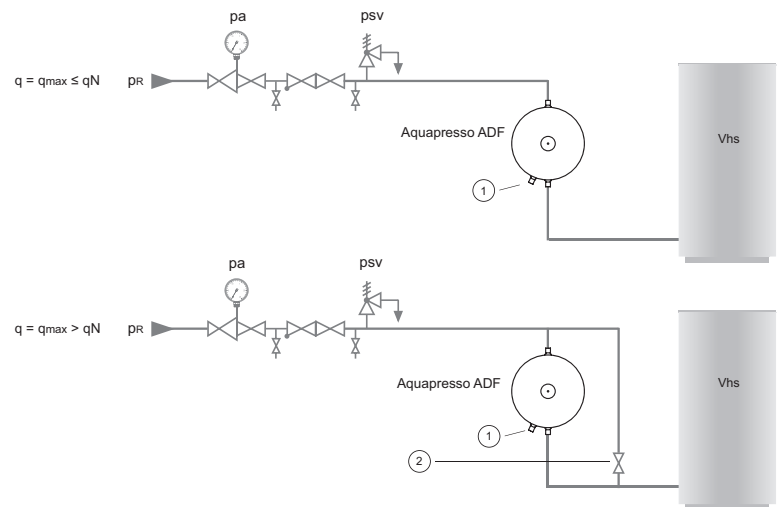


Aquapresso ADF
Направление потока в Aquapresso ADF может быть как сверху вниз, так и снизу вверх, при установке индикатора hydrowatch всегда снизу.

1. Hydrowatch
2. Открыть байпас, удалить маховик

Aquapresso AUF/AU

в установках повышения давления может требовать изменений в соответствии с местными нормами

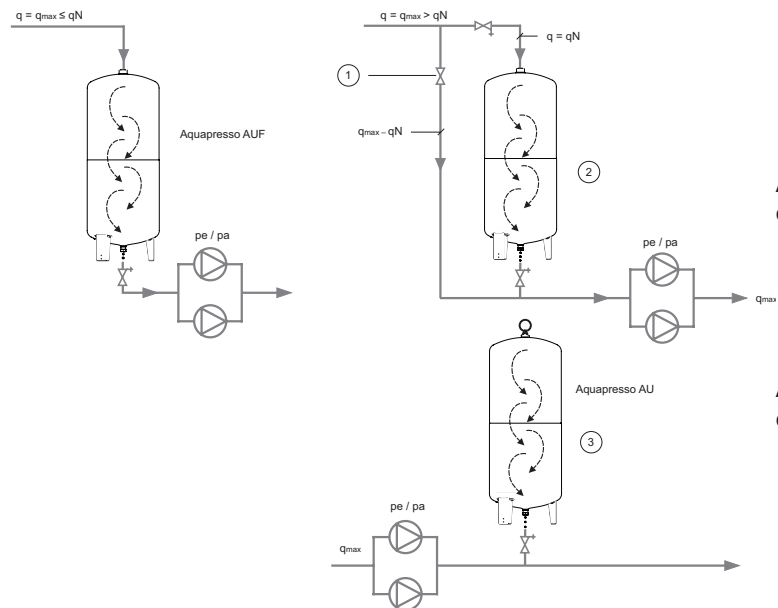


Aquapresso AUF
со стороны низкого давления; проход сверху вниз

Aquapresso AU
со стороны высокого давления; без потока

1. Открыть байпас, удалить маховик
2. p_0 минимум на 0,5 бар ниже минимального давления подачи
3. $p_0 = 0,9 \cdot$ рабочее давление насоса при максимальной нагрузке, минимум на 0,5 бар ниже рабочего давления

Aquapresso A...F

DN Диаметр байпаса при q_{max}



q_{max} m³/h	0,6	1,0	1,7	3,0	7,3	11,5	15,0	19,5	25,0	31,0	40,0	50,0
	DN Bypass											
ADF 8–12	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ADF 18–35	■	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ADF 50–80	■	■	■	15	25	•	•	•	•	•	•	•
AUF 140–500	■	■	■	■	25	32	•	•	•	•	•	•

Aquapresso с повышенной
 $q \leq qN$ байпас не требуется

Zeparo Cyclone

Широкий ассортимент продукции для сепарации шлама и магнитной окиси железа в системах водяного отопления и холодоснабжения. Разнообразие возможностей, а также модульная конструкция сепаратора является уникальной. Новая циклонная технология – выводит эффективность сепарации шлама на новый уровень.

Ключевые особенности

Высокая эффективность независимо от размера

Эффективность работы сепаратора шлама повышается с увеличением расхода. Перепад давления при эксплуатации остается постоянным независимо от количества уловленного шлама. Обеспечивается более высокая степень защиты при повышенных расходах, например, в системах холодоснабжения. Сепаратор пригоден для применения в установках мощностью до 300 кВт.

Очищает и защищает оборудование

Защищает от неисправности и отказа вследствие попадания шлама такое критически важное оборудование, как котлы, насосы, клапаны, чиллеры и теплосчетчики. Нет опасности засорения - выделенный шлам может быть легко и быстро выведен из системы с помощью дренажного клапана. Уменьшает затраты на обслуживание, экономит время и увеличивает срок службы системы в целом.

Магнит - модификация

Увеличивает эффективность разделения, для шлама и магнетита (черный оксид железа) состоящего из более мелких магнитных частиц. Прост в эксплуатации. Сочетает изоляцию и магнитную сепарацию. Может быть заказан в комплекте с Zeparo Cyclone либо отдельно, как аксессуар.

Горизонтальной и вертикальной установки

Уникальная циклонная технология работает при любом положении сепаратора, что позволяет устанавливать Zeparo Cyclone на вертикальные трубопроводы.



Технические характеристики

Область применения:

Системы отопления, геосистемы, системы охлаждения.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз до 50%.

Давление:

Макс. допустимое давление, PS: 10 бар
Мин. допустимое давление, PS_{min}: 0 бар

Температура:

Макс. допустимая температура, TS: 120 °C

Мин. допустимая температура, TS_{min}: -10 °C

Материал:

Корпус: латунь

Циклонная вставка: полипропилен
сульфид (PPS Ryton)

Прокладки: этиленпропилендиеновый каучук (EPDM)

Маркировка:

Корпус: PN, DN и обозначающая направление потока.

Этикетка с TC и TS_{min}.

Транспортировка и хранение:

В сухих местах.

Магнит и Теплоизоляция:

Магнит: Неодимовый с Ni-Cu-Ni покрытием / защитой от ржавчины.

Изоляция: вспененный полипропилен (EPP), антрацит.

Теплопроводность около 0.035 Вт/мК.

Класс огнестойкости B2 согласно

DIN 4102 и в соотв. EN 13501-1.


Макс. допустимая температура: 110 °C.

Мин. допустимая температура: 6-8 °C (выше точки росы).

Быстрый подбор

Система отопления

Пример:
Система отопления с патрубком ДУ 25 и с расходом 1000 л/ч. Проведите линию от точки 1 м³/ч до точки требуемого размера ДУ20/25 и определите на линии перепада давления величину 2,8 кПа.

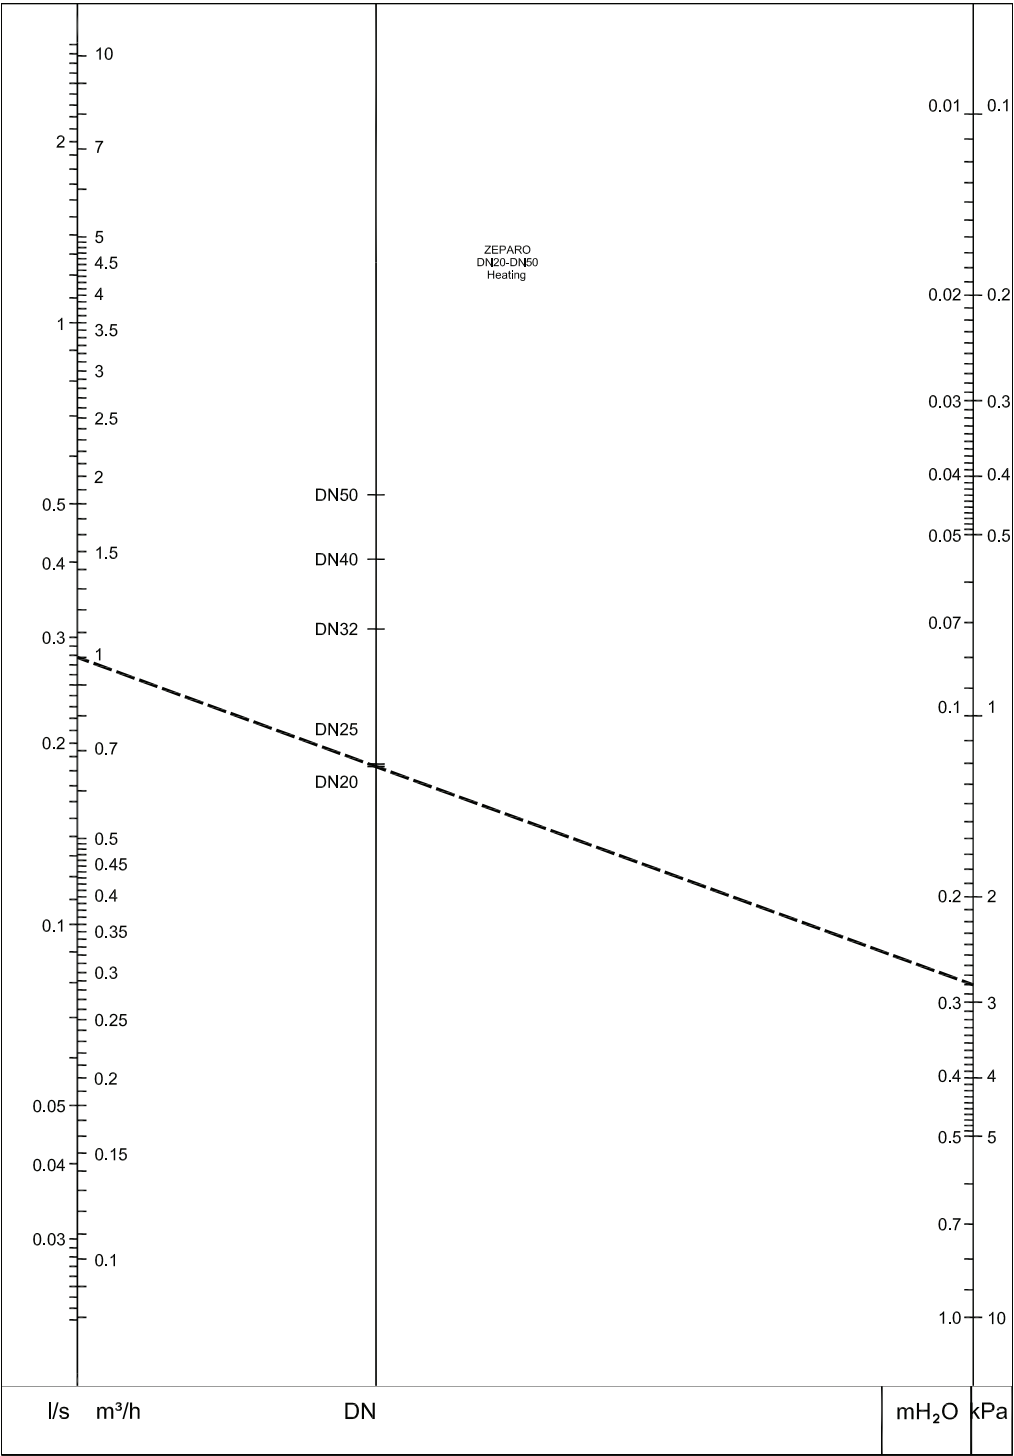


Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

Система холодоснабжения

Пример:


Система холодоснабжения с патрубком ДУ 32 и с расходом 3,5 м³/ч. Проведите линию от точки 3,5 м³/ч до точки требуемого размера ДУ 32 и определите на линии перепада давления величину 7,2 кПа.

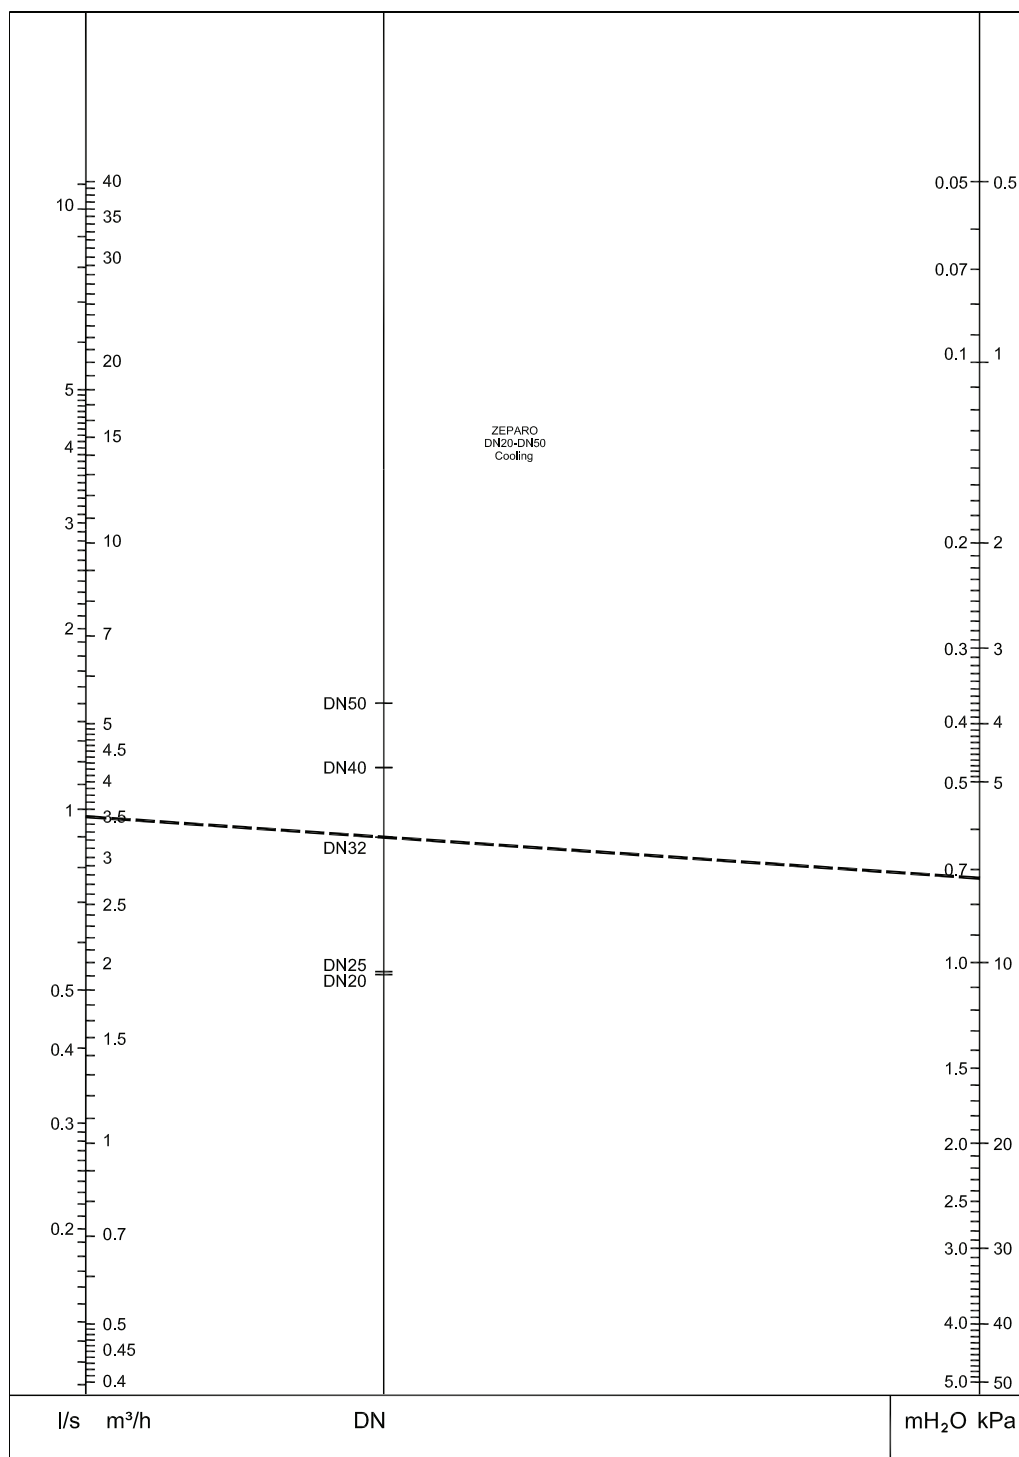


Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.

Пример использования

Система с котлом

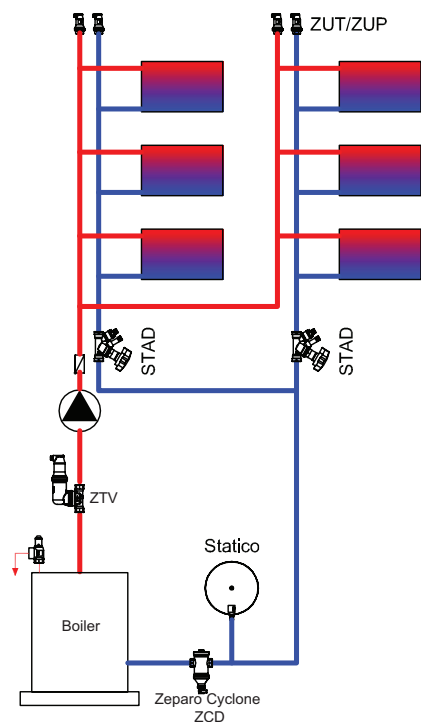

Система с теплообменником

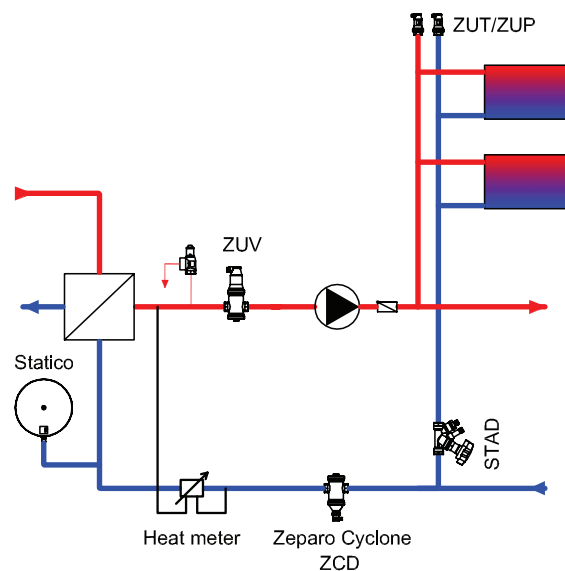

Сепаратор шлама Zeparo Cyclone устанавливается на обратном трубопроводе перед защищаемой установкой или перед источником энергии. Для установки Zeparo Cyclone не существует особых требований к расстоянию до или после него.

Zeparo Cyclone Max

Широкий ассортимент продукции для сепарации шлама и магнитной окиси железа в системах водяного отопления и холодоснабжения. Разнообразие возможностей, а также модульная конструкция сепаратора является уникальной.

Циклонная технология – выводит эффективность сепарации шлама на новый уровень.

Ключевые особенности

Высокая эффективность независимо от размера

Эффективность работы сепаратора шлама повышается с увеличением расхода. Перепад давления при эксплуатации остается постоянным независимо от количества уловленного шлама. Обеспечивается более высокая степень защиты при повышенных расходах, например, в системах холодоснабжения. Применим в системах отопления и холодоснабжения.

Магнит - аксессуар

Оптимизирует эффективность сепарации путем выделения мелких магнитных частиц из шлама и магнетита. Легок в установке и прост в эксплуатации.



Очищает и защищает оборудование

Защищает от неисправности и отказа вследствие попадания шлама такое критически важное оборудование, как котлы, насосы, клапаны, чиллеры и теплосчетчики. Нет опасности засорения - выделенный шлам может быть легко и быстро выведен из системы с помощью дренажного клапана. Уменьшает затраты на обслуживание, экономит время и увеличивает срок службы системы в целом.

Технические характеристики

Область применения:

Закрытые системы тепло- и холодоснабжения

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, до 50%.

Давление:

Максимально допустимое давление, PS: 10 бар
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар

Температура:

Максимально допустимая температура, t_{Smax} : 110 °C
Минимально допустимая температура, t_{Smin} : -10 °C

Материал:

Сталь. Цвет „бериллий“.

Маркировка:

Корпус: стрелка, обозначающая направление потока.
Этикетка: DN, PN, t_{Smax} и t_{Smin} .

Соединение:

Фланцы PN 16 в соответствии с EN-1092-1.
Соединение – сварка.

Транспортировка и хранение:

В сухих местах.

Стандарты:


Изготовлен согласно PED 2014/68/EU.

Быстрый подбор

Система отопления

Пример:

Система отопления с патрубком DN 100 и с расходом 31 м³/ч. Проведите линию от точки 31 м³/ч до точки требуемого размера DN 100 и определите на линии перепада давления величину 10,08 кПа.

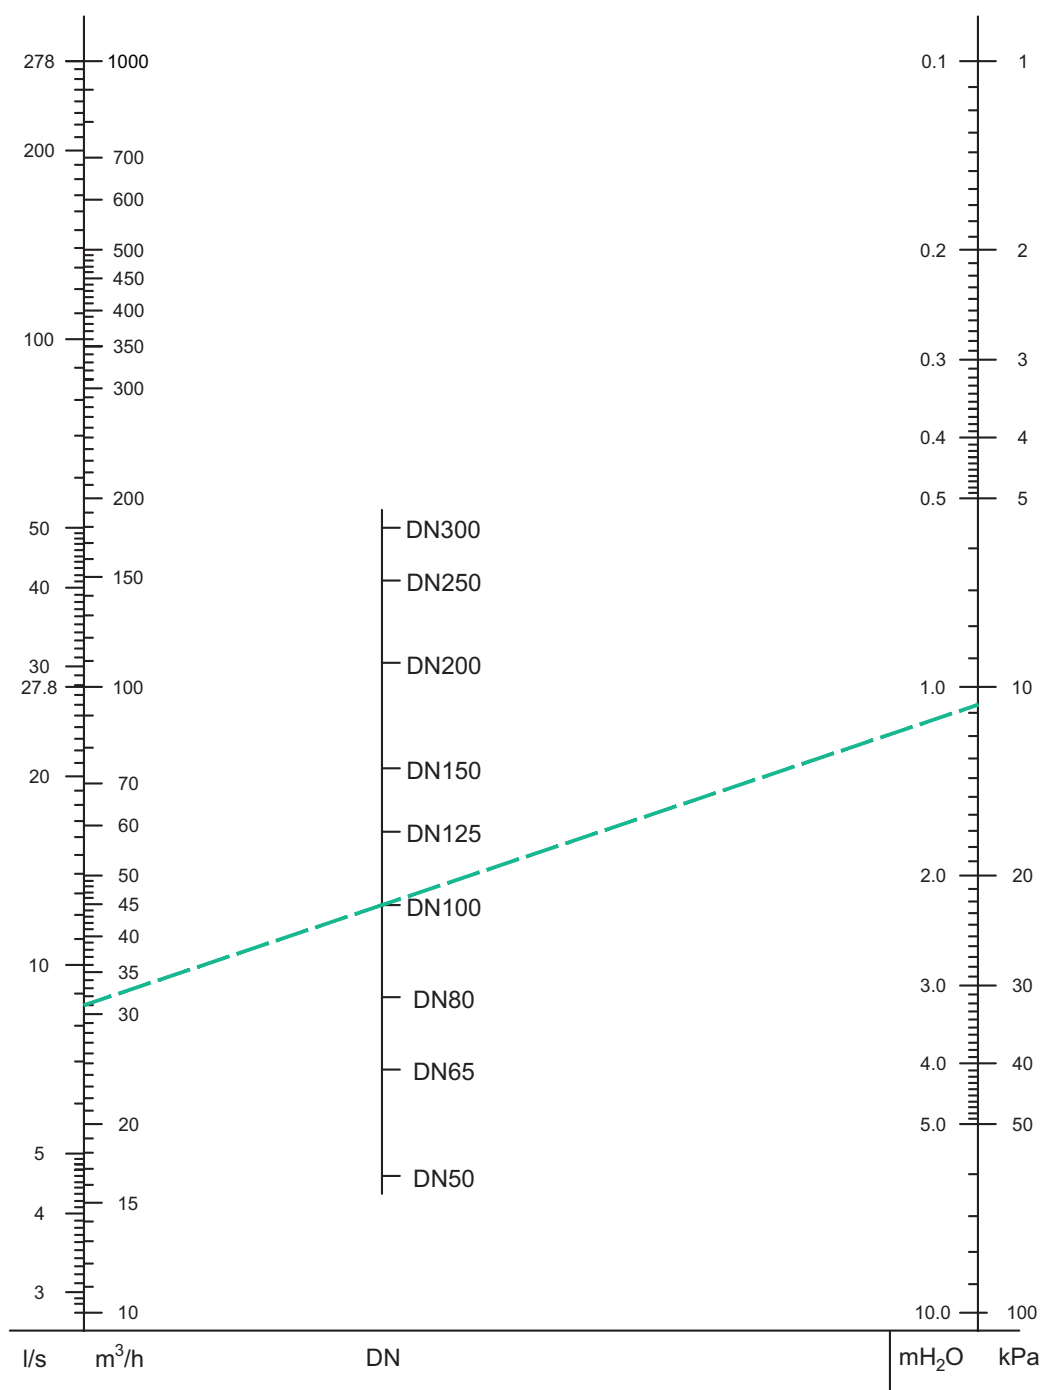

Недопустимо превышение максимального расхода для каждого из типоразмеров
Для точного расчета, пожалуйста, используйте программное обеспечение HySelect.


Сепараторы

DN	VN [l]	qN [m³/h]	q _{max} [m³/h]
50	11	6	24
65	11	11	40
80	23	18	56
100	24	33	95
125	70	58	148
150	73	93	216
200	175	184	375
250	370	336	575
300	430	535	815


VN = Номинальный объем
 qN = Номинальный расход
 qN_{max} = Максимальный Расход

Пример использования


Система с котлом

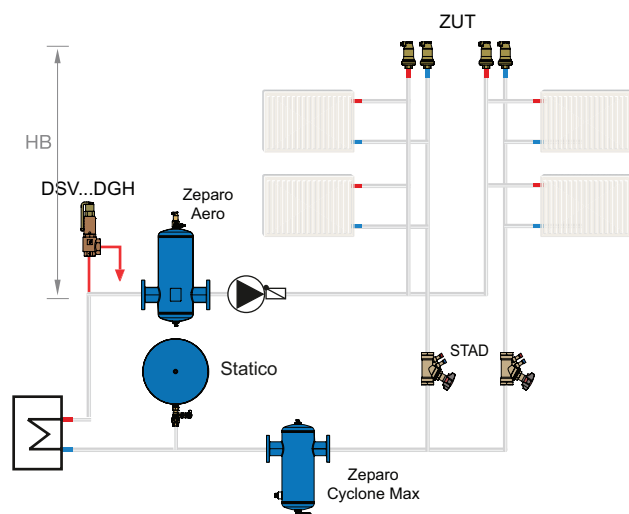

Система с теплообменником

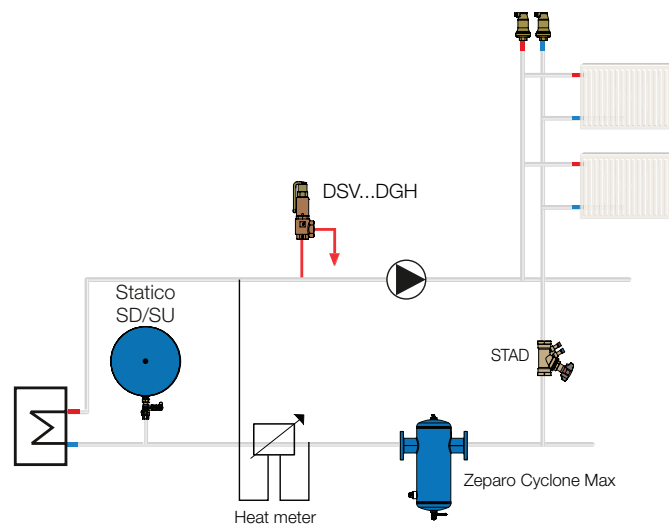

Система с котлом

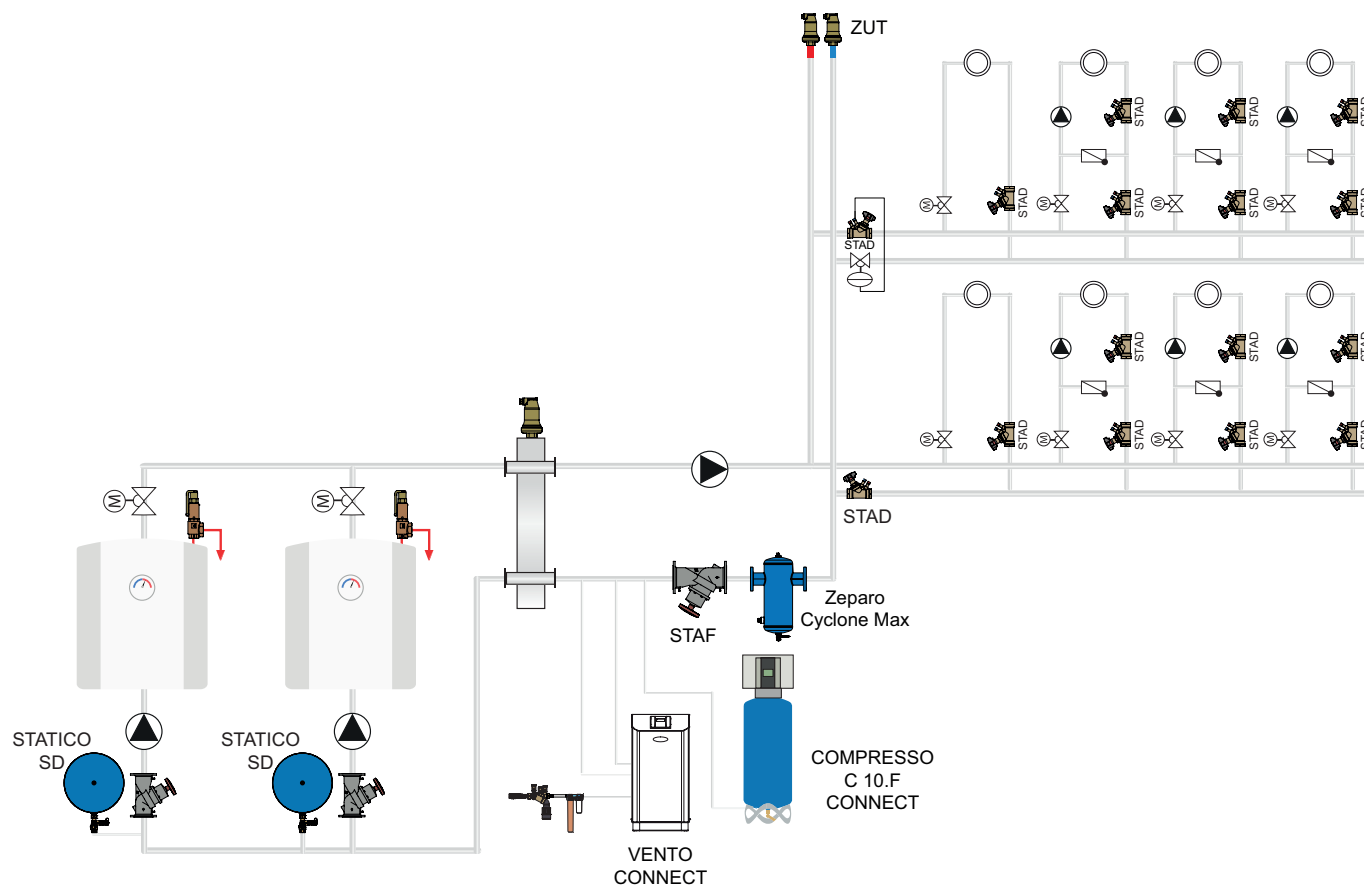

Сепаратор шлама Zeparo Cyclone Max устанавливается на обратном трубопроводе перед защищаемой установкой или перед источником энергии. Для установки Zeparo Cyclone Max не существует особых требований к расстоянию до или после него.

Zeparo ZT turnable

Широкий ассортимент продукции для удаления и сепарации микропузырьков, шлама, кислорода и магнетита в системах отопления, холодоснабжения и гелиосистемах, а так же для защиты главных компонентов системы, таких как расходомеры, насосы и чиллеры. Система helistill обеспечивает невероятную эффективность сепараторов

Ключевые особенности

Очищает и защищает систему

Риск засорения отсутствует, что снижает затраты на техническое обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации.

Магнитная вставка

Увеличивает эффективность сепарирования магнетитных частиц. Может быть заказана как аксессуара или совместно с Zeparo.

Монтаж в любом положении

Разделительная камера, сливной кран и воздухоотводчик могут поворачиваться независимо друг от друга на 360 градусов.

Простая очистка

Для легкой очистки сепаратора можно воспользоваться сливным краном.



Технические характеристики

Область применения:

Системы отопления, гелиосистемы, системы охлаждения.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз до 50%.

Давление:

Максимально допустимое давление, PS: 10 бар
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар

Температура:

Максимально допустимая температура, TS: 110 °C
Минимально допустимая температура, TSmin: -10 °C

Материал:

Корпус: Латунь
Вставки: PP 30% GF (пластик)
Зажим: пружинная сталь EN 10270-1 SH

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.


Магнит и Теплоизоляция:

Магнит: Неодимовый с Ni-Cu-Ni покрытием / защитой от ржавчины.
Изоляция: вспененный полипропилен (EPP), антрацит.
Теплопроводность около 0.035 Вт/мК.
Класс огнестойкости B2 согласно DIN 4102 и в соотв. EN 13501-1.
Максимально допустимая температура: 110 °C.
Минимально допустимая температура: 6-8 °C (выше точки росы).

Диаграмма

Потери давления Δp - Сепаратор

Zeparo ZTV, ZTD, ZTM, ZTK, ZTKM
DN 20 - DN 32

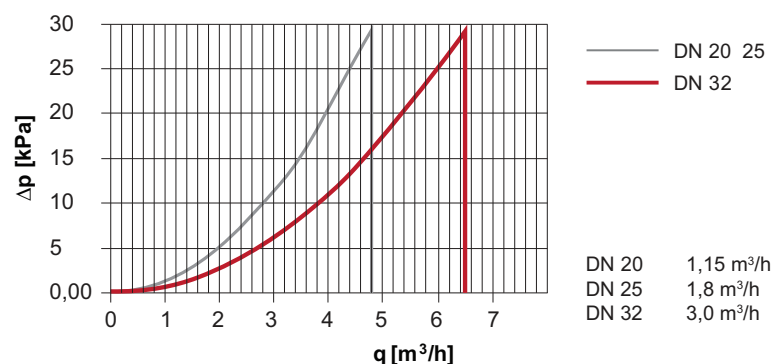


Эксплуатация устройств Zeparo DN 20 – DN 32 допускается только в указанном диапазоне $\leq q_N$.


Пример использования

Сепаратор шлама Zeparo ZT следует устанавливать или на обратном трубопроводе перед защищаемым устройством, или непосредственно перед источником теплоснабжения. Соблюдение прямых участков для работы Zeparo ZT не требуется.


Система с котлом

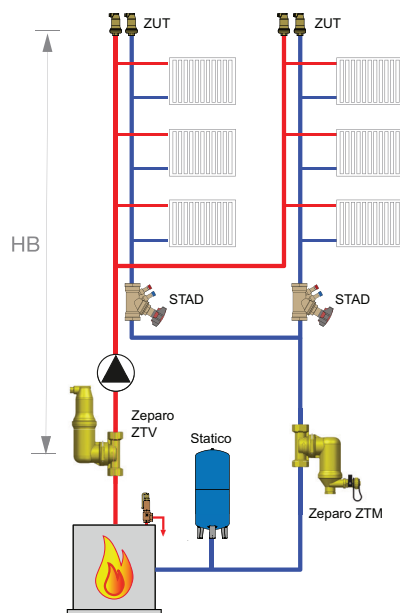


Настенный газовый котел

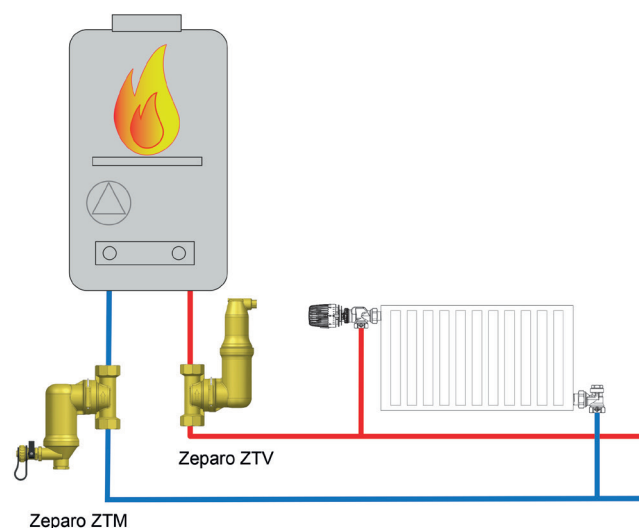

Система охлаждения

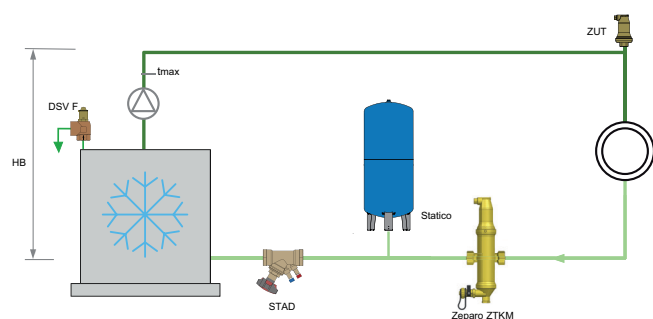

Система с теплообменником

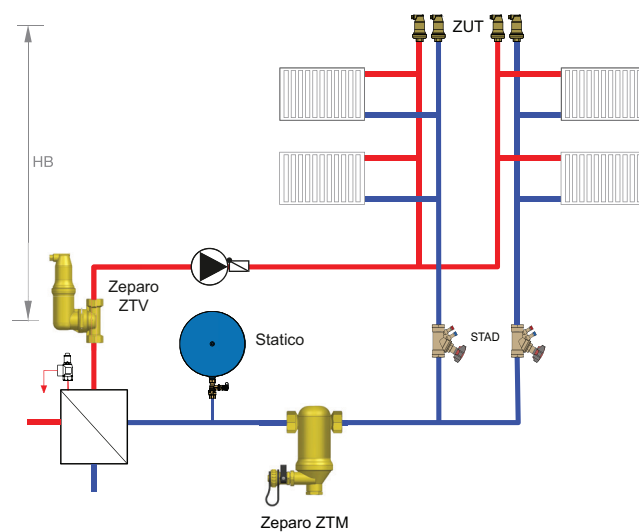

Zeparo ZU

Широкий ассортимент продукции для удаления и сепарации микропузырьков, шлама, кислорода и магнетита в системах отопления, холодоснабжения и геосистемах. Система helistill обеспечивает невероятную эффективность сепараторов.

Ключевые особенности

Очищает и защищает систему

Риск засорения отсутствует, что снижает затраты на техническое обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации.

Магнитная вставка

Увеличивает эффективность сепарирования магнетитных частиц. Может быть заказана как аксессуара или совместно с Zeparo.

Простая очистка

Для легкой очистки сепаратора можно воспользоваться сливным краном.



Технические характеристики

Область применения:

Системы отопления, геосистемы, системы охлаждения.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз до 50%.

Давление:

Максимально допустимое давление, PS: 10 бар
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар

Температура:

Максимально допустимая температура, TS: 110 °C
Минимально допустимая температура, TSmin: -10 °C

Zeparo ZUTS, ZUVS Solar:
Максимально допустимая температура, TS: 160 °C
Минимально допустимая температура, TSmin: -10 °C

Материал:

- Воздухоудалитель, корпус, рычажный механизм: Латунь
- Сепаратор Helistill: Пластик PP - 30 % стекловолокно
- Прокладки: EPDM -10 – 110 C | ФГМ (Viton) -10 – 160 C
- Поплавок: Пластик -10 – 110 C | Нержавеющая сталь -10 – 160 C


Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Диаграмма


Потери давления Δp - Сепаратор

Zeparo ZUV, ZUD, ZUM, ZUKM, ZUCM
DN 20-40

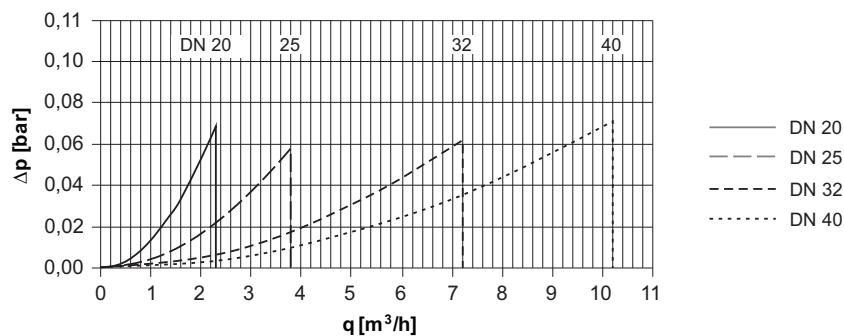

Эксплуатация устройств Zeparo DN 20 – DN 40 допускается только в указанном диапазоне $\leq q_N$.


Максимальная температура системы и статическая высота над сепаратором

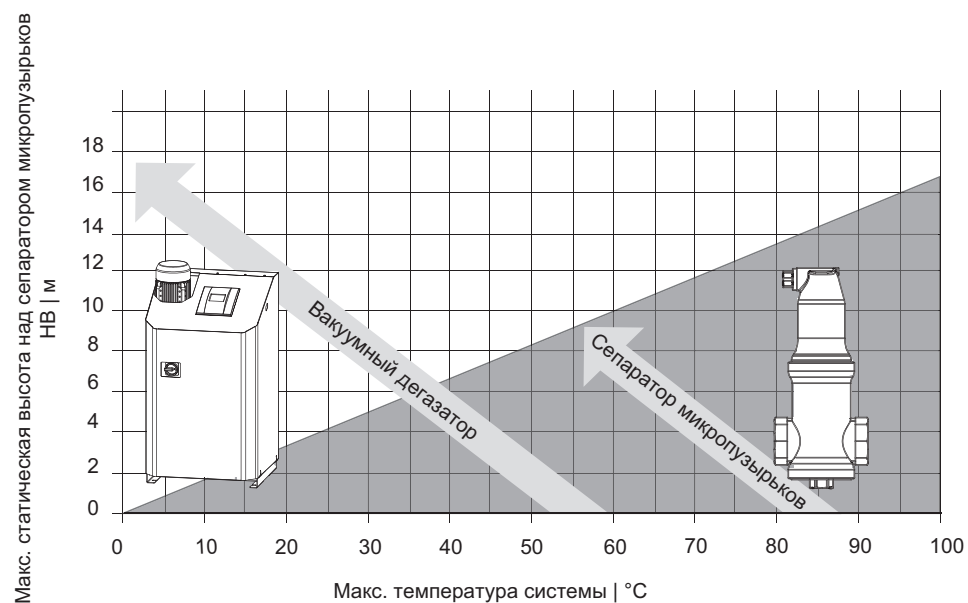


Пример использования

Следующие схемы иллюстрируют предпочтительные решения. Изменения возможны при условии, что предел НВ сохраняется.


Система отопления

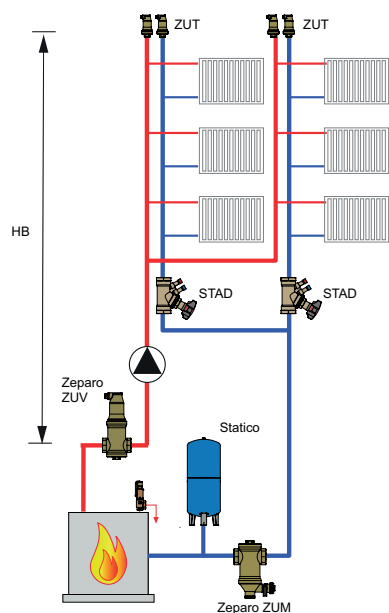


Солнечная система

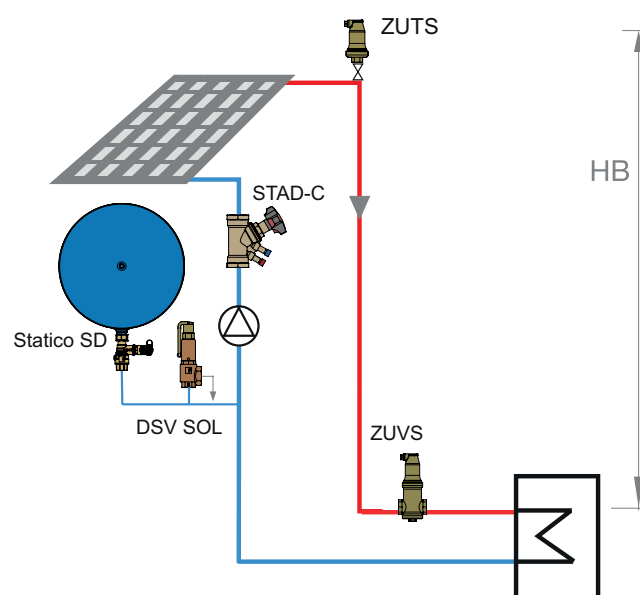


Настенный газовый котел

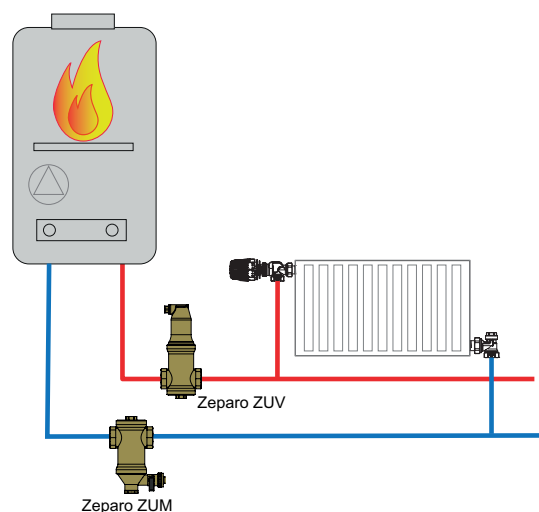

Система охлаждения

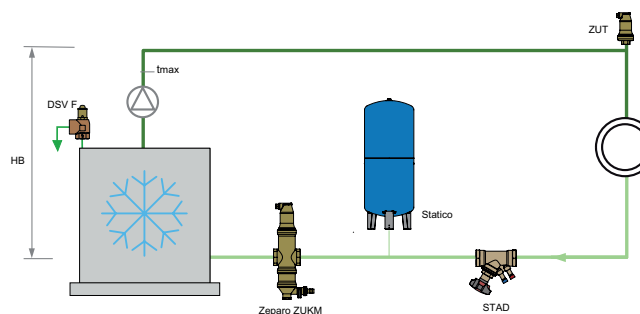

Система теплового насоса

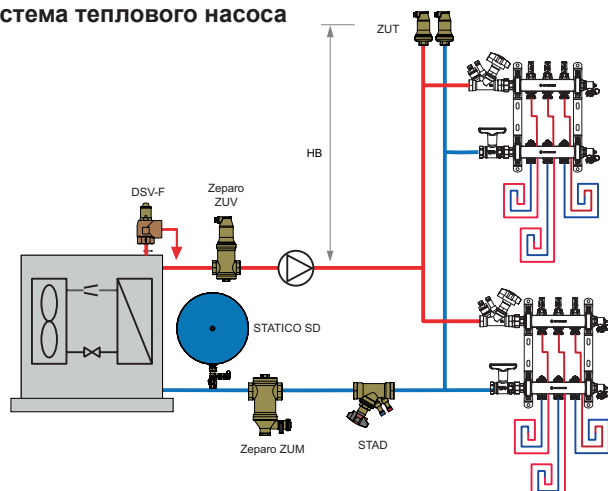


Гидравлический разделитель с низкими потерями

Первичный объемный расход q_1 . Вторичный объемный расход q_2 .

Пример А:


Первичный поток $q_1 >$ Вторичный поток q_2
Используется там, где вторичный поток q_2 смешивается с обратным потоком.
в кольцах потребителей, тем самым снижая до таких уровней, что эффективность генерации тепла больше не обеспечивается. Не подходит для конденсационных котлов.

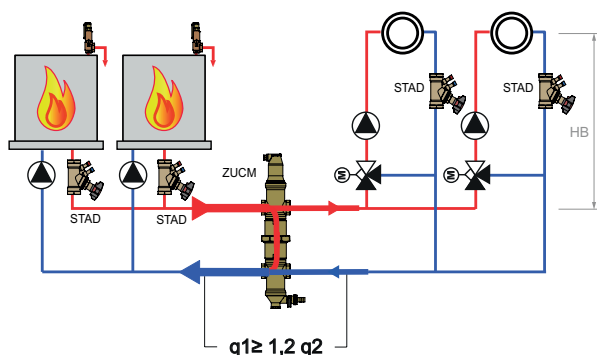

ZUCM	q_1 [m ³ /h]
20	$\leq 1,25$
25	≤ 2
32	$\leq 3,7$
40	≤ 5

Пример В:

Первичный поток $q_1 <$ Вторичный поток q_2
Используется в основном с конденсационными котлами в сочетании с системами теплого пола. Вторичный поток q_2 теплого пола нагрев выше, чем поток q_1 , создаваемый конденсационным котлом. Водонагреватели следует подключать со стороны котла перед гидрострелкой.

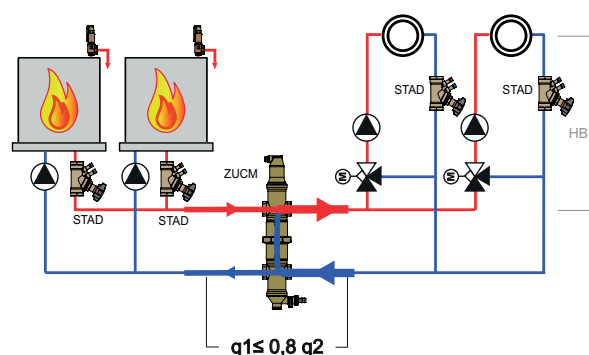

ZUCM	q_1 [m ³ /h]
20	$\leq 1,25$
25	≤ 2
32	$\leq 3,7$
40	≤ 5

Zeparo Aero

Для приложений всех размеров линейка Zeparo предлагает комплексное, надежное решение проблем с микропузырьками в системах отопления, охлаждения и солнечных водяных системах. Сепаратор Helistill делает эти продукты невероятно эффективными. Zeparo Industrial был специально разработан для удовлетворения высоких требований крупных установок с единственной целью — обеспечить работу без воздуха.



Ключевые особенности

Геликоидальное разделение микропузырьков

Геликоидальное (спирально-восходящее) разделение микропузырьков объединяет и расширяет основные известные принципы разделения в непревзойденную общую концепцию. При уменьшении скорости потока, большие пузырьки направляются прямо вверх в спокойную зону к деаэратору. Микропузырьки, с другой стороны, прилипают к спирально расположенным лопастям, объединяются там, образуя более крупные пузыри, и после отрыва от лопастей могут подниматься вверх к деаэратору в центральной колонне с небольшой турбулентностью.

Безопасное, долговечное и надежное удаление воздуха

Автоматический воздухоотводчик обеспечивает безопасный и сухой сброс отделенных воздушных пузырьков в окружающую среду. Его особая компоновка и конструкция позволяют поплавку безопасно работать в большой, успокоенной потоком камере. Это удерживает грязь и воду вдали от прецизионного выпускного клапана, даже при высоких давлениях.

Технические характеристики

Область применения:

Закрытые системы отопления, холодоснабжения, гелиосистемы.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, до 50%.

Давление:

Максимально допустимое давление, PS: 10 бар - см. артикулы
Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар

Температура:

Максимально допустимая температура, t_{Smax} : 110°C
Минимально допустимая температура, t_{Smin} : -10°C

Материал:

Сталь. Цвет „бериллий“.

Соединение:

Фланцы PN 16 в соответствии с EN-1092-1.

Стандарты:

Изготовлен согласно PED 2014/68/EU.

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Сепараторы

DN	VN [л]	qN [м3/ч]	qNmax [м3/ч]
50	11	6	24
65	11	11	40
80	23	18	56
100	24	33	95
125	70	58	148
150	73	93	216
200	175	184	375
250	370	336	575
300	430	535	815

VN = Номинальный объем

qN = Номинальный расход

qN_{max} = Максимальный Расход

Эксплуатационные ограничения

Hstm=статическая высота для обеспечения отделения
миуропузырьков при макс. температуре t_{max} перед
сепаратором.


tmax °C	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Hstm mWs	15,0	13,4	11,7	10,0	8,4	6,7	5,0	3,3	1,7

Диаграмма

Потери давления Δp - Сепаратор


Zeparo Aero

DN 50 – DN 150

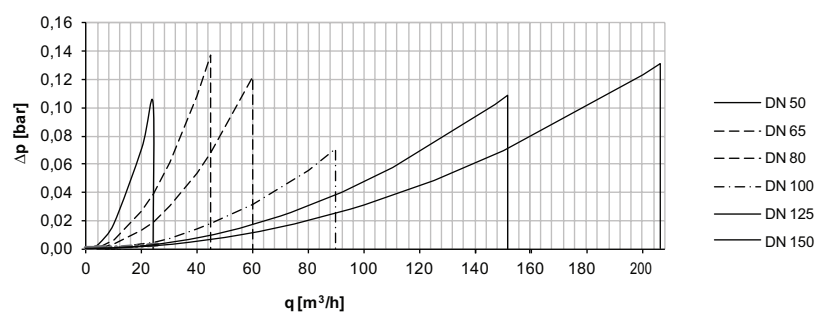

Zeparo Aero


DN 200 – DN 300

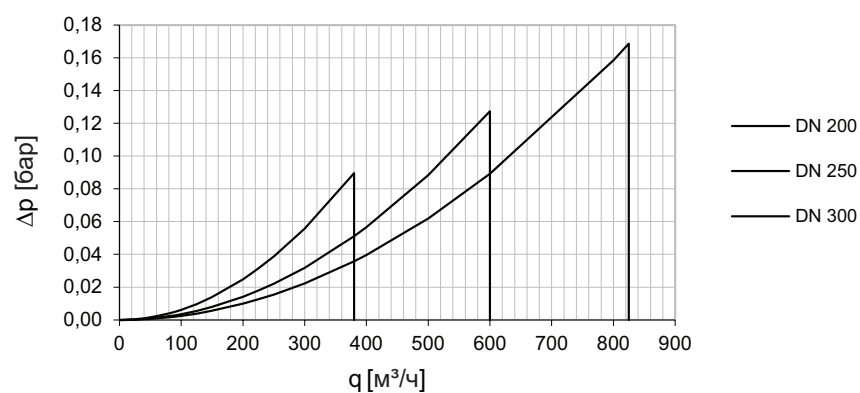


Эксплуатация устройств Zeparo DN
200 – DN 300
Непрерывный поток $\leq qN$
Прерывистый поток $\leq qN_{max}$

Пример использования

Система с котлом

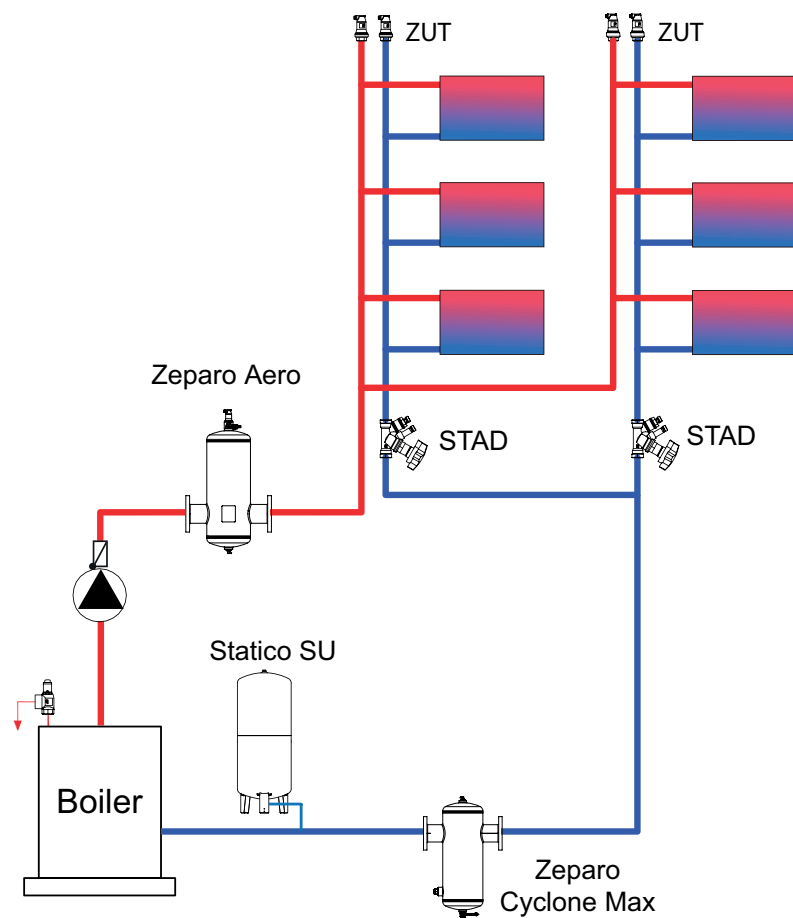

Система с теплообменником

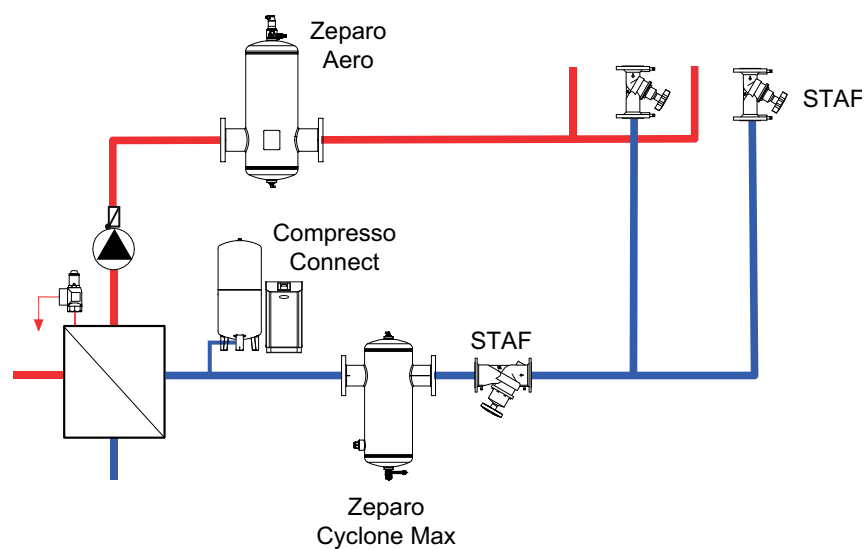

Simply Vento

Simply Vento - это циклонный вакуумный дегазатор для систем отопления. Растворенные газы полностью удаляются из носителя благодаря циклону, который создается в вакуумном сосуде. Его применение особенно рекомендовано, когда требуются высокая производительность, точность и компактный дизайн. Новая панель управления **BrainCube Connect** обеспечивает новый уровень связи, создавая возможность подключения к системе BMS, прочим блокам управления BrainCubes, а также возможность дистанционного управления системой поддержания давления с визированием по экрану монитора.



Ключевые особенности

Высокоэффективная циклоническая вакуумная дегазация

Более высокие показатели эффективности, чем у большинства подобных систем..

Компактные габариты, возможность напольного или настенного монтажа

Простой ввод в эксплуатацию, дистанционный доступ и устранение неисправностей

Стандартизированное, встроенное подключение к IMI веб-серверу и BMS.

Дополнительный шумоподавляющий кронштейн

Для Vento Compact в установки в местах чувствительных к звуковым вибрациям.

Установка и настройка Plug & Play

Подключите установку к системе
Подключите источник питания
Следуйте инструкциям на экране BrainCube

Технические характеристики - ТесВох

Область применения:

Системы отопления и теплоснабжения.
Для установок, согласно EN 12828, SWKI HE301-01, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды.
Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, до 50%.

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : -1 бар
Максимально допустимое давление, PS: 10 бар

Температура:

Мин. допустимая температура, t_{Smin} : 0°C
Макс. допустимая температура, t_{Smax} : 90°C
Макс. температура окружающей среды, t_{Amax} : 40°C
Мин. допустимая температура окружающей среды, t_{Amin} : 0°C

Напряжение питания:

Vento VI: 1 x 230V (-/+ 10%), 50 Гц

Электрическое подключение:

Предохранители устанавливаются на месте согласно требований энергетических компаний и локальных норм.
3 беспотенциальных выхода (NO) для внешней индикации сигналов (230V max. 2A)
1 разъем RS 485, включающий вход/выход
1 разъем RJ45 для Ethernet
1 разъем USB

Класс защиты:

IP 54 в соответствии с EN 60529

Механическое подключение:

Sin1: вход G1/2", трубопровод из системы
Sout: выход G1/2", трубопровод в систему

Материал:

Металлические компоненты, контактирующие с рабочей средой, выполнены из углеродистой и нержавеющей стали, чугуна, AMETAL®, латуни, бронзы.

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
EMC-D. 2014/30/EU

Функции, оборудование, особенности

Блок управления TecBox

- Панель управления BrainCube Connect для интеллектуальной, автоматической, безопасной работы системы. Самооптимизация с функцией памяти.
- Прочный 3,5-дюймовый на тонкопленочных транзисторах, цветной, сенсорный дисплей с подсветкой. Веб-коммуникация для дистанционного управления и просмотра текущего состояния. Дружелюбное, удобное меню, разбитое на слайды для управления нажатием. Руководство для пошагового ввода в эксплуатацию, советы и помощь в открывающихся окнах. Отображение рабочих параметров и состояний мультязычным текстом и/или графическим способом.
- Стандартно оснащается разъемами (Ethernet, RS 485) для подключения к IMI веб-серверу и BMS (Modbus и IMI Pneumatex протоколы).
- Имеет возможность обновления ПО и логгирования данных через USB подключение.
- Логгирование данных и анализ, память для сообщений в хронологическом порядке с учетом приоритета. Дистанционное управление на основе текущих данных.
- Высококачественный металлический кожух.

Вакуумная дегазация

- Производительность системы дегазации - около 200 л/ч.
- Vacusplit: программа дегазации для постоянной работы с циклонической технологией. Снижение насыщенности воды газами до 100%.
- Oxystop: Безопасная дегазация воды системы и подпитки в специально сконструированной циклонической емкости (внутри TecBox). Защита системы от коррозии.


Ориентировочные значения DNe для соединительных трубопроводов к устройствам Simply Vento

Simply Vento		
Длина до 10 м	DNe	25
Длина до 20 м	DNe	25
Длина до 30 м	DNe	32

Быстрый подбор

Диапазон рабочего давления, дру


Тип



Simply Vento		
dpu min.	bar	0.5
dpu max.	bar	2.5


Принципиальные схемы

Simply Vento

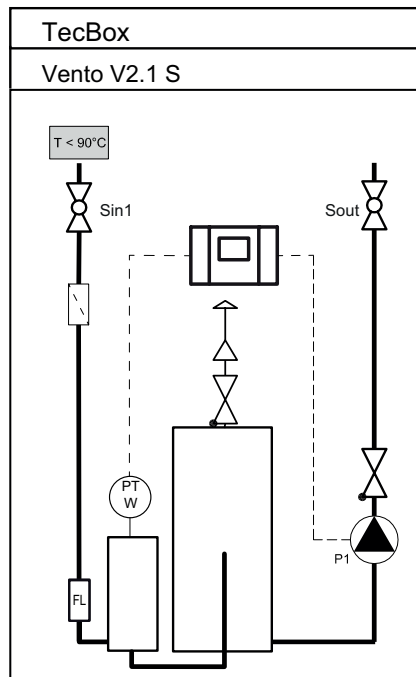


Установка

Simply Vento

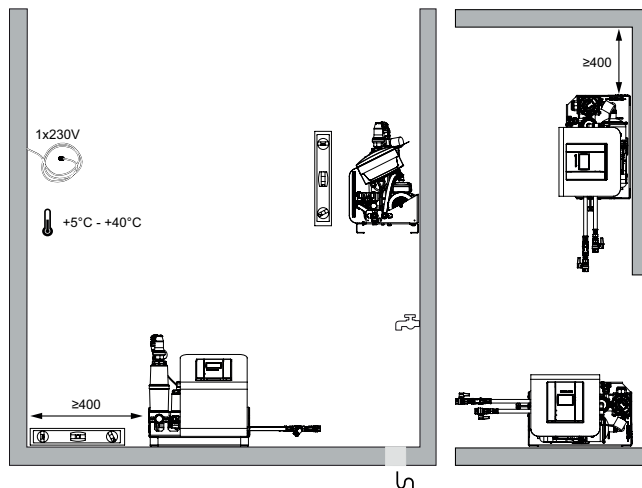

Пример использования

Для систем отопления, температура в обратном трубопроводе $t_r \leq 90^\circ\text{C}$
схема в соответствии с VDI 2035 Bl.1

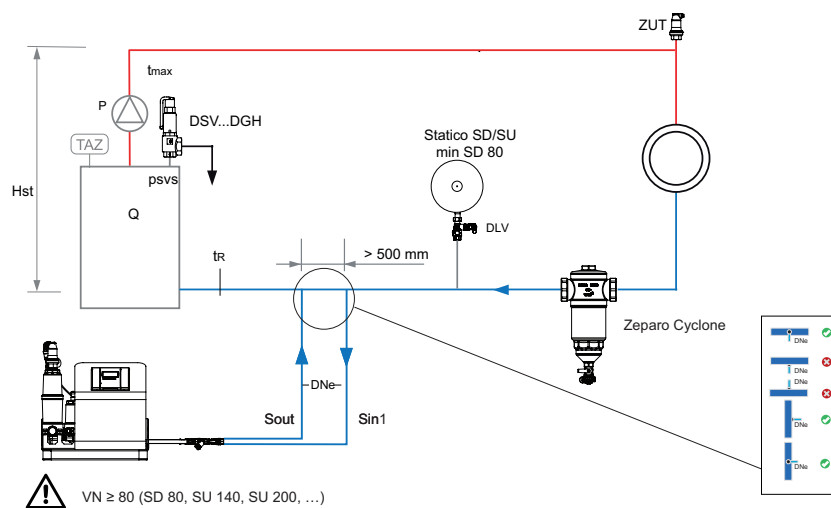

Zeparo

Автоматический воздухоотводчик Zeparo ZUT или ZUP во всех верхних точках системы необходим для удаления воздуха из системы при ее заполнении.

Zeparo Cyclone нужен для удаления шлама из системы. Обычно его устанавливают на обратный трубопровод.

Vento Connect

Vento Connect – циклонический вакуумный дегазатор для систем отопления, гелиосистем и систем холодоснабжения. Его применение особенно рекомендовано, когда требуются высокая производительность, точность и компактный дизайн. Промышленная версия VI специально разработана для применения с высоким давлением до 20,5 бар. Новая панель управления **BrainCube Connect** обеспечивает новый уровень связи, создавая возможность подключения к системе BMS, прочим блокам управления BrainCubes, а также возможность дистанционного управления системой поддержания давления с визированием по экрану монитора.



Ключевые особенности

Высокоэффективная циклоническая вакуумная дегазация

Более высокие показатели эффективности, чем у большинства подобных систем.

Прямая дегазация воды подпитки

Для дополнительной защиты от коррозии

Простой ввод в эксплуатацию, дистанционный доступ и устранение неисправностей

Стандартизированное, встроенное подключение к IMI веб-серверу и BMS.

Vento Compact

Компактные габариты, возможность напольного или настенного монтажа

Дополнительный шумоподавляющий кронштейн

Для Vento Compact в установки в местах чувствительных к звуковым вибрациям.

Технические характеристики - TecBox

Область применения:

Закрытые системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы. Для установок, согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды. Антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, до 50%.

Давление:

Минимально допустимое давление, PS_{min} : -1 бар
Максимально допустимое давление, PS : см. артикулы

Температура:

Мин. допустимая темп., t_{Smin} : 0°C
Макс. допустимая темп., t_{Smax} : 90°C
Максимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amax} : 40°C
Минимально допустимая температура окружающей среды, t_{Amin} : 0°C

Напряжение питания:

Vento VI:
1 x 230V (-/+ 10%), 50 Гц
Vento VI:
Основное напряжение: 3x400V ($\pm 10\%$) / 50Hz (3P+PE)
Управляющее напряжение: 230V ($\pm 10\%$) / 50Hz (P+N+PE)

Электрическое подключение:

Предохранители устанавливаются на месте согласно требований энергетических компаний и локальных норм.
4 (V/VI) или 3 (VF) беспотенциальных выхода (NO) для внешней индикации сигналов (230V max. 2A)
1 разъем RS 485, включающий вход/выход
1 разъем RJ45 для Ethernet
1 разъем USB
Клеммная колодка PowerCube для прямой проводки (Vento VI).

Класс защиты:

IP 54 в соответствии с EN 60529

Механическое подключение:

Vento V/VI
Sin1: вход G3/4", трубопровод из системы
Sout: выход G3/4", трубопровод в систему
Swm: вход G3/4", трубопровод подпитки Vento VF
Sin1: вход G1/2", трубопровод из системы
Sout: выход G1/2", трубопровод в систему
Swm: вход G3/4", трубопровод подпитки

Материал:

Металлические компоненты, контактирующие с рабочей средой, выполнены из углеродистой и нержавеющей стали, чугуна, AMETAL®, латуни, бронзы.

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно MD 2006/42/EC, Annex II 1.A
EMC-D. 2014/30/EU

Функции, оборудование, особенности

Блок управления ТесBox

- Панель управления BrainCube Connect для интеллектуальной, автоматической, безопасной работы системы. Самооптимизация с функцией памяти.
- Прочный 3,5-дюймовый на тонкопленочных транзисторах, цветной, сенсорный дисплей с подсветкой. Веб-коммуникация для дистанционного управления и просмотра текущего состояния. Дружелюбное, удобное меню, разбитое на слайды для управления нажатием. Руководство для пошагового ввода в эксплуатацию, советы и помощь в открывающихся окнах. Отображение рабочих параметров и состояний мультязычным текстом и/или графическим способом.
- Стандартно оснащается разъемами (Ethernet, RS 485) для подключения к IMI веб-серверу и BMS (Modbus и IMI Pneumatex протоколы).
- Имеет возможность обновления ПО и логгирования данных через USB подключение.
- Логгирование данных и анализ, память для сообщений в хронологическом порядке с учетом приоритета. Дистанционное управление на основе текущих данных.
- Периодическое автоматическое самотестирование, ежедневная проверка вакуума. BrainCube Connect генерирует сигнал о неисправности в случае необходимости.
- Высококачественный металлический кожух.

Вакуумная дегазация

- Производительность системы дегазации - около 1000 л/ч

(V/VI) и 200 л/ч (Vento Compact).

- **Vacuplit:** программа дегазации для постоянной работы с циклонической технологией. Снижение насыщенности воды газами до 100%. Автоматический режим Eсо для снижения энергопотребления насосом при отсутствии газа.
- **Oxystop:** дегазации воды подпитки. Значительное снижение содержания кислорода в воде подпитки. Безопасная дегазация воды системы и подпитки в специально сконструированной циклонической емкости (внутри ТесBox) с преимуществом поддержания низкой температуры расширительной емкости, без необходимости изолировать емкость. Защита системы от коррозии.

Подпитка

- **Fillsafe:** контроль и управление подпиткой с помощью встроенного контактного водосчетчика и соленоидного клапана.
- Подключение опциональных подпиточных устройств Pleno P BA4 R/AB5 (R) для защиты системы согласно EN 1717.
- Соединение для дополнительных устройств подпитки водой может использоваться для внешних резервуаров с жидкостью.
- **Softsafe:** мониторинг и контроль опционального водоочистного устройства Pleno Refill.

Ориентировочные значения DNe для соединительных трубопроводов к устройствам Vento V/VI/Compact


		V 2.1	V 4.1	V 6.1	V 8.1	V 10.1	V 14.1	VI 19.1	VI 25.1
Длина до 10 м	DNe/DNet	25/n.a.	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25
Длина до 20 м	DNe/DNet	25/n.a.	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Длина до 30 м	DNe/DNet	32/n.a.	32/32	32/32	32/32	32/32	32/32	32/32	32/32

DNet: Размер трубы для подключения дополнительного внешнего бака

n.a.: Неприменимо

Быстрый подбор

Диапазон рабочего давления, dpu
Тип

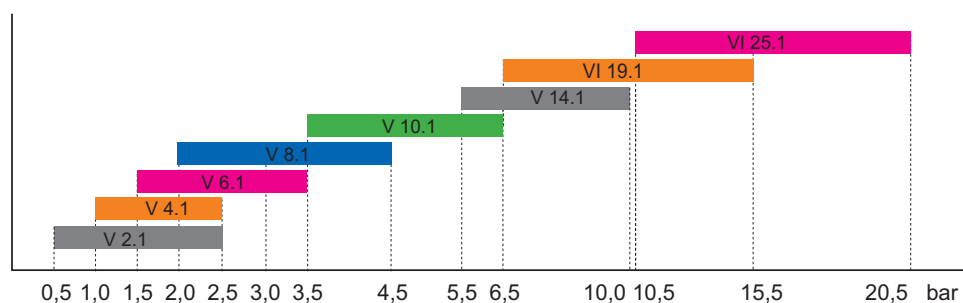


dpu


		V 2.1	V 4.1	V 6.1	V 8.1	V 10.1	V 14.1	VI 19.1	VI 25.1
dpu min	bar	0,5	1	1,5	2	3,5	5,5	6,5	10,5
dpu max	bar	2,5	2,5	3,5	4,5	6,5	10	15,5	20,5

Установка

Vento V/VI Connect

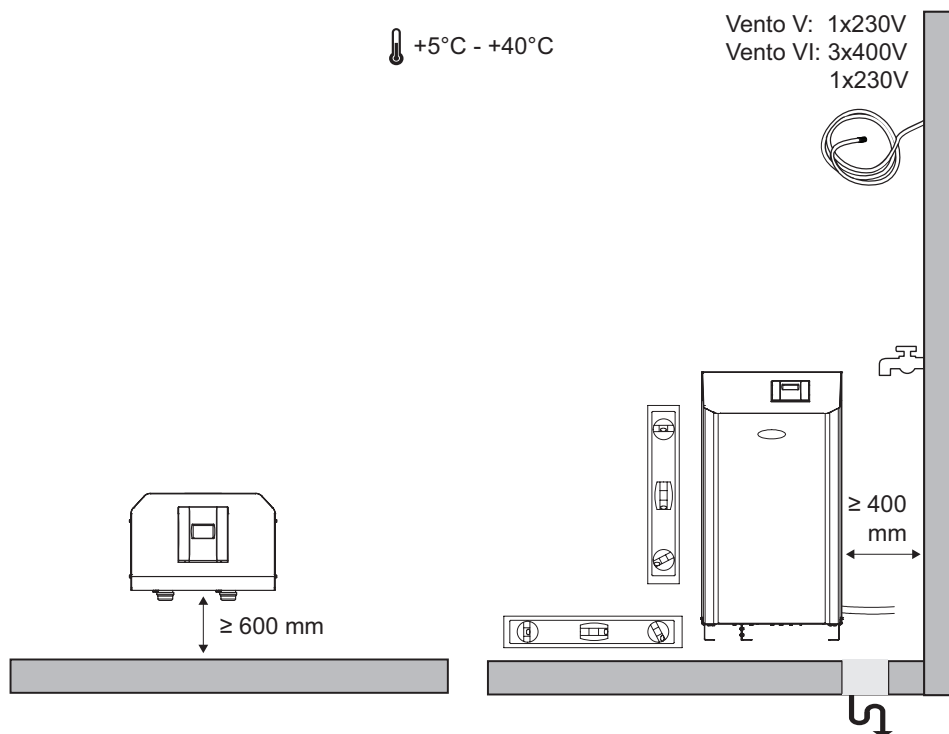

Vento V 2.1 FE Connect

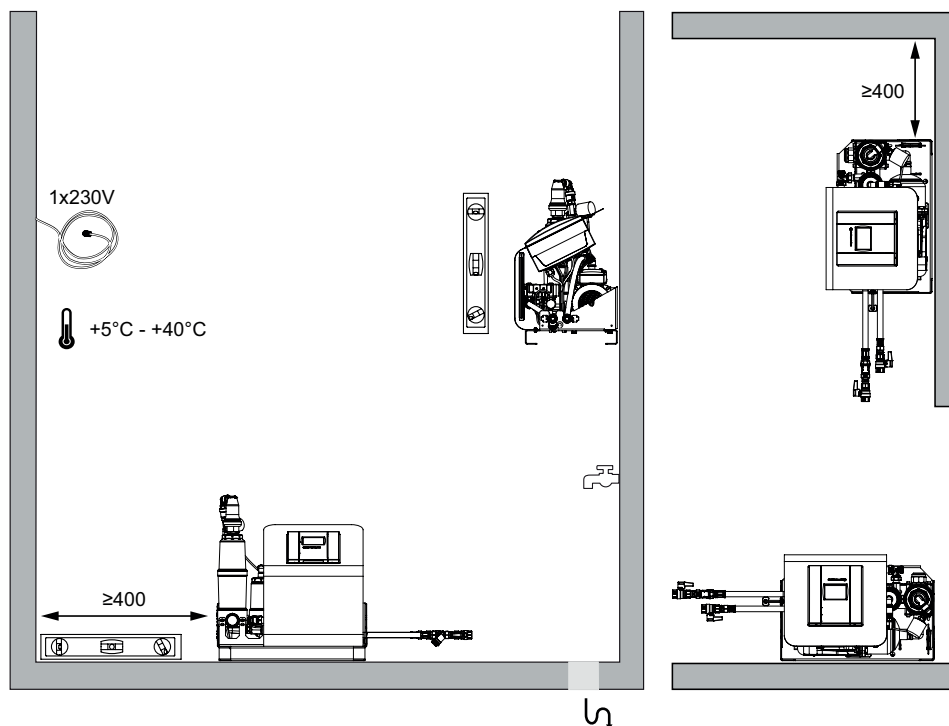

Техника безопасности

Устройства для замкнутых отопительных систем согласно EN 12828 с $T_{AZ} \leq 110\text{ °C}$

	прямой подогрев жидкотопливный, газовый, электрический или твердотопливный котел	непрямой подогрев паровой или водяной теплообменник	Лист данных
Общие требования			
TI Термометр , диапазон измерений $\geq 20\%$ от TAZ	•	•	Аксессуары
TAZ Диапазон температур согласно EN 60730-2-9	•	• ¹⁾	Аксессуары
ТС Терморегулятор	•	•	Аксессуары
LAZ Защита от понижения уровня воды ²⁾ с центральными устройствами на крыше	•	—	Аксессуары
PI Манометр , диапазон измерений $\geq 50\%$ от PSV	•	•	Аксессуары
SV Предохранительный клапан , EN 4126 для снижения давления	•	• ³⁾	Аксессуары
Поддержание давления , например Statico, Com- presso, Transfero	•	•	Statico, Compres- so, Transfero
Устройство контроля поддержания давления ⁴⁾ , например Pleno	•	•	Pleno
Дополнительные требования при мощности установки Q > 300 кВт			
LAZ Защита от понижения уровня воды ²⁾	•	—	Аксессуары
ET Резервуар для снижения давления ⁵⁾	•	• ⁶⁾	Аксессуары
PAZ Ограничитель давления	•	—	Аксессуары
Дополнительные требования при инерционном нагреве			
Аварийное охлаждение при защите от сброса охлаждающей воды или защите потребителей, например, в системах с твердотопливными котлами	•	—	

1) Для реле температуры достаточно нормативных показателей, специальные рекомендации отсутствуют.

2) В качестве альтернативного варианта применяется ограничитель минимального давления или ограничитель потока. При центральном устройстве на крыше мощностью более 300 кВт не устанавливается, достаточно одного устройства защиты от понижения уровня воды.

3) Подбор осуществляется на расход из расчета 1 литр/кВт в час, если первичная температура не превышает температуру парообразования при давлении срабатывания предохранительного клапана psv.

4) Автоматическое устройство подпитки (например Pleno) или ограничитель минимального давления.

5) Возможна замена на на резервуар с дополнительными TAZ и PAZ. В EN 12828 не содержит конструктивных спецификаций. Рекомендуется придерживаться технических стандартов своей страны, например, для Швейцарии SWK/ HE301-01, а для Германии - DIN 4751-2.

6) Только если давление парообразования p_v при температуре потока t_{pmax} выше давления срабатывания предохранительного клапана p_{sv} .


Пример использования

Техническое оснащение систем безопасности согласно EN 12828

(может требовать изменений в соответствии с местными нормами)

система с прямым подогревом
 $Q > 300$ кВт

1. Поддержание давления например Statico
2. Устройство контроля поддержания давления дегазация со встроенной системой подпитки, например Vento V
3. Подключение подпитки

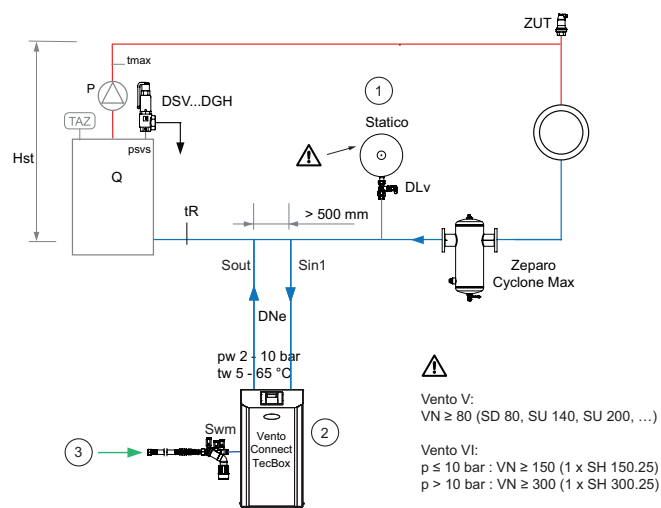

Глоссарий

Общие понятия

BrainCube	Название нового блока управления PNEUMATEX в системах Compresso, Transfero, Pleno и Vento.
TecBox	Название компактного блока управления PNEUMATEX, состоит из гидравлического блока и блока управления BrainCube.
Качественные характеристики	airproof, silentrun, dynaflex, oxystop, vacusplit, helistill, leakfree, fillsafe, secuguard, flowfresh

Соответствие обозначений

IMI	SWKI HE301-01	EN 12828	IMI	SWKI HE301-01	EN 12828
e	e	e	Ve	V_{ex_tot}	V_{ex}
Hst	h_{st}	h_{st}	Vg	V_{gen}	-
p0	p_0	p_0	Vgsolar	V_{DK}	-
pa	p_{ini}	p_{ini}	Vhs	V_{sto}	-
pe	p_{fin}	p_{fin}	VN	V_N	V_N
psvs	p_{sv}	p_{sv}	Vs	V_{sys}	V_{system}
pV	p_v	p_v	Vwr	V_{wr}	V_{wr}
Q	Φ	Φ	X	X	-
t	θ	ϑ			

Габаритные показатели

D	Диаметр Диаметр устройства.
H	Высота (H, H1, H2, ...) Высота устройства.
h	Монтажные размеры (h, h1, h2, ...)
B	Ширина Монтажная ширина устройства.
I	Глубина Монтажная глубина устройства.
L	Длина Длина устройства или арматуры.
si	Толщина изоляции
m	Вес устройства в готовом виде без упаковки.
S	Соединение Размер для подключения приборов.
S _{in}	Соединение вход Размер для подключения приборов на входе.
S _{out}	Соединение выход Размер для подключения приборов на выходе.
Sv	Соединение сосуд Размер для подключения приборов к сосудам.
Swm	Соединение подпитки Размер для подключения подпитки.
Sw	Соединение дренирование Размер для опорожнения и дренирования.
R	Коническая наружная резьба , ISO 7-1
Rp	Цилиндрическая внутренняя резьба , ISO 7-1
G	Цилиндрическая внутренняя резьба, наружная резьба , ISO 228
DN	Номинальный диаметр Согласно требованиям к оборудованию, работающему под давлением - указание размеров труб в числовом выражении.
PU	Упаковочная единица Стандартное количество единиц товара в коробке или на паллете. При необходимости заказа количества позиций меньше, чем PU следует уточнить информацию у торгового представителя. Отдельные позиции в рамках PU всегда имеют индивидуальную упаковку.

Показатели давления

Hst	Статическая высота Размер водяного столба от самой высокой точки системы до соединительного патрубка расширительного сосуда, в гидросистемах поддержания давления с насосом (Transfero) - до всасывающего патрубка насоса.
Hst_m	Максимальная статическая высота для использования пузырьковых сепараторов Максимальная статическая высота для использования пузырьковых сепараторов. Зависит от температурных условий в месте монтажа сепаратора.
p0	Минимальное давление Нижнее предельное значение для поддержания давления. Оно зависит главным образом от статической высоты Hst и от давления парообразования pD. При падении давления ниже этой величины поддержание давления не обеспечивается. В больших системах и при предельных температурах выше 100°C срабатывает механизм ограничения давления. Statico, Aquapresso: Предустановленное давление должно быть установлено с газовой стороны. В случае, если давление питьевой воды опускается ниже предустановленного давления, может возникнуть пульсация давления, приводящее к повышенному образованию пузырьков (ра Начальное давление). Transfero, Compresso, Vento, Pleno: Минимальное давление p0 рассчитывается системой управления BrainCube исходя из статической высоты Hst и давления парообразования pv (TAZ).
pz_{min}	Минимальное давление на входе в устройство например, номинальное положительное давление на всасывающем патрубке насоса или бойлера.
pv	Давление парообразования Согласно EN 12828 - давление, превышающее атмосферное на величину, предотвращающую парообразование.
pa	Начальное давление Нижнее значение для оптимального поддержания давления. В процессе работы установки оно всегда должно быть выше минимального давления. Минимальное рекомендуемое значение - 0,3 бар. В системах с ограничителями минимального давления оно должно быть выбрано таким образом, чтобы предотвратить срабатывание ограничителей во всех режимах эксплуатации. В устройствах PNEUMATEX с управлением BrainCube расчёт начального давления выполняется блоком управления. Statico: Давление при минимальной температуре системы при заполненном минимальным резервом воды в расширительном сосуде. Устройства подпитки под управлением установки поддержания давления согласно EN 12828 должны включаться, не достигая предельно допустимого значения. В случае, если температура воды при заполнении системы равна минимальной температуре системы, то начальное давление равно давлению наполнения. Например, в отопительных установках: минимальная температура системы ~ температуре наполнения ~ 10 °C. Compresso, Transfero: Давление, при котором должно произойти включение насоса или компрессора. Aquapresso: Давление в водопроводной сети перед Aquapresso. Всегда должно быть выше предустановленного давления.
pe	Конечное давление Верхнее предельное значение для оптимального поддержания давления. Оно должно быть как минимум на 0,5 бара ниже давления срабатывания предохранительного клапана. В системах с ограничителями максимального давления оно должно быть выбрано таким образом, чтобы предотвратить их срабатывание во всех режимах эксплуатации. Statico: Самое высокое допустимое давление после достижения максимальной температуры системы. Compresso, Transfero: Минимальное давление, при котором должен открыться перепускной клапан. Aquapresso: Самое высокое допустимое давление после заполнения расширительного сосуда.
psv	Давление срабатывания предохранительного клапана Согласно EN ISO 4126-0 - давление, при котором начинает открываться предохранительный клапан на источнике тепла.
psv_c	Разница давления закрытия Разница между давлением срабатывания и давлением закрытия для предохранительного клапана, EN ISO 4126-1.
psv_o	Разница давления открытия Разница между давлением срабатывания и давлением открытия для предохранительного клапана, EN ISO 4126-1.
PS	Максимально допустимое давление Согласно требованиям к оборудованию, работающему под давлением - максимальное давление, на которое было подобрано оборудование согласно спецификациям производителя.
PS_{CH}	Максимально допустимое давление в Швейцарии Давление, при превышении которого, согласно директивы Швейцарии SWKI HE301-01, эксплуатация расширительного сосуда запрещена ($PS \cdot VN \leq 3000 \text{ бар} \cdot \text{литр}$).
PF	Коэффициент эффективности Отношение расчетного номинального объема VN к объему воды, вмещаемой расширительным сосудом при нагреве $Ve + Vwr$.
pw	Давление подпитки Давление в системе, из которой осуществляется подпитка (например, водопровод).
dpu	Диапазон рабочего давления Диапазон давления, при на который было рассчитано устройство подпитки или дегазации. Оно должно соответствовать рабочему давлению системы.
dpqN	Потери давления при номинальном расходе Падение давления при номинальном расходе устройства, например Aquapresso или Zeparo.

Показатели объема

e	Коэффициент расширения Согласно EN 12828 - коэффициент расчета расширительного объема в зависимости от объема воды. Это значение связано с точкой кристаллизации.
ehs	Коэффициент расширения резервуаров для хранения Коэффициент для расчета объема расширения емкостей для хранения носителя.
Vs	Общий объем системы Согласно EN 12828 - общий объем отопительной системы, который задействован в процессе расширения объема.
vs	Специфическая емкость водяной системы Общий объем отопительной системы, который задействован в процессе расширения объема, применительно к установленной мощности поверхности нагрева.
Vhs	Объем воды емкостей хранения Объем воды емкостей хранения, участвующий в расширении.
VN	Номинальный объем Согласно требованиям к напорному оборудованию - общий внутренний объем камеры нагнетания расширительного сосуда.
VNd	Емкость воды, на которую рассчитано устройство Мощностной показатель, характеризующий максимально допустимый объем воды в устройстве, например, Vento.
Vsolar	Емкость коллектора в гелиоустановках Для гелиоустановок согл ENV 12977-1 объем воды в коллекторе, который может превратиться в пар, необходимо добавить к объему воды в присоединительных трубопроводах.
Ve	Расширительный объем Согласно EN 12828 - расширение объема воды в системе при переходе от минимальной к максимальной температуре системы.
Vwr	Запас воды Согласно EN 12828 - количество воды в расширительном сосуда для пополнения, в зависимости от потери воды, связанной с функционированием системы.

Показатели температуры

ts_{max}	Максимальная температура системы Максимальная температура для расчета расширения объема. В отопительных установках - расчетная температура подачи, при превышении которой эксплуатация отопительной установки при минимально допустимой температуре окружающей среды (допустимая температура окружающей среды - согласно EN 12828) запрещена. В системах охлаждения - максимальная температура в режиме работы или простоя, в солнечных теплосистемах - температура, при превышении которой начинается процесс испарения.
ts_{min}	Минимальная температура системы Минимальная температура для расчета расширения объема. Самая низкая температура системы равно точке замерзания. Это – зависит от концентрации антифриза. Вода без добавок ts _{min} = 0.
t_{pr}	Первичная температура подачи Максимально допустимая температура подачи на первичной стороне теплообменника при непрямом подогреве.
t_r	Температура в обратном трубопроводе Температура в обратном трубопроводе отопительной системы при минимально допустимой температуре окружающей среды (норма температуры окружающей среды - согласно EN 12828).
TV	Максимальная температура подачи Максимальная температура подачи, на которую рассчитано устройство, согласно нормативным требованиям к технике безопасности. TV может быть выше, чем TS, если устройство установлено в месте, где t ≤ TS, например на обратном трубопроводе.
TAZ	Предохранительный ограничитель температуры, Предохранительное реле температуры, Ограничительная температура Защитное устройство согласно EN 12828 для соблюдения температурных условий теплового генератора. При превышении установленной ограничительной температуры происходит отключение отопления. Ограничитель выполняет блокировку, при наличии контрольного прибора при установленной температуре производится автоматическая разблокировка подвода тепла. Согласно EN 12828 этот параметр для систем составляет ≤ 110 °C.
TS	Максимально допустимая температура Согласно требованиям к напорному оборудованию - самая высокая температура, при которой, по данным производителя, функционирует напорное оборудование и арматура.
TS_{min}	Минимально допустимая температура Согласно требованиям к напорному оборудованию - самая низкая температура, при которой, по данным производителя, функционирует напорное оборудование и арматура.
TWM	Минимально допустимая температура для подпитки Самая высокая допустимая температура для подпитки как часть установок поддержания и дегазации. Применяется если TWM < TS.
TB	Максимально допустимая температура мягкого резервуара Самая высокая допустимая постоянная температура для каучукового резервуара.
TB_{min}	Минимально допустимая температура мягкого резервуара Самая низкая допустимая постоянная температура для каучукового резервуара.
TA	Максимально допустимая температура окружающей среды Максимальная температура окружающей среды в месте, где установлено устройство.

Показатели мощности

Q	Тепловая мощность Тепловая мощность, в зависимости от размера устройства. На источниках тепла - для расчета скорости расширения.
QNsv	Тепловая мощность Расход воздуха на продувку предохранительного клапана при снижении давления, согласно утвержденному типу, в зависимости от тепловой мощности источника тепла.
QNsv_w	Тепловая мощность Расход воздуха на продувку предохранительного клапана при вытекании воды, согласно утвержденному типу, в зависимости от тепловой мощности источника, 1 кВт = 1 л/ч.
qN	Расход, Номинальный расход Показатель номинального расхода устройства, например, Aquapresso, Zeparo, или показатель номинальной производительности компрессоров или насоса.
qN_{max}	Максимальный расход Показатель максимального расхода устройства, например, Zeparo.
Kvs	Коэффициент расхода Показатель расхода устройства при дифференциальном давлении 1 бар.
qNwm	Производительности подпитки Производительность, до которой возможна эксплуатация устройства подпитки.
U	Электрическое напряжение Номинальное напряжение электроприбора.
I	Электрический ток Допустимая токовая нагрузка устройства.
PeI	Общая потребляемая электрическая мощность Общая потребляемая мощность электроприбора.
SPL	Уровень шума Уровень шума, выраженный в децибелах по шкале А (дБ(А)).
IP	Код рода защиты и защиты от прикосновения согласно EN 60529.

Дополнительная информация

Проектирование системы: программное обеспечение для расчетов HySelect

